












LEGENDA PRVKŮ SLP:

Značka	Zkratka	Popis
	DR	DATOVÝ ROZVADĚČ
	2xRJ45	ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉHO ROZVODU 2 x RJ45
	1xRJ45	ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉHO ROZVODU 1 x RJ45
	MET	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KABEL F/UTP CAT.5e
	OPT	OPTICKÁ KABELÁŽ
	TEL	TELEFONNÍ KABELÁŽ
	NN	ROZVODY NN
		KLESÁNÍ KABELOVÉ TRASY
		VODOROVNÝ PROSTUP ZDÍVEM S PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU
		ROZVADĚČ TELEFONNÍ
		VENKOVNÍ IP KAMERA - STATICKÁ TYP BULLET

Objekt 222 – Rozvodna

Optická kabeláž

Optický kabel bude uložen v kabelovém prostoru v podlaze v PVC trubce..

Datový rozvaděč

Optický kabel bude zakončen na stávající optické vaně OR1.


Napájení

Nebude dotčeno

Kabelové trasy

Pro vedení kabeláže budou použity PVC trubky příslušných rozměrů, stávající kabelové trasy.

222 - Rozvodna NN (286)

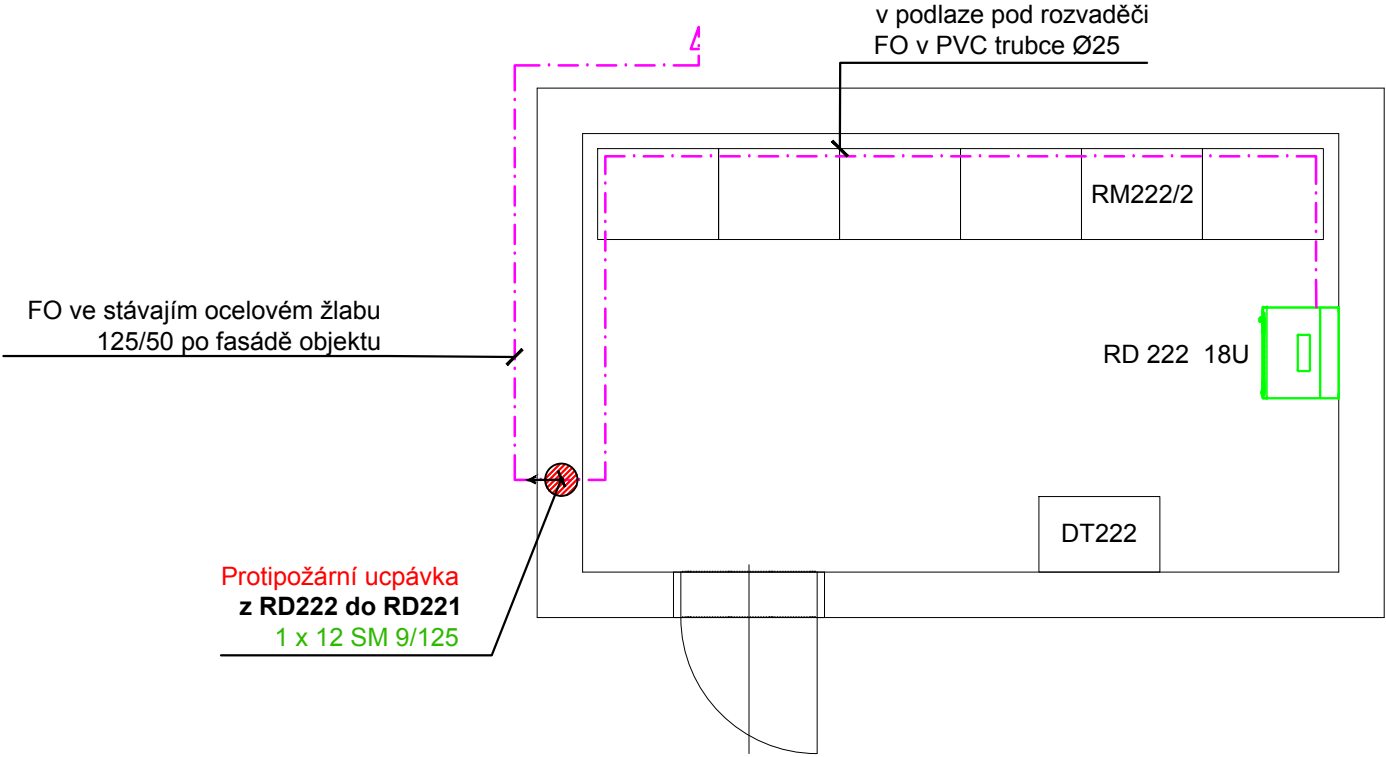

Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor :	<b>Čepro a.s.</b> Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz	Název :		4 - SEVER středisko	
		Adresa :		Štětí, Hněvice 62	
		Telefon :		416 821 111	
Zhotovitel :	 <b>PINET projekt s.r.o.</b> Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :		Ing. J. Veselý	
		Vypracoval :		Ing. J. Veselý	
		Kontroloval :		M. Pilát	
Projekt :	ROZŠÍŘENÍ A ÚPRAVA ŽELEZNIČNÍHO STÁČIŠTĚ, SKLAD PHM HNĚVICE	Datum :		03/2023	Číslo výtisku :
		Číslo projektu :		23Z007	
		Stupeň dokum. :		DPS	
		Část stavby :		Slaboproudé rozvody	
Příloha :	PŮDORYS OBJEKT 222 (ROZVODNA)	Měřítko :	1:50	Číslo přílohy :	
		Část :	SLP	D.2_IP-23-0201-16010	