


RZ360/1.1

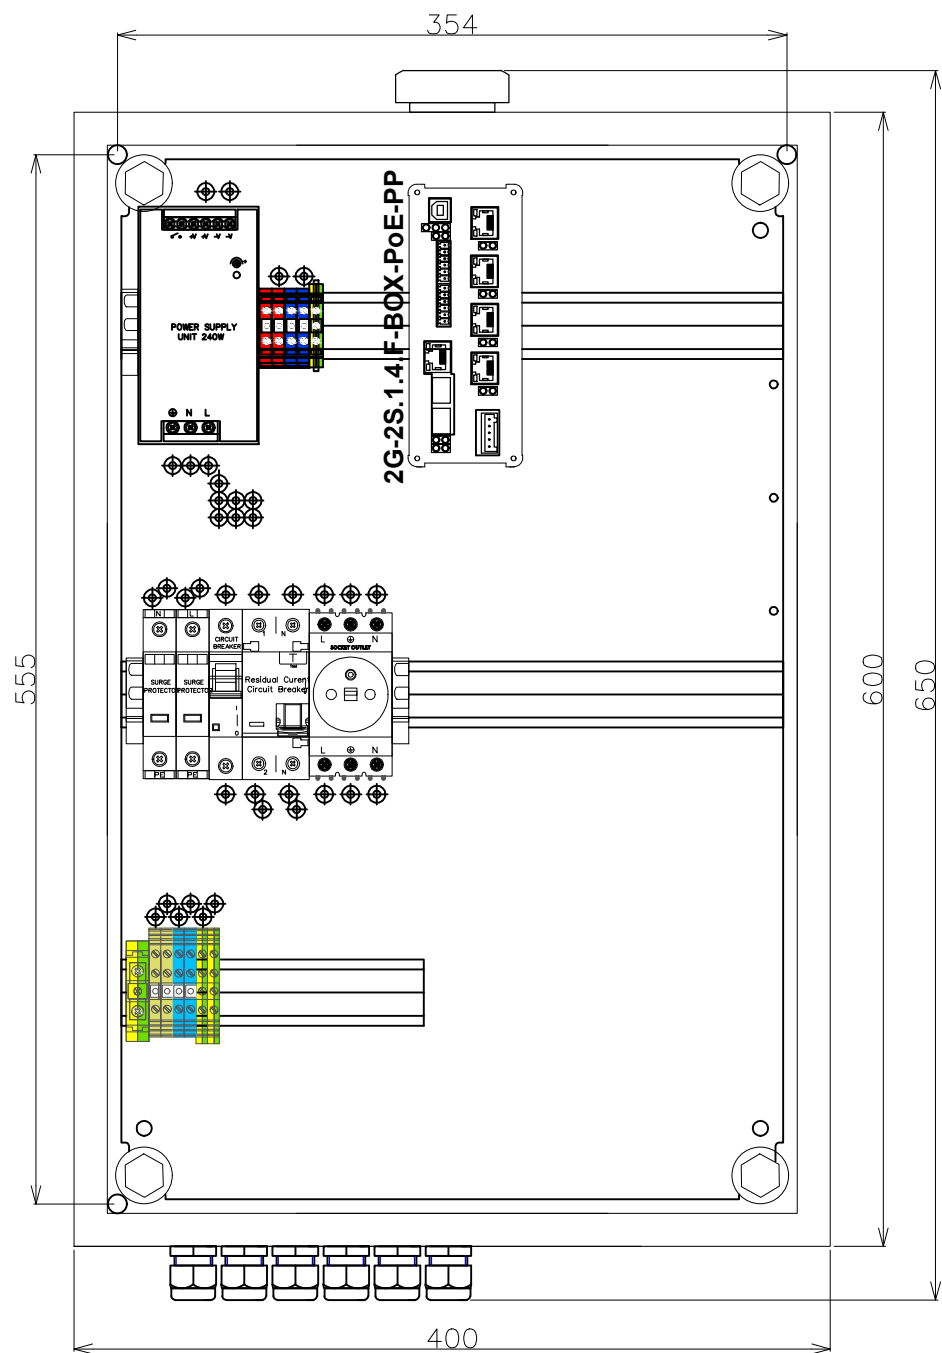

KAMEROVÝ ROZVADĚČ

Rozvaděč: OH6425
Rozměr: 600 x 400 x 250 mm, Ocelový rozvaděč s krytím IP66, vhodné pro venkovné instalace switchů, testováno dle EN 61439-1
Jištění: C4 jistič 4A charakteristika C
Přepětíová ochrana: A12 ochrana 1. + 2. stupně
Proudový chránič: R proudový chránič
Napájecí zdroj: P482 napájecí zdroj 48V/240W
Zásuvka: SE - IEC - typ E (CZ)
Zámek rozvaděče: OH65-LOCK 4-500-031 zámek pro ocelové rozvaděče, 2x klíč
Montáž rozvaděče: KIT-OH 4-500-033 montážní sada na zeď
Vývodky: Univolt SKGL průměr a počet dle instalovaného počtu kabelů
Zebezpečení: Mechanický mikropsínač s přepínacím kontaktem na dveře rozvaděče - zapojeno do switche

| | | | |
|------|------------------------------------|------------|-------|
| | | | |
| Rev. | Důvod vydání dokumentu, druh změny | Vypracoval | Datum |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| Investor : | Čepro a.s. Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz | Název : | 4 - SEVER středisko | |
| | | Adresa : | Štětí, Hněvice 62 | |
| | | Telefon : | 416 821 111 | |
| Zhotovitel : | PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz | Zodp. projektant : | Ing. J. Veselý | |
| | | Vypracoval : | Ing. J. Veselý | |
| | | Kontroloval : | M. Pilát | |
| Projekt : | ROZŠÍŘENÍ A ÚPRAVA ŽELEZNIČNÍHO STÁČIŠTĚ, SKLAD PHM HNĚVICE | Datum : | 03/2023 | Číslo výtisku : |
| | | Číslo projektu : | 23Z007 | |
| | | Stupeň dokum. : | DPS | |
| | | Část stavby : | Slaboproudé rozvody | |
| Příloha : | KAMEROVÝ ROZVADĚČ RZ360/1.1 | Měřítka : | - | Číslo přílohy : |
| | | Část : | SLP | |