


LEGENDA:

①

Číslo svodu

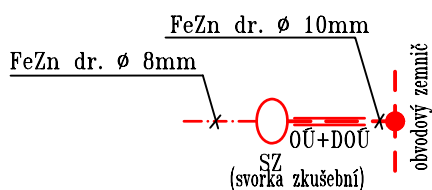

jímací vedení FeZn 8mm² (AlMgSi pr.8mm)
podpěry dist.vzd. 50 mm

Zemničí vedení FeZn dr. Ø 10mm-SZ zemnič
Zemničí vedení FeZn dr. Ø 8mm-ZS jím.vedení



Obvodový zemnič typu "B" FeZn 120mm²
(cca 1m od objektu hl. 0,7m)

Poznámky:

- 1) Skladba střechy: betonový monolit
- 2) V případě instalace antény na objekt nepropojovat na jímací vedení, chránit oddáleně např. jímací tyčí, izolovaným vodičem atd (dle ČSN ČSN EN 62305-1až4)
- 3) LPS třída II
- 4) Zemní odpor zemniče menší než 50hmů,

HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4		Název Rekonstrukce KAO na trasách dálkovodu I Schéma hromosvodu el. domku		Číslo zakázky P1112
Kontroloval ing. Martin Horejš	Vypracoval ing. Tomáš Zrna	Měřítko	Formát / Počet A4 A4 / 1	Datum 10. 10. 2011
		Soubor		Číslo výkresu 14