


RK360



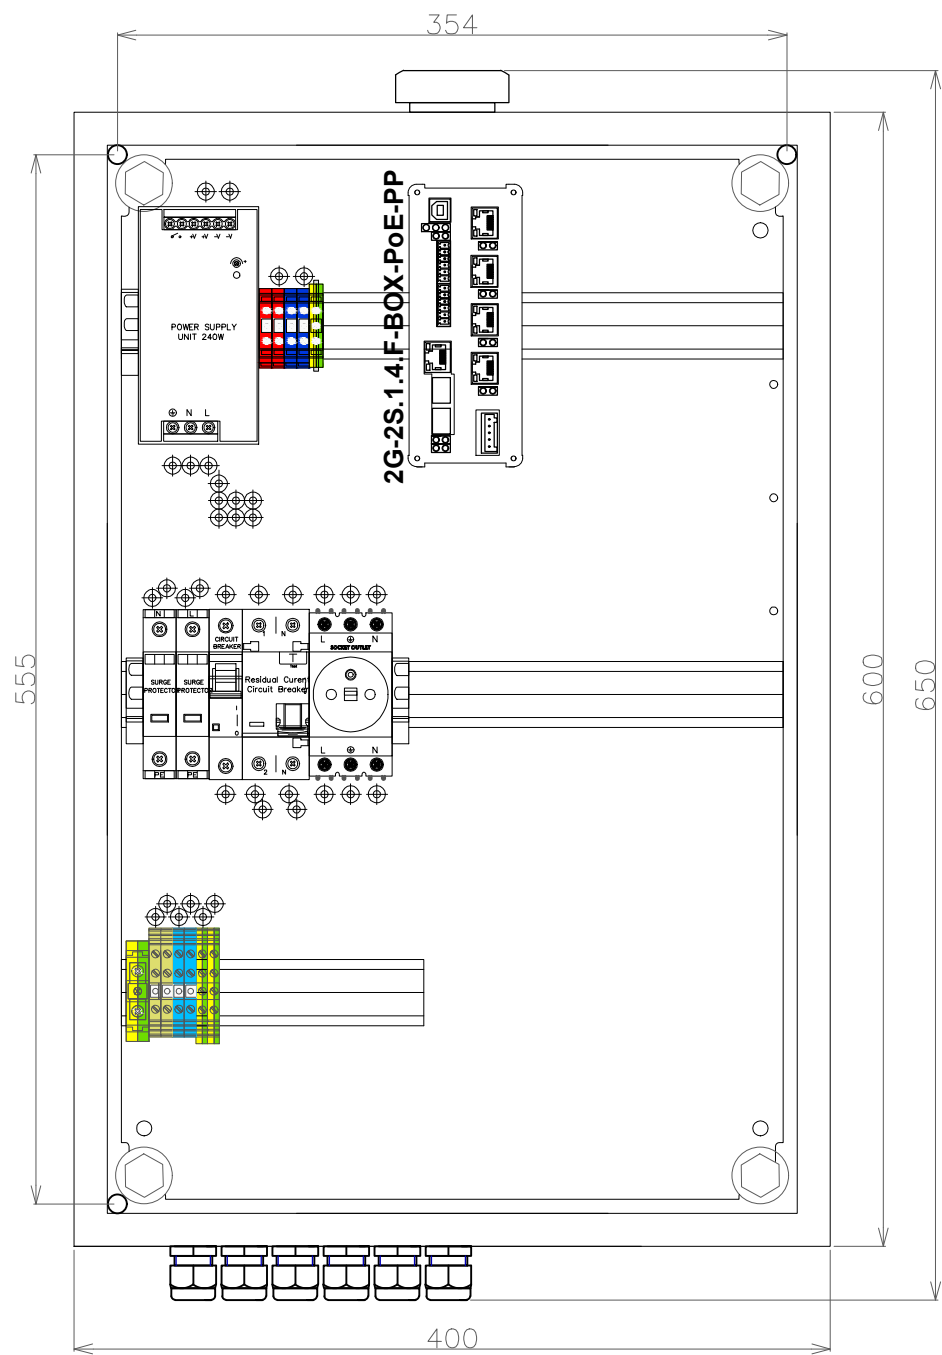


KAMEROVÝ ROZVADĚČ

Rozvaděč: OH6425
Rozměr: 600 x 400 x 250 mm, Ocelový rozvaděč s krytím IP66, vhodné pro venkovné instalace switchů, testováno dle EN 61439-1
Jištění: C4 jistič 4A charakteristika C
Přepětová ochrana: A12 ochrana 1. + 2. stupně
Proudový chránič: R proudový chránič
Napájecí zdroj: P482 napájecí zdroj 48V/240W
Zásuvka: SE - IEC - typ E (CZ)
Zámek rozvaděče: OH65-LOCK 4-500-031 zámek pro ocelové rozvaděče, 2x klíč
Montáž rozvaděče: KIT-OH 4-500-033 montážní sada na zeď
Vývodky: Univolt SKGL průměr a počet dle instalovaného počtu kabelů
Zebezpečení: Mechanický mikrospínač s přepínacím kontaktem na dveře rozvaděče - zapojeno do switche

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.			
Objednatel/Customer	Vae Controls, s.r.o.			
Název akce/Project	Rekonstrukce objektu 360 ve skladu Šlapanov			
Zak. číslo/Project No.	21097-4	Datum/Date	06/2024	Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele			
Místo stavby/Location	Sklad Šlapanov			

Vypracoval/Designed by	Marcel Pilát		Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Kontroloval/Checked by	Marcel Pilát		
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan		
HIP/Manager	Pazdera Michal		



Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO360
Profesní díl/Prof. part	07. Rozvody SLP elektroinstalace
Profesní část/Prof. section	

Název/Title				
KAMEROVÝ ROZVADĚČ RK360				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
-	A3		21097-4-DVZ-D-D1-SO360-07-303	0