



ŘEZ A-A

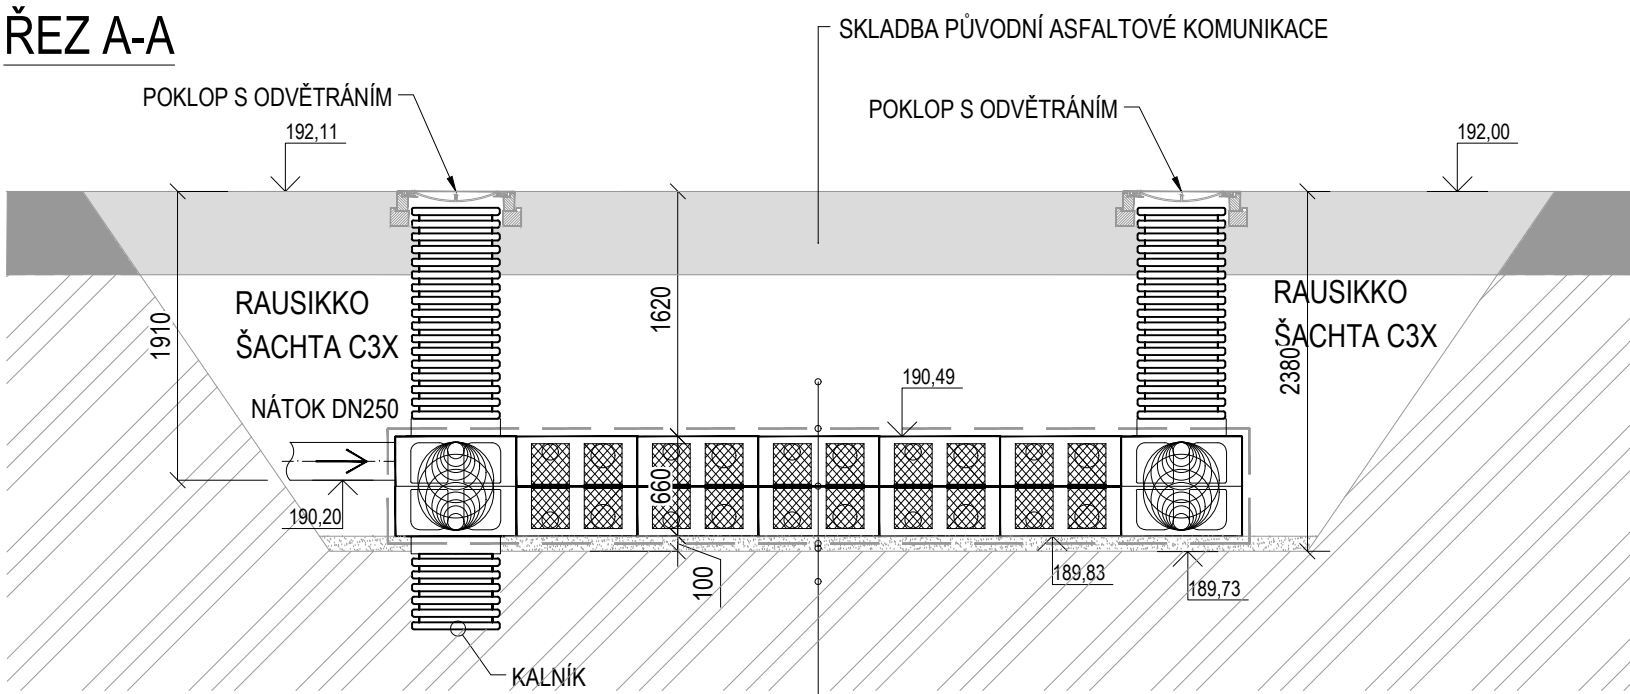

ŘEZ B-B

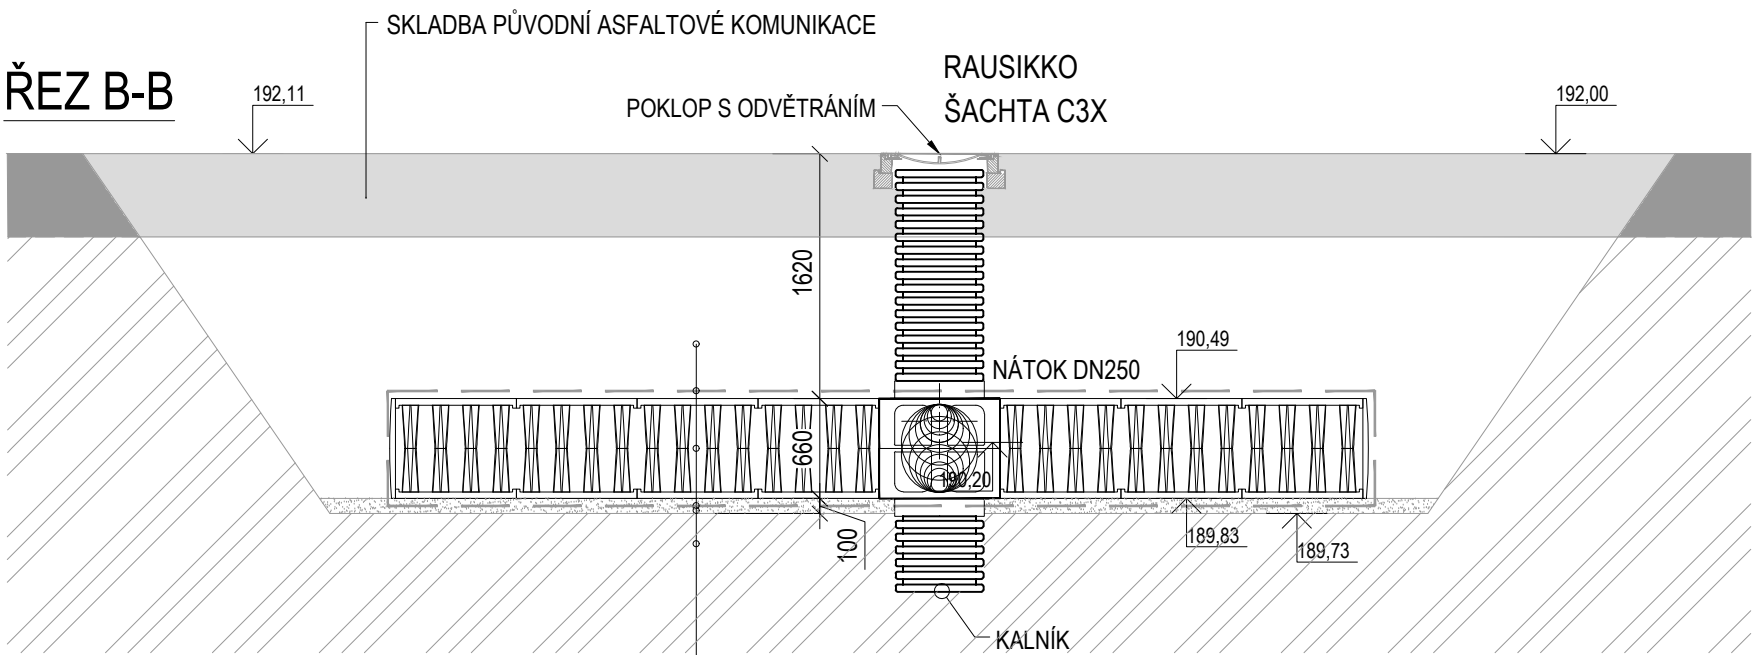

- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP tr. G1 - G3, viz. "Zasypání stavební jámy"
- GEOTEXTILIE 200 g/m²
- RAUSIKKO 8.6 SC
- GEOTEXTILIE 200 g/m²
- ZHUTNĚNÉ LŮŽKO f 2-8, h=100mm
- PŮVODNÍ TERÉN
- MODUL PRUŽNOSTI Ev2 ≥ 45 MN/m² S DOPRAVOU
- MODUL PRUŽNOSTI Ev2 ≥ 30 MN/m² BEZ DOPRAVY

- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP tr. G1 - G3, viz. "Zasypání stavební jámy"
- GEOTEXTILIE 200 g/m²
- RAUSIKKO 8.6 SX
- GEOTEXTILIE 200 g/m²
- ZHUTNĚNÉ LŮŽKO f 2-8, h=100mm
- PŮVODNÍ TERÉN
- MODUL PRUŽNOSTI Ev2 ≥ 45 MN/m² S DOPRAVOU

Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou


VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ROZMĚRY: 5,60 x 6,40 x 0,66 m


OBJEM: 23,65 m³ = VYUŽITELNÝ OBJEM: 22,69 m³

VSAKOVACÍ PLOCHA: 35,84 m²


PŮDORYS

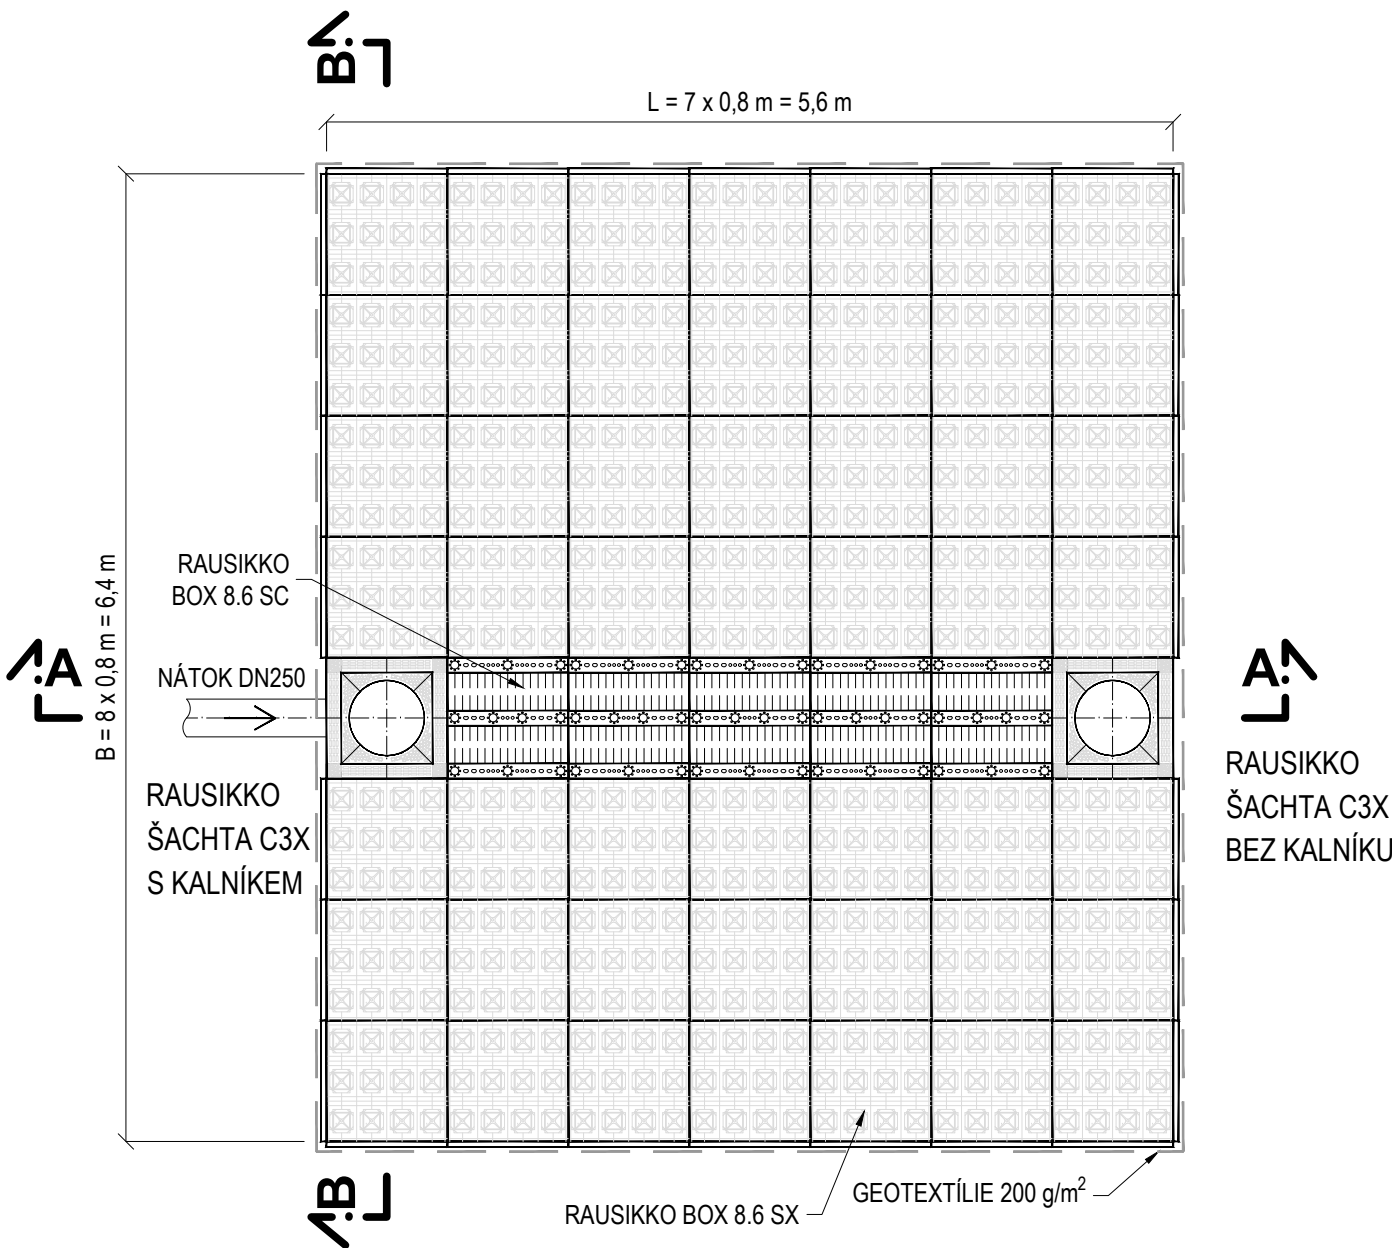

VÝKRES PRVKŮ RAUSIKKO

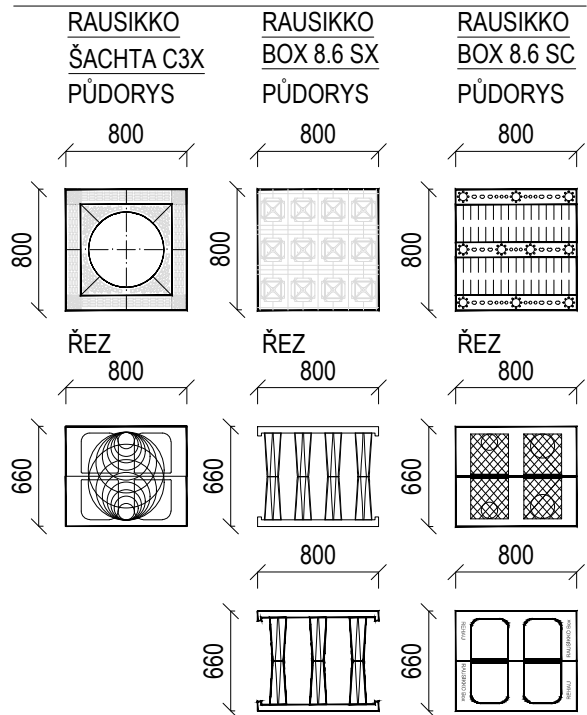

PODMÍNKY ZABUDOVÁNÍ

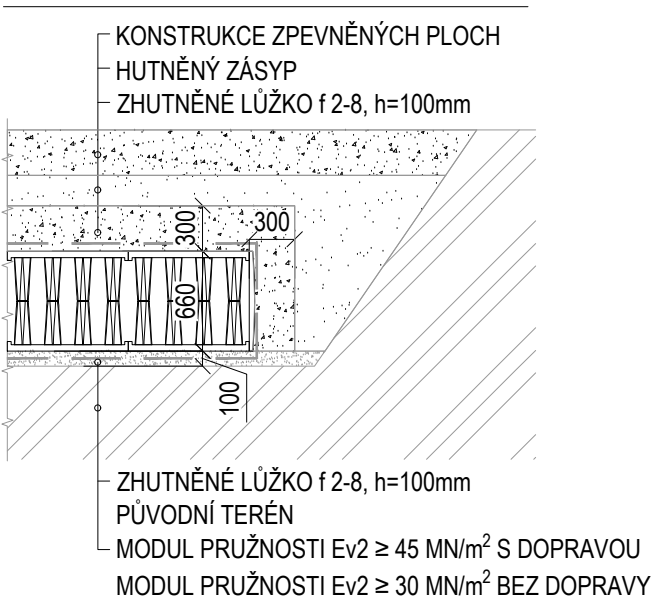

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer			
Název akce/Project	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou		
Zak. číslo/Project No.	22105	Datum/Date	06/2024
Č. obj./Cust. No.			
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele		
Místo stavby/Location	Benátky nad Jizerou		

Vypracoval/Designed by	Ing. Valkovič David			Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Kontroloval/Checked by	Ing. Novotný Dušan			
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan			
HIP/Manager	Pazdera Michal			

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
Podčást/Subsection	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení		
SO/PS_CO/PU	SO06 Přeložka kanalizace		
Profesní díl/Prof. part			
Profesní část/Prof. section			

Název/Title				
Vsakovací nádrž				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1:50	3xA4		22105-DVZ-D-D2-SO06-111	0