


SO 222.1 - ROZVODNA

Stoupání v PVC žlabu 20/20
z kabelového prostoru v podlaze

V PVC trubkách Ø 25mm2
v kabelovém prostoru v podlaze

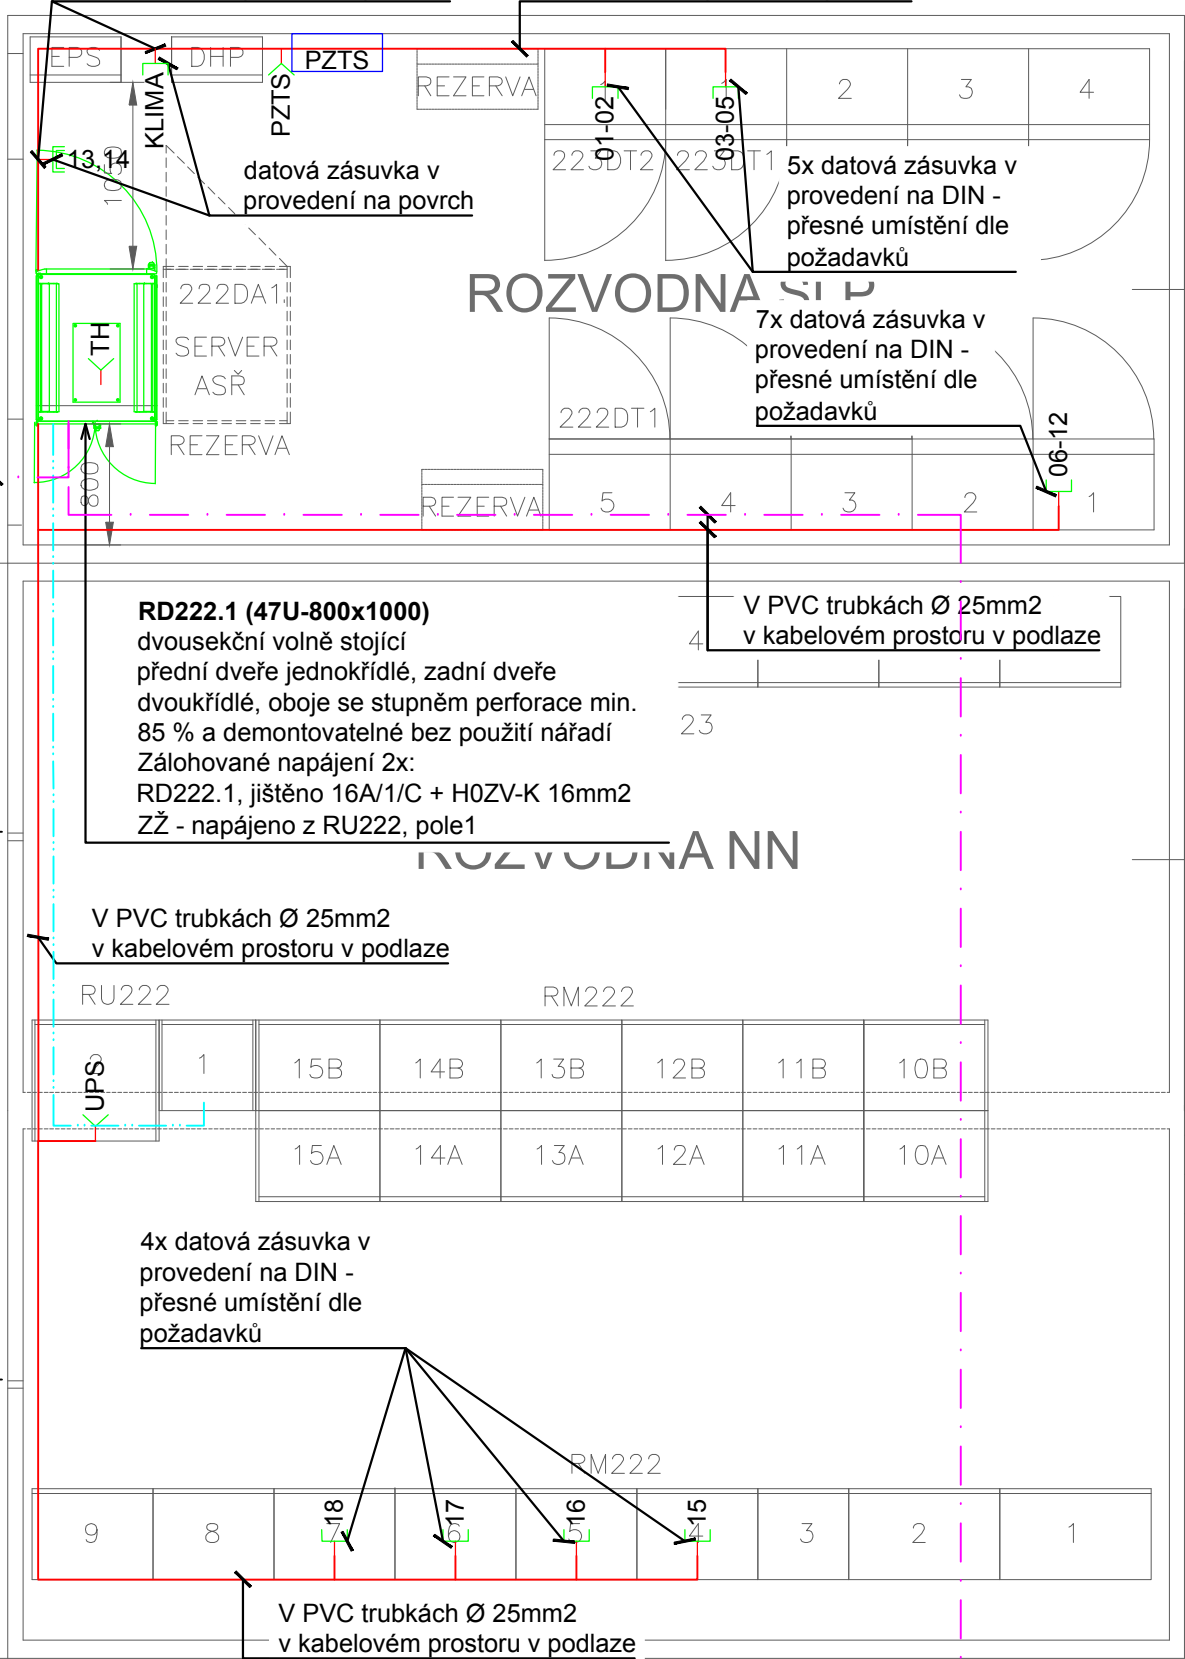

RD222.1 (47U-800x1000)
dvousekční volně stojící
přední dveře jednokřídlé, zadní dveře
dvoukřídlé, oboje se stupněm perforace min.
85 % a demontovatelné bez použití nářadí
Zálohované napájení 2x:
RD222.1, jištěno 16A/1/C + H0ZV-K 16mm2
ZŽ - napájeno z RU222, pole1

V PVC trubkách Ø 25mm2
v kabelovém prostoru v podlaze

RU222

RM222

4x datová zásuvka v
provedení na DIN -
přesné umístění dle
požadavků

V PVC trubkách Ø 25mm2
v kabelovém prostoru v podlaze

z 222.1 do 072
1 x 24 SM 9/125
V novém enegokanálu
1x chránička Ø110mm
(dodávka stavby)

Objekt 222.1 – Rozvodna

Strukturovaná kabeláž

V objektu bude rozvod metalické strukturované kabeláže zakončen v rozvaděči RD 222.1. Kabeláž bude v provedení cat.5e. Optické páteřní rozvody LAN budou zakončeny v rozvaděči RD222.1.

Datový rozvaděč

Bude instalován nový datový rozvaděč ve stojanovém provedení 47U 800/1000. V rozvaděči bude instalováno nové vybavení.

Napájení

Každá sekce rozvaděče RD222.1 bude napájena zálohovaným samostatně jištěným přívodem, jištěným 16A/1/C. Do rozvaděče RD222.1 bude dále přiveden uzemňovací přívod 16mm2 ZŽ. Napájecí přívod bude dodávkou profese elektro silnoproud.

Kabelové trasy

Pro vedení kabeláže budou použity PVC trubky v kabelovém prostoru v podlaze. Vedení napájecí kabeláže bude dodávkou profese elektro silnoproud. Vedení kabelových tras a zákres koncových zařízení (zásuvek) je informativního charakteru. Přesné umístění bude koordinováno během výstavby.

LEGENDA:

Značka	Zkratka	Popis
		ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉHO ROZVODU 2 x RJ45, VÝVOD
	DR	DATOVÝ ROZVADĚČ
		ZÁSUVKA 2x230V
	MET	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KABEL UTP CAT.5
	OPT	OPTICKÁ KABELÁŽ
	NN	ROZVODY NN
		TELEFONNÍ KABELÁŽ KABEL SYKFY
		TELEFONNÍ HLAVA
		PROSTUP DO DALŠÍHO PODLAŽÍ
	PU	VODOROVNÝ PROSTUP ZDÍVEM S PROTIPUŽÁRNÍ UCPÁVKOU

R0	Finální dokumentace DVZ	Ing. J. Veselý	01/2025
Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor :	Čepro a.s. Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz	Název :	9 - STŘED sklad	
		Adresa :	Šlapanov 162	
		Telefon :	569 479 120	
Zhotovitel :	PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :	Ing. J. Veselý	
		Vypracoval :	Ing. J. Veselý	
		Kontroloval :	M. Pilát	
		Projekt :		Datum :
PD OBNOVY ROZVODNY OBJKETU 222/223		Číslo projektu :	24Z047	
		Stupeň dokum. :	DVZ	
Část stavby :	Slaboproudé rozvody	Formát :	ISO A3	
Příloha :	PŮDORYS OBJEKT 222.1 (ROZVODNA)	Měřítko :	1:50	Číslo přílohy :
		Část :	LAN	
		V2410148IT012		

Všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené vyhrazena.

© PINET projekt s.r.o.