


otevření ústředny
131.1/1-G3, HS 48

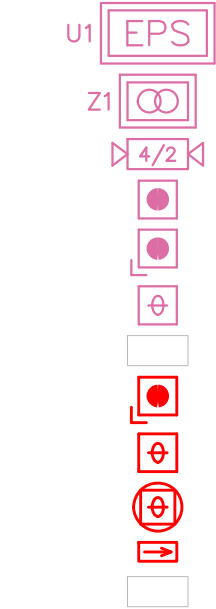


LEGENDA

- stávající ústředna EPS Esser včetně zdroje a akumulátorů s označením čísla ústředny
- stávající přídatný zdlouhovaný zdroj 230V/24V, 5A v nástěnném kovovém krytu včetně akumulátorů s označením čísla zdroje
- stávající koppler 4vstupy/2výstupy v krytu z plastické hmoty
- stávající adresný tlačítkový hlásič požáru
- stávající adresný tlačítkový hlásič požáru včetně povětrnostního krytu
- stávající adresný automatický opticko kouřový hlásič požáru
- stávající upravená nástěnná krabice z plastické hmoty
- nový adresný tlačítkový hlásič požáru včetně povětrnostního krytu
- nový adresný automatický opticko kouřový hlásič požáru
- nový adresný automatický opticko kouřový hlásič požáru v prostoru zdvojené podlahy
- nová datová přepěťová ochrana pro kruhové Esserbus linky
- nová nástěnná propojovací krabice z plastické hmoty
- stávající vedení Esserbus kruhové linky
- stávající vedení jdoucí ze vstupů kopplerů
- stávající vedení jdoucí z výstupů kopplerů
- stávající napájecí vedení 24V
- nové vedení Esserbus kruhové linky

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 + Z1 A Z2:
PRO ÚSTŘEDNY EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO PŘÍDAVNÉ ZDROJE EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO OSTATNÍ PRVKY EPS – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ EPS: 12V, 24V DC

1	20.12.2024	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	P. MÁČA	P. MÁČA	K. SVOBODA
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	Kontroloval	SCHVÁLIL
REVIZE					

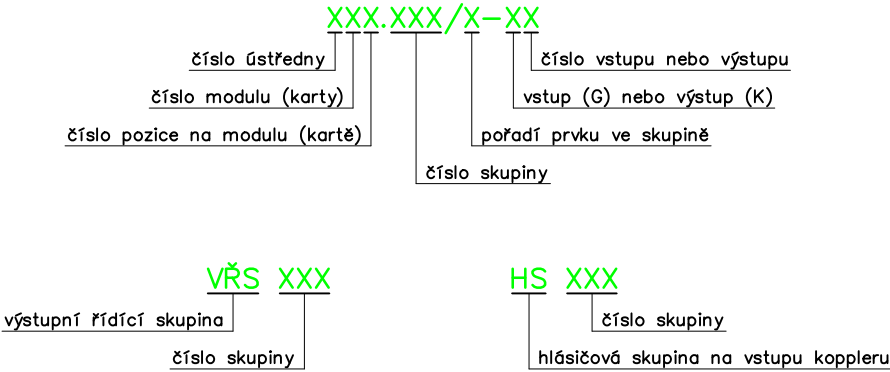

AKCE			OBNOVA ROZVODNY 222 A 223 VE SKLADU ŠLAPANOV			PATROL	
ČÁST			ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)			ZAKÁZKA 12526149P	
VÝKRES			PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA + LEGENDA			ČÍSLO VÝKRESU	VÝTISK
INVESTOR			ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		K. SVOBODA	MĚŘITKO		REVIZE		
PROJEKTANT		P. MÁČA	FORMÁT 2A4				
KRESLIL		P. MÁČA	STUPEŇ DPS			R0	