	Ved. projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
	Zodp. projektant:	Ing. David Kopečný	06/2024	
	Vypracoval:	Lukáš Brázda	Číslo stavby:	
	Číslo zakázky:	4500095199	019/22/OCN	
Stavba: Rekonstrukce rozvodny 110 kV, Sklad Šlapanov				Příloha: D-2-340-08
PS-SO: SO 340 – Vnější osvětlení				
Název: Technická specifikace svítidel		Stupeň: DPS		

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3


Předmětem dodávky není:

- Montáž svítidel a jejich zapojení

2. Místo dodání

Šlapanov, Sklad pohonných hmot Šlapanov - Čepro

49.54967N, 15.63012E

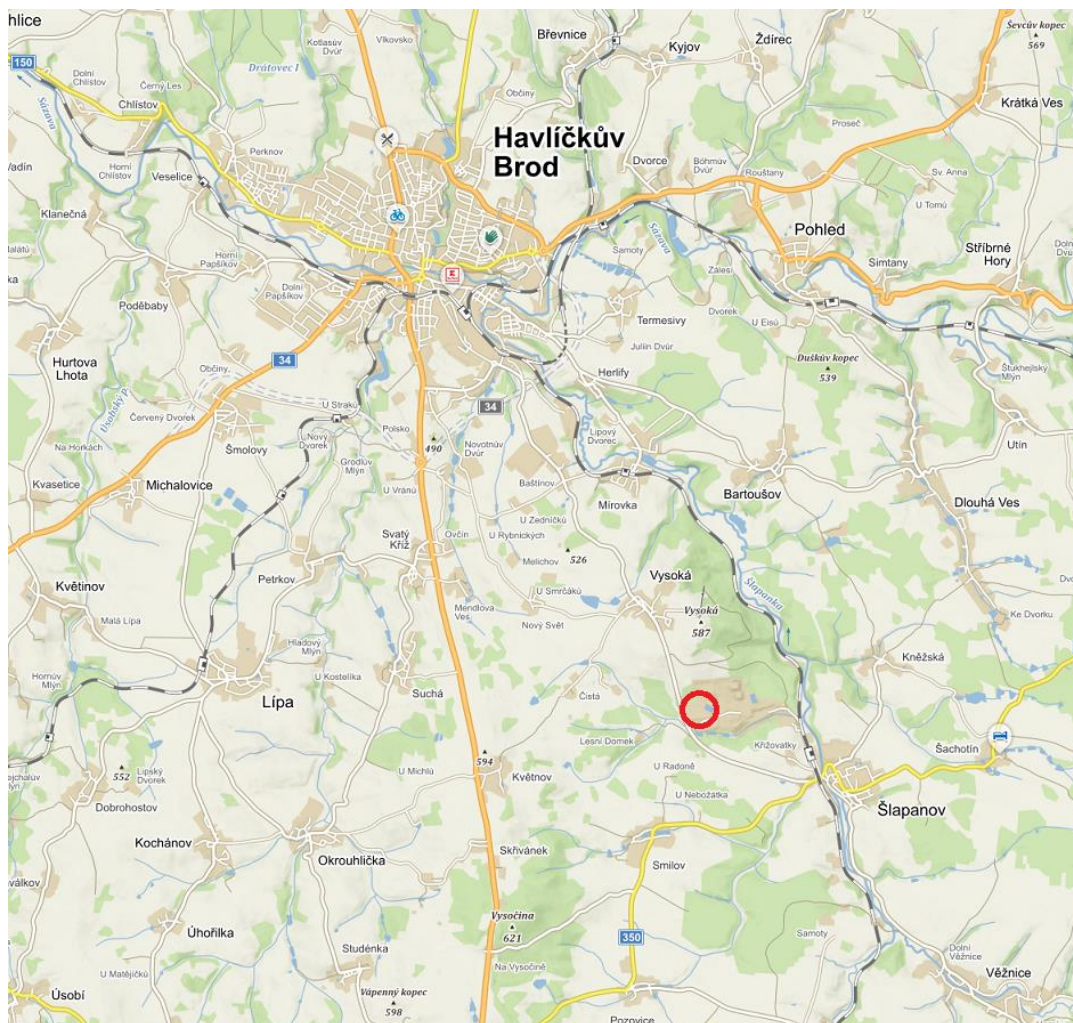

3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	MJ	Přístroj, zařízení
1.	12	Ks	FL2 100 , 90°, 4500K, 160lm/W
2.	16	Ks	ST45BU,4000K,150lm/W,712lens,programmable, 40W