

Tabulka uložení kabelů		
1		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
rT102-P9r3	B327	CYKY-O 2x4
rT102-P9r3	B323	CYKY-J 5x16
rT102-P9r3	B324	CYKY-J 5x6
rT102-AWE06	WT102.AWE.1	CYKFY-J 12x2,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.2	CYKFY-J 7x2,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.3	CYKFY-J 24x1,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.4	CYKFY-J 19x1,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.5	CYKFY-J 12x2,5

Tabulka uložení kabelů		
2		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
Q6-P6r3	WQ6	CYKY-J 3x2,5
Q6-AWE06	WQ6.AWE.1	CYKFY-O 7x2,5
Q6-AWE06	WQ6.AWE.2	CYKFY-O 8x1,5
Q6-AWE06	W.Q6.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
Q6-AWE06	W.Q6.ROP	CYKFY-O 4x1,5
QM6-P6r3	WQM6	CYKY-J 3x2,5
QM6-AWE06	WQM6.AWE.1	CYKFY-O 12x2,5
QM6-AWE06	WQM6.AWE.2	CYKFY-O 12x1,5
QM6-AWE06	W.QM6.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
QM6-AWE06	W.QM6.ROP	CYKFY-O 4x1,5

Tabulka uložení kabelů		
3		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
TW6-USM06	WTW6.USM.I.L1	CYKFY-O 3x10
TW6-USM06	WTW6.USM.I.L2	CYKFY-O 3x10
TW6-USM06	WTW6.USM.I.L3	CYKFY-O 3x10
ASP6-USM06	WASP6.USM.U	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.IB	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.IC	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.ID	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.UB	CYKFY-O 4x4
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.UC	CYKFY-O 4x4
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.XH	CYKFY-O 5x1,5

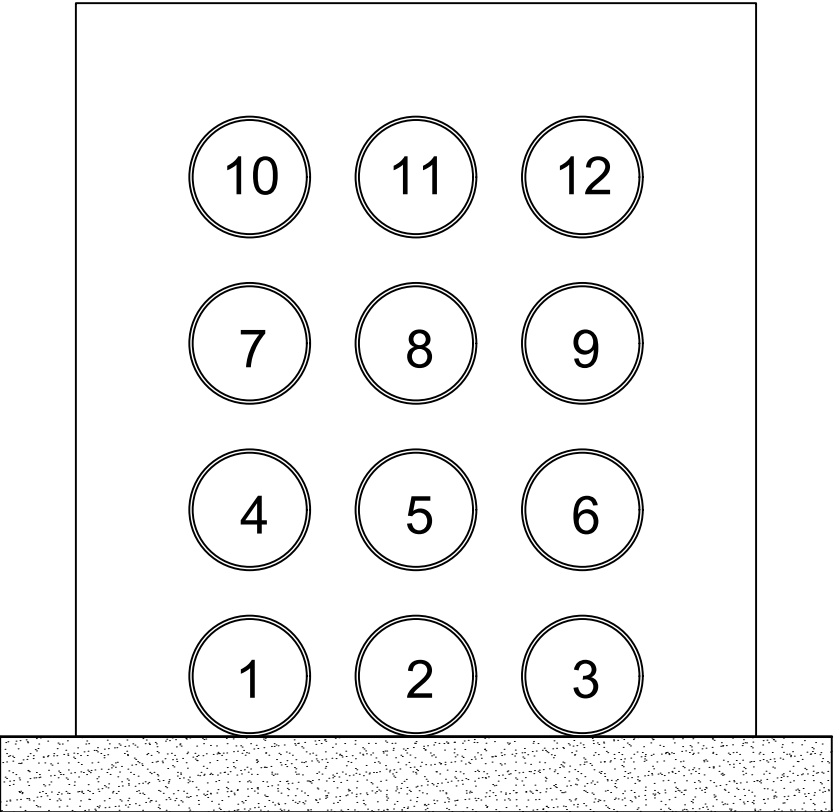
Tabulka uložení kabelů		
4		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
Q4-P6r3	WQ4	CYKY-J 3x2,5
Q4-AWE04	WQ4.AWE.1	CYKFY-O 7x2,5
Q4-AWE04	WQ4.AWE.2	CYKFY-O 8x1,5
Q4-AWE04	W.Q4.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
Q4-AWE04	W.Q4.ROP	CYKFY-O 4x1,5
QM4-P6r3	WQM4	CYKY-J 3x2,5
QM4-AWE04	WQM4.AWE.1	CYKFY-O 12x2,5
QM4-AWE04	WQM4.AWE.2	CYKFY-O 12x1,5
QM4-AWE04	W.QM4.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
QM4-AWE04	W.QM4.ROP	CYKFY-O 4x1,5

Tabulka uložení kabelů		
5		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
TW4-USM04	WTW4.USM.I.L1	CYKFY-O 3x10
TW4-USM04	WTW4.USM.I.L2	CYKFY-O 3x10
TW4-USM04	WTW4.USM.I.L3	CYKFY-O 3x10
ASP4-USM04	WASP4.USM.U	CYKFY-O 4x6
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.IB	CYKFY-O 4x6
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.IC	CYKFY-O 4x6
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.ID	CYKFY-O 4x6
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.UB	CYKFY-O 4x4
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.UC	CYKFY-O 4x4
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.XH	CYKFY-O 5x1,5



Tabulka uložení kabelů		
6		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
rT101-P6r3	B308	CYKY-O 2x4
rT101-P6r3	B303	CYKY-J 5x16
rT101-P6r3	B304	CYKY-J 5x6
rT101-ru1	B102	CYKY-O 2x2,5
rT101-AWE04	WT101.AWE.1	CYKFY-J 12x2,5
rT101-AWE04	WT101.AWE.2	CYKFY-J 7x2,5
rT101-AWE04	WT101.AWE.3	CYKFY-J 24x1,5
rT101-AWE04	WT101.AWE.4	CYKFY-J 19x1,5
rT101-AWE04	WT101.AWE.5	CYKFY-J 12x2,5

Tabulka uložení kabelů		
7		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
AXE01-BSP ČEZ	O.ŘS.ČEZd	Opt. 9/125, 8 vláken
AWE04-BSP ČEZ	W.DŘS.STAV.04	CYKFY-O 12x1,5
AWE04-BSP ČEZ	W.DŘS.POV.04	CYKFY-O 16x1,5
AWE04-BSP ČEZ	W.DŘS.TRAF.04	CYKFY-O 8x1,5
AWE04-BSP ČEZ	W.ROP.ID.04	CYKFY-O 4x6
AWE06-BSP ČEZ	W.DŘS.STAV.06	CYKFY-O 12x1,5
AWE06-BSP ČEZ	W.DŘS.POV.06	CYKFY-O 16x1,5
AWE06-BSP ČEZ	W.DŘS.TRAF.06	CYKFY-O 8x1,5
AWE06-BSP ČEZ	W.ROP.ID.06	CYKFY-O 4x6
8x kabel ve vlastnictví ČEZ, 3 žilový		
2x kabel ve vlastnictví ČEZ, 4 žilový		

Tabulka uložení kabelů		
8		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
R BSP ČEZ - BSP ČEZ	NAP BSP ČEZ	AYKY 4x240
P5r3-VO V1	WSL1/1	CYKY-J 3x1,5
P5r3-VO V2	WSL2/1	CYKY-J 3x1,5

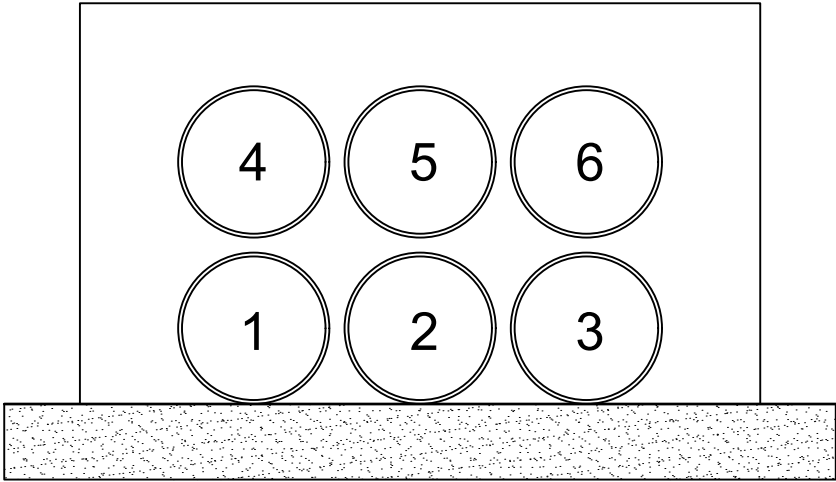


AUTORIZACE:



NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY:019/22/OCN
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	Č. OBJ.: 4500095199
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecnym@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	DATUM: 06-2024
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	ČÍSLO VÝK/DOK:
VYPRACOVAL	DANIEL KNOTEK	D-2-527-04
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 527 - KABELOVÉ KANÁLY A KABELOVODY	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: 3xA4
DRUH DOKUMENTU	ŘEZ	LIST/CELKEM: 1/7
NÁZEV DOKUMENTU	ŘEZ KABELOVODEM 1-1	ARCHIVNÍ ČÍSLO:

Tabulka uložení kabelů		
1		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
AXE01-BSP ČEZ	O.ŘS.ČEZd	Opt. 9/125, 8 vláken
AWE04-BSP ČEZ	W.DŘS.STAV.04	CYKFY-O 12x1,5
AWE04-BSP ČEZ	W.DŘS.POV.04	CYKFY-O 16x1,5
AWE04-BSP ČEZ	W.DŘS.TRAF.04	CYKFY-O 8x1,5
AWE04-BSP ČEZ	W.ROP.ID.04	CYKFY-O 4x6
AWE06-BSP ČEZ	W.DŘS.STAV.06	CYKFY-O 12x1,5
AWE06-BSP ČEZ	W.DŘS.POV.06	CYKFY-O 16x1,5
AWE06-BSP ČEZ	W.DŘS.TRAF.06	CYKFY-O 8x1,5
AWE06-BSP ČEZ	W.ROP.ID.06	CYKFY-O 4x6
8x kabel ve vlastnictví ČEZ, 3 žilový		
2x kabel ve vlastnictví ČEZ, 4 žilový		

Tabulka uložení kabelů		
2		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
R BSP ČEZ - BSP ČEZ	NAP BSP ČEZ	AYKY 4x240



AUTORIZACE:

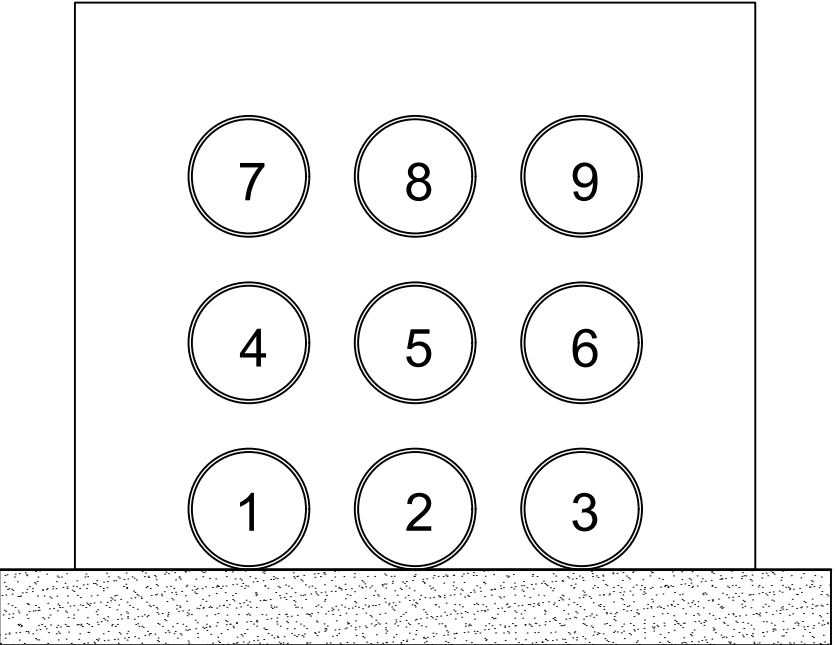
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN
		Č. OBJ.: 4500095199
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	DANIEL KNOTEK	ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-527-04
KONTRLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 527 - KABELOVÉ KANÁLY A KABELOVODY	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: 2xA4
DRUH DOKUMENTU	ŘEZ	LIST/CELKEM: 2/7
NÁZEV DOKUMENTU	ŘEZ KABELOVODEM 2-2	ARCHIVNÍ ČÍSLO:

Tabulka uložení kabelů		
1		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
rT102-P9r3	B327	CYKY-O 2x4
rT102-P9r3	B323	CYKY-J 5x16
rT102-P9r3	B324	CYKY-J 5x6
rT102-AWE06	WT102.AWE.1	CYKFY-J 12x2,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.2	CYKFY-J 7x2,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.3	CYKFY-J 24x1,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.4	CYKFY-J 19x1,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.5	CYKFY-J 12x2,5

Tabulka uložení kabelů		
2		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
Q6-P6r3	WQ6	CYKY-J 3x2,5
Q6-AWE06	WQ6.AWE.1	CYKFY-O 7x2,5
Q6-AWE06	WQ6.AWE.2	CYKFY-O 8x1,5
Q6-AWE06	W.Q6.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
Q6-AWE06	W.Q6.ROP	CYKFY-O 4x1,5
QM6-P6r3	WQM6	CYKY-J 3x2,5
QM6-AWE06	WQM6.AWE.1	CYKFY-O 12x2,5
QM6-AWE06	WQM6.AWE.2	CYKFY-O 12x1,5
QM6-AWE06	W.QM6.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
QM6-AWE06	W.QM6.ROP	CYKFY-O 4x1,5

Tabulka uložení kabelů		
3		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
TW6-USM06	WTW6.USM.I.L1	CYKFY-O 3x10
TW6-USM06	WTW6.USM.I.L2	CYKFY-O 3x10
TW6-USM06	WTW6.USM.I.L3	CYKFY-O 3x10
ASP6-USM06	WASP6.USM.U	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.IB	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.IC	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.ID	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.UB	CYKFY-O 4x4
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.UC	CYKFY-O 4x4
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.XH	CYKFY-O 5x1,5

Tabulka uložení kabelů		
4		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
Q4-P6r3	WQ4	CYKY-J 3x2,5
Q4-AWE04	WQ4.AWE.1	CYKFY-O 7x2,5
Q4-AWE04	WQ4.AWE.2	CYKFY-O 8x1,5
Q4-AWE04	W.Q4.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
Q4-AWE04	W.Q4.ROP	CYKFY-O 4x1,5
QM4-P6r3	WQM4	CYKY-J 3x2,5
QM4-AWE04	WQM4.AWE.1	CYKFY-O 12x2,5
QM4-AWE04	WQM4.AWE.2	CYKFY-O 12x1,5
QM4-AWE04	W.QM4.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
QM4-AWE04	W.QM4.ROP	CYKFY-O 4x1,5





AUTORIZACE:

Tabulka uložení kabelů		
5		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
TW4-USM04	WTW4.USM.I.L1	CYKFY-O 3x10
TW4-USM04	WTW4.USM.I.L2	CYKFY-O 3x10
TW4-USM04	WTW4.USM.I.L3	CYKFY-O 3x10
ASP4-USM04	WASP4.USM.U	CYKFY-O 4x6
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.IB	CYKFY-O 4x6
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.IC	CYKFY-O 4x6
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.ID	CYKFY-O 4x6
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.UB	CYKFY-O 4x4
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.UC	CYKFY-O 4x4
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.XH	CYKFY-O 5x1,5

Tabulka uložení kabelů		
6		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
rT101-P6r3	B308	CYKY-O 2x4
rT101-P6r3	B303	CYKY-J 5x16
rT101-P6r3	B304	CYKY-J 5x6
rT101-ru1	B102	CYKY-O 2x2,5
rT101-AWE04	WT101.AWE.1	CYKFY-J 12x2,5
rT101-AWE04	WT101.AWE.2	CYKFY-J 7x2,5
rT101-AWE04	WT101.AWE.3	CYKFY-J 24x1,5
rT101-AWE04	WT101.AWE.4	CYKFY-J 19x1,5
rT101-AWE04	WT101.AWE.5	CYKFY-J 12x2,5

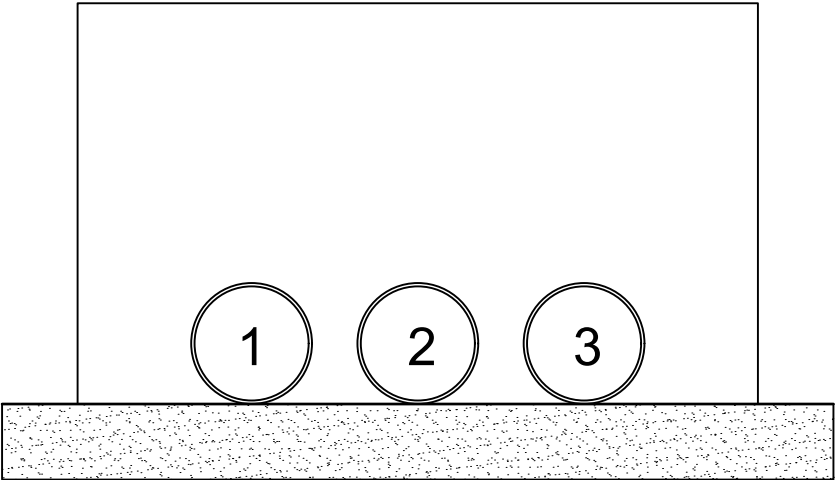
Tabulka uložení kabelů		
7		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
P5r3-VO V1	WSL1/1	CYKY-J 3x1,5
P5r3-VO V2	WSL2/1	CYKY-J 3x1,5

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN Č. OBJ.: 4500095199
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopcny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	DATUM: 06-2024 ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-527-04
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	KÓD LOKALITY: MĚŘÍTKO: FORMÁT: 3xA4 LIST/CELKEM: 3/7
VYPRACOVAL	DANIEL KNOTEK	
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	
SO/PS	SO 527 - KABELOVÉ KANÁLY A KABELOVODY	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		
DRUH DOKUMENTU	ŘEZ	
NÁZEV DOKUMENTU	ŘEZ KABELOVODEM 3-3	



Tabulka uložení kabelů		
1		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
Q4-P6r3	WQ4	CYKY-J 3x2,5
Q4-AWE04	WQ4.AWE.1	CYKFY-O 7x2,5
Q4-AWE04	WQ4.AWE.2	CYKFY-O 8x1,5
Q4-AWE04	W.Q4.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
Q4-AWE04	W.Q4.ROP	CYKFY-O 4x1,5
QM4-P6r3	WQM4	CYKY-J 3x2,5
QM4-AWE04	WQM4.AWE.1	CYKFY-O 12x2,5
QM4-AWE04	WQM4.AWE.2	CYKFY-O 12x1,5
QM4-AWE04	W.QM4.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
QM4-AWE04	W.QM4.ROP	CYKFY-O 4x1,5

Tabulka uložení kabelů		
2		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
TW4-USM04	WTW4.USM.I.L1	CYKFY-O 3x10
TW4-USM04	WTW4.USM.I.L2	CYKFY-O 3x10
TW4-USM04	WTW4.USM.I.L3	CYKFY-O 3x10
ASP4-USM04	WASP4.USM.U	CYKFY-O 4x6
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.IB	CYKFY-O 4x6
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.IC	CYKFY-O 4x6
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.ID	CYKFY-O 4x6
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.UB	CYKFY-O 4x4
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.UC	CYKFY-O 4x4
ASP4-AWE04	WASP4.AWE.XH	CYKFY-O 5x1,5

Tabulka uložení kabelů		
3		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
P5r3-VO V2	WSL2/1	CYKY-J 3x1,5

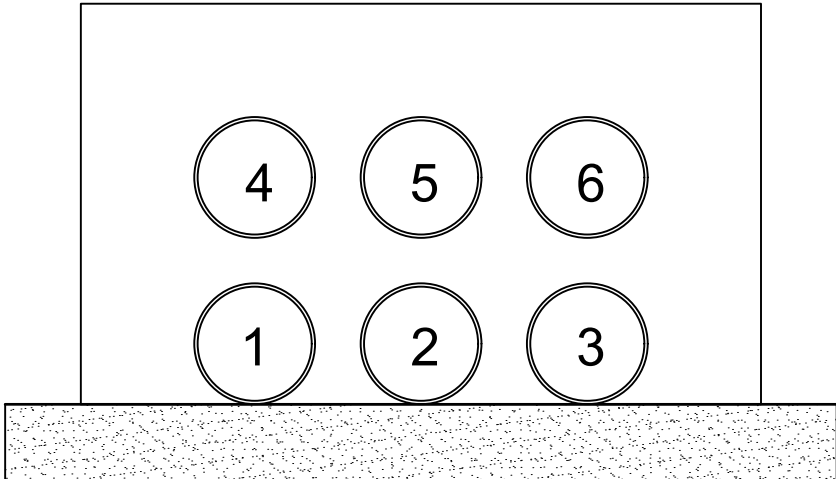


AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	Č. OBJ.: 4500095199
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.: 777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	DANIEL KNOTEK	ČÍSLO VÝK/DOK:
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	D-2-527-04
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 527 - KABELOVÉ KANÁLY A KABELOVODY	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: 2xA4
DRUH DOKUMENTU	ŘEZ	LIST/CELKEM: 4/7
NÁZEV DOKUMENTU	ŘEZ KABELOVODEM 4-4	ARCHIVNÍ ČÍSLO:



Tabulka uložení kabelů		
1		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
rT102-P9r3	B327	CYKY-O 2x4
rT102-P9r3	B323	CYKY-J 5x16
rT102-P9r3	B324	CYKY-J 5x6
rT102-AWE06	WT102.AWE.1	CYKFY-J 12x2,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.2	CYKFY-J 7x2,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.3	CYKFY-J 24x1,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.4	CYKFY-J 19x1,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.5	CYKFY-J 12x2,5

Tabulka uložení kabelů		
2		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
Q6-P6r3	WQ6	CYKY-J 3x2,5
Q6-AWE06	WQ6.AWE.1	CYKFY-O 7x2,5
Q6-AWE06	WQ6.AWE.2	CYKFY-O 8x1,5
Q6-AWE06	W.Q6.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
Q6-AWE06	W.Q6.ROP	CYKFY-O 4x1,5
QM6-P6r3	WQM6	CYKY-J 3x2,5
QM6-AWE06	WQM6.AWE.1	CYKFY-O 12x2,5
QM6-AWE06	WQM6.AWE.2	CYKFY-O 12x1,5
QM6-AWE06	W.QM6.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
QM6-AWE06	W.QM6.ROP	CYKFY-O 4x1,5



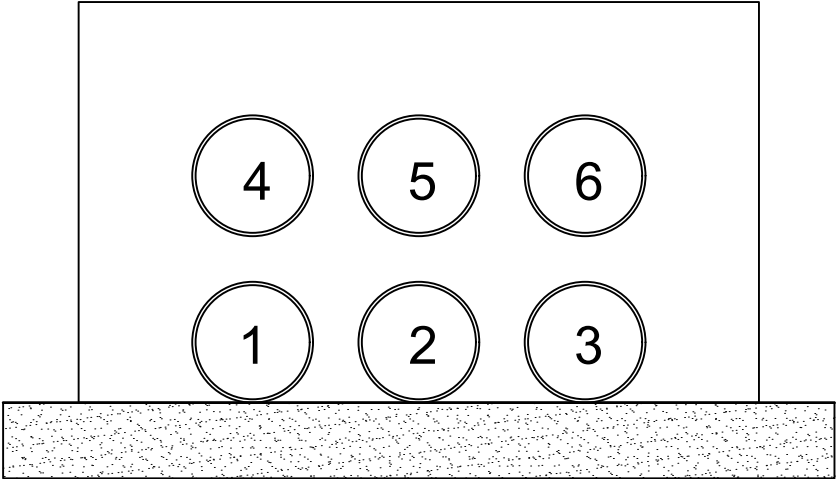
AUTORIZACE:

Tabulka uložení kabelů		
4		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
P5r3-VO V1	WSL1/1	CYKY-J 3x1,5
P5r3-VO V2	WSL2/1	CYKY-J 3x1,5

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	Č. OBJ.: 4500095199
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	DATUM: 06-2024
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	ČÍSLO VÝK/DOK:
VYPRACOVAL	DANIEL KNOTEK	D-2-527-04
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 527 - KABELOVÉ KANÁLY A KABELOVODY	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: 2xA4
DRUH DOKUMENTU	ŘEZ	LIST/CELKEM: 5/7
NÁZEV DOKUMENTU	ŘEZ KABELOVODEM 5-5	ARCHIVNÍ ČÍSLO:

Tabulka uložení kabelů		
1		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
rT102-rT101	B308.1	CYKY-O 2x4
rT102-P9r3	B327	CYKY-O 2x4
rT102-rT101	B303.1	CYKY-J 5x16
rT102-P9r3	B323	CYKY-J 5x16
rT102-rT101	B304.1	CYKY-J 5x6
rT102-P9r3	B324	CYKY-J 5x6
rT102-rT101	B102.1	CYKY-O 2x2,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.1	CYKFY-J 12x2,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.2	CYKFY-J 7x2,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.3	CYKFY-J 24x1,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.4	CYKFY-J 19x1,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.5	CYKFY-J 12x2,5



Tabulka uložení kabelů		
2		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
Q6-P6r3	WQ6	CYKY-J 3x2,5
Q6-AWE06	WQ6.AWE.1	CYKFY-O 7x2,5
Q6-AWE06	WQ6.AWE.2	CYKFY-O 8x1,5
Q6-AWE06	W.Q6.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
Q6-AWE06	W.Q6.ROP	CYKFY-O 4x1,5
QM6-P6r3	WQM6	CYKY-J 3x2,5
QM6-AWE06	WQM6.AWE.1	CYKFY-O 12x2,5
QM6-AWE06	WQM6.AWE.2	CYKFY-O 12x1,5
QM6-AWE06	W.QM6.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
QM6-AWE06	W.QM6.ROP	CYKFY-O 4x1,5



AUTORIZACE:

Tabulka uložení kabelů		
3		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
TW6-USM06	WTW6.USM.I.L1	CYKFY-O 3x10
TW6-USM06	WTW6.USM.I.L2	CYKFY-O 3x10
TW6-USM06	WTW6.USM.I.L3	CYKFY-O 3x10
ASP6-USM06	WASP6.USM.U	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.IB	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.IC	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.ID	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.UB	CYKFY-O 4x4
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.UC	CYKFY-O 4x4
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.XH	CYKFY-O 5x1,5

Tabulka uložení kabelů		
4		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
P5r3-VO V1	WSL1/1	CYKY-J 3x1,5

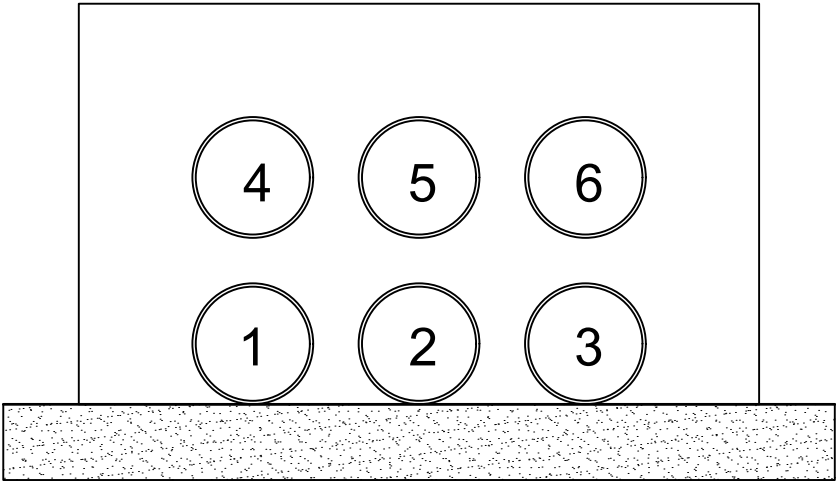
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	Č. OBJ.: 4500095199
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	DANIEL KNOTEK	ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-527-04
KONTRLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 527 - KABELOVÉ KANÁLY A KABELOVODY	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: 2xA4
DRUH DOKUMENTU	ŘEZ	LIST/CELKEM: 6/7
NÁZEV DOKUMENTU	ŘEZ KABELOVODEM 6-6	ARCHIVNÍ ČÍSLO:

Tabulka uložení kabelů		
1		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
rT102-rT101	B308.1	CYKY-O 2x4
rT102-P9r3	B327	CYKY-O 2x4
rT102-rT101	B303.1	CYKY-J 5x16
rT102-P9r3	B323	CYKY-J 5x16
rT102-rT101	B304.1	CYKY-J 5x6
rT102-P9r3	B324	CYKY-J 5x6
rT102-rT101	B102.1	CYKY-O 2x2,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.1	CYKFY-J 12x2,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.2	CYKFY-J 7x2,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.3	CYKFY-J 24x1,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.4	CYKFY-J 19x1,5
rT102-AWE06	WT102.AWE.5	CYKFY-J 12x2,5



Tabulka uložení kabelů		
2		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
Q6-P6r3	WQ6	CYKY-J 3x2,5
Q6-AWE06	WQ6.AWE.1	CYKFY-O 7x2,5
Q6-AWE06	WQ6.AWE.2	CYKFY-O 8x1,5
Q6-AWE06	W.Q6.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
Q6-AWE06	W.Q6.ROP	CYKFY-O 4x1,5
QM6-P6r3	WQM6	CYKY-J 3x2,5
QM6-AWE06	WQM6.AWE.1	CYKFY-O 12x2,5
QM6-AWE06	WQM6.AWE.2	CYKFY-O 12x1,5
QM6-AWE06	W.QM6.DŘS	CYKFY-O 4x1,5
QM6-AWE06	W.QM6.ROP	CYKFY-O 4x1,5

Tabulka uložení kabelů		
3		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
TW6-USM06	WTW6.USM.I.L1	CYKFY-O 3x10
TW6-USM06	WTW6.USM.I.L2	CYKFY-O 3x10
TW6-USM06	WTW6.USM.I.L3	CYKFY-O 3x10
ASP6-USM06	WASP6.USM.U	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.IB	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.IC	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.ID	CYKFY-O 4x6
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.UB	CYKFY-O 4x4
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.UC	CYKFY-O 4x4
ASP6-AWE06	WASP6.AWE.XH	CYKFY-O 5x1,5

Tabulka uložení kabelů		
4		
Kam-odkud	Označení	Typ kabelu
P5r3-VO V1	WSL1/1	CYKY-J 3x1,5



AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	Č. OBJ.: 4500095199
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	DANIEL KNOTEK	ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-527-04
KONTRLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 527 - KABELOVÉ KANÁLY A KABELOVODY	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: 2xA4
DRUH DOKUMENTU	ŘEZ	LIST/CELKEM: 7/7
NÁZEV DOKUMENTU	ŘEZ KABELOVODEM 7-7	ARCHIVNÍ ČÍSLO: