


PŮDORYS  
M 1:20

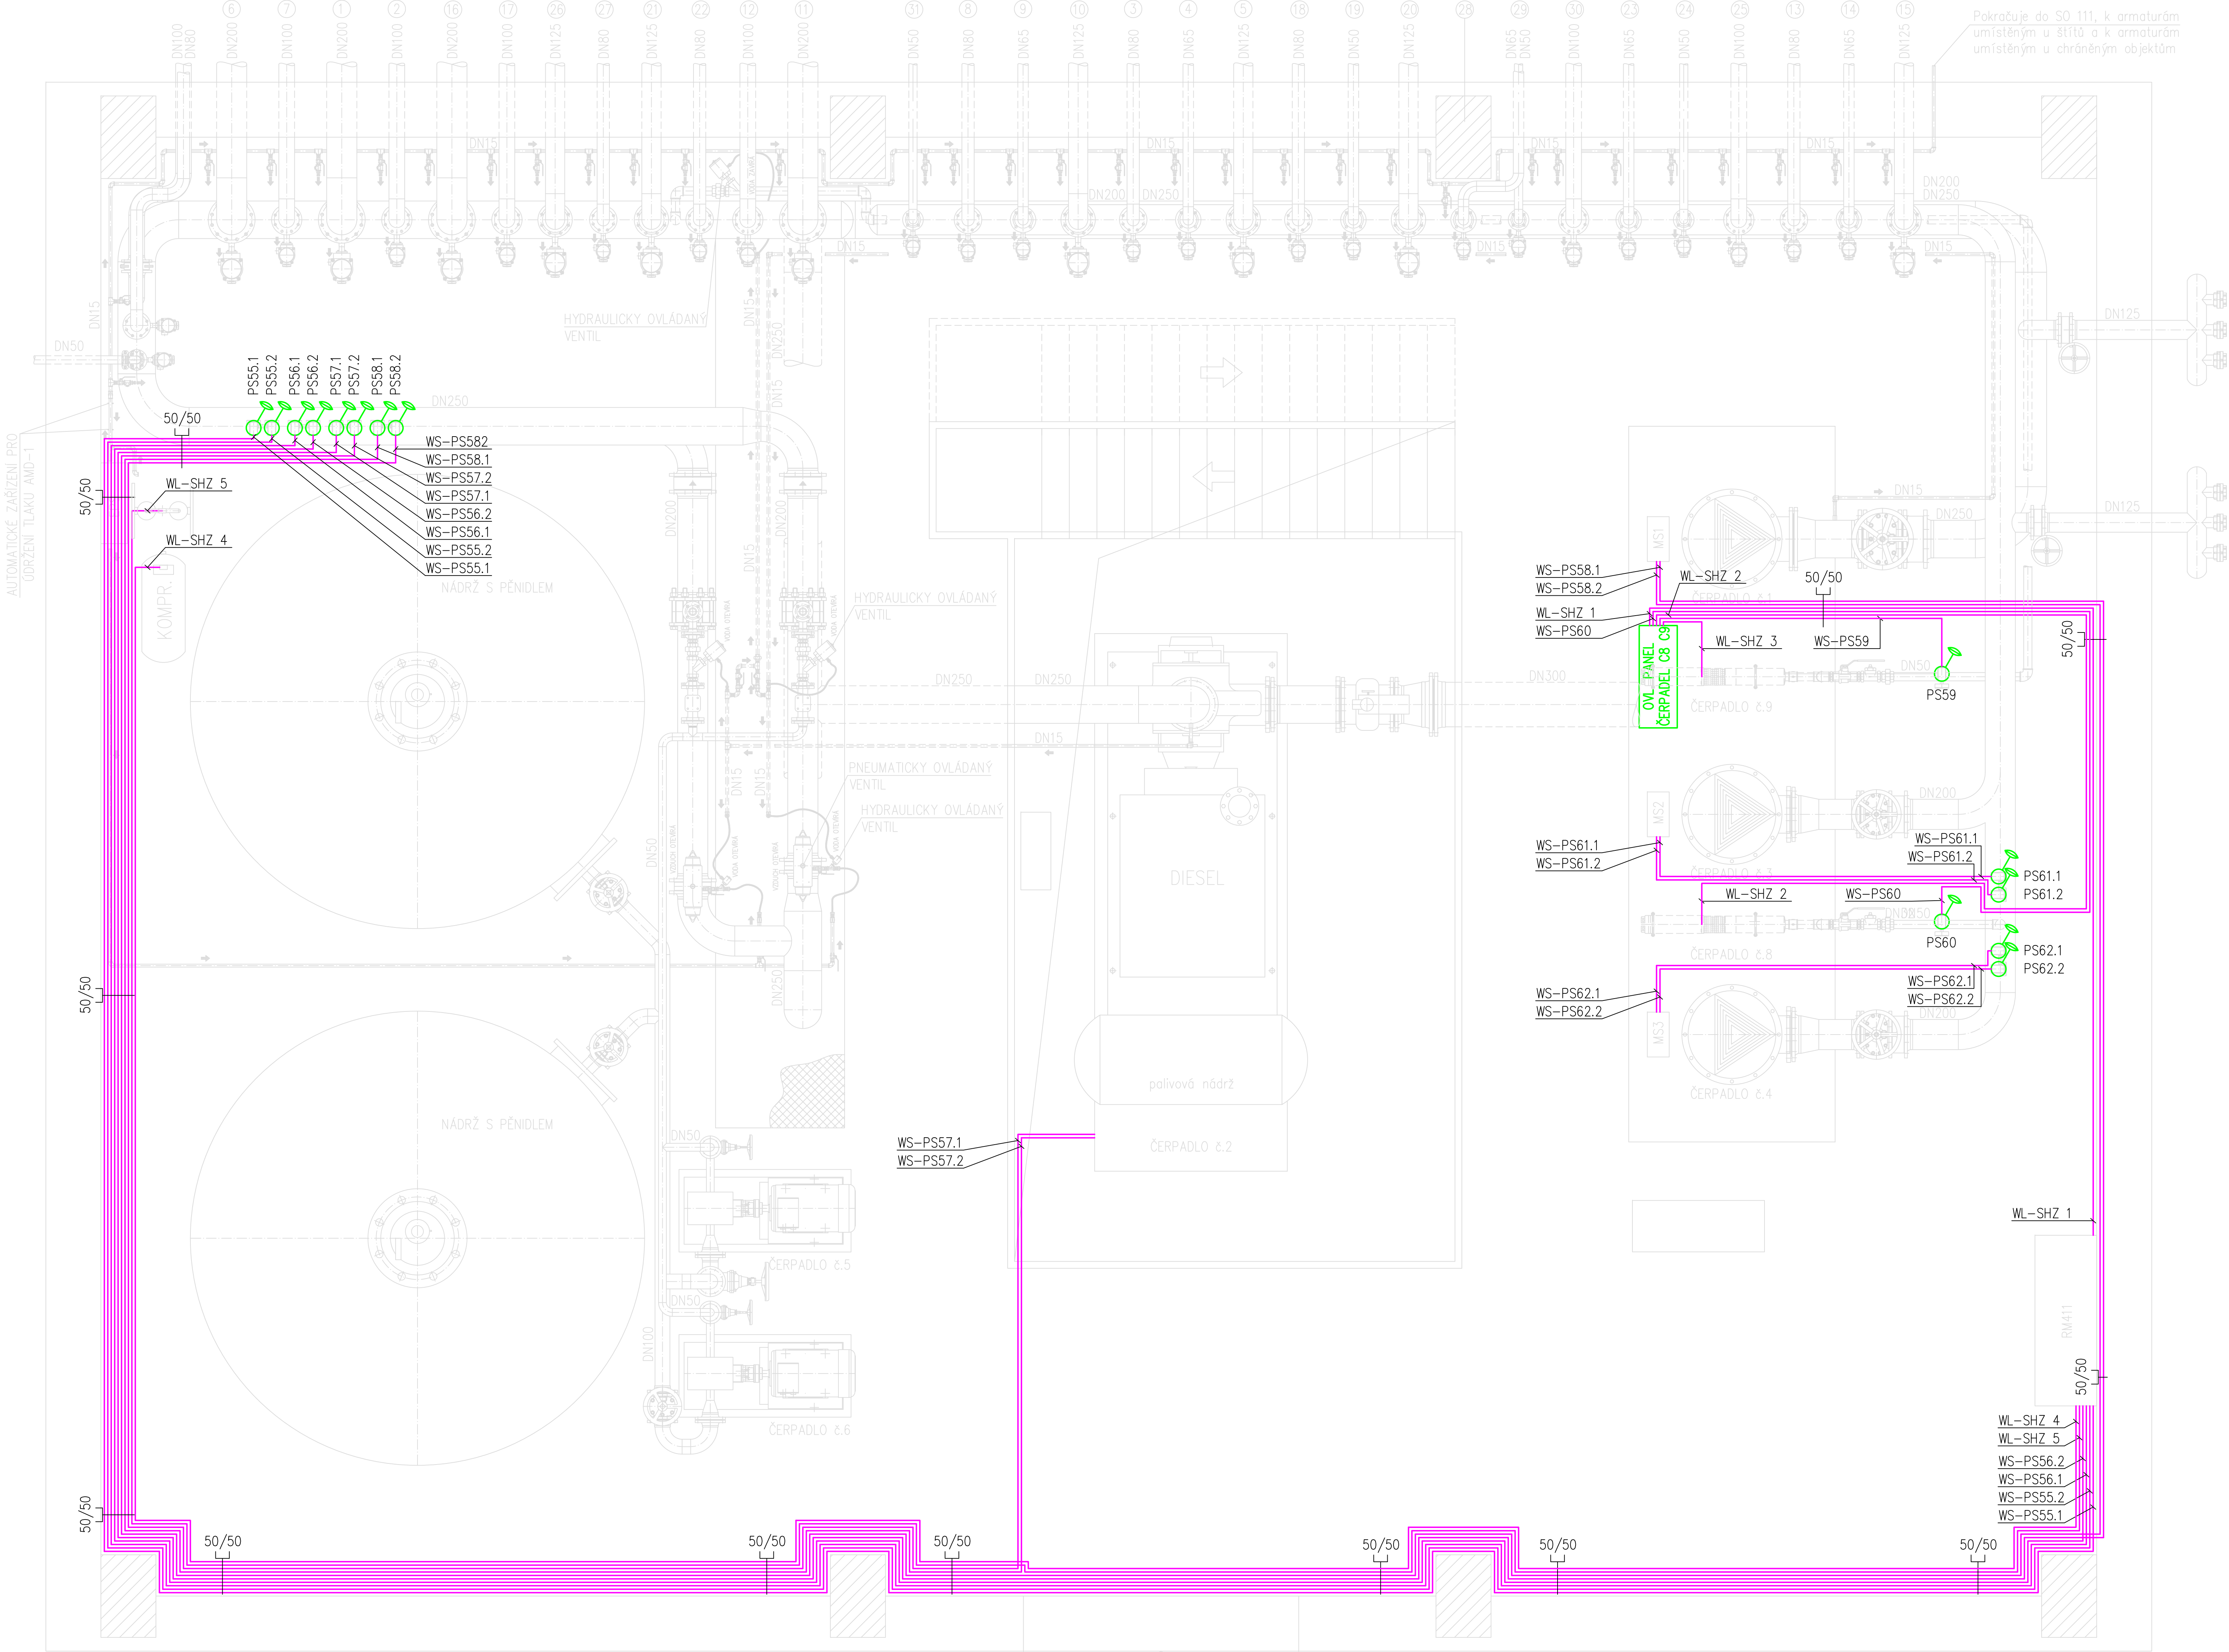

LEGENDA:

- Tlakový spínač (regulátor tlaku)
- Kabelový žlab s požární odolností
- Kabelový rozvod

POZNÁMKY:

Kabelový rozvod SHZ bude uložen v elektroinstalačních žlabech a trubkách, pomocí příchytěk. V případě možnosti bude využito stávajících kabelových tras Mař systémů. Přesné umístění komponentů SHZ a kabelových rozvodů bude upřesněno na místě při montáži. Pomocné konstrukce budou navrženy podle skutečné situace stavby objektu. Kabely MN musí být oddělené od kabelů NN. Zařízení smí být instalováno a uvedeno do provozu pouze podle v současné době platných norem a předpisů.

"V souladu s §4.odst.3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. je navrženo zařízení vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením. Die §5.odst.4 uvedené vyhlášky je společnost PATROL group s.r.o. výrobcem vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení se všemi prvými důsledky.Vyháškou stanovené kontroly uvedeného zařízení provádí výrobce nebo jím prokazatelně proškolená osoba".

1	04/2014	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	R. Langer	Ing. Jan Ševčík	Technik Projekt
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAPRHL	KONTROLZVAL	SCHVALA
REVIZE					
AKCE					
ČEPRO, a.s., STŘEDISKO TRÉMOŠNÁ ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ					
ČÁST	STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ			ZAKAZKA	11422591
VÝKRES	SO 411 – ČERPAČÍ STANICE SHZ a SCHZ KABELOVÝ ROZVOD NN			ČÍSLO VÝKRESU	VÝKRES
INVESTOR ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 12/213, 170 04 PRAHA 7				19	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Ševčík		MĚŘÍTKO	1:20	
PROJEKTANT	R. Langer		FORMÁT	DPS	
KRESLIL	R. Langer		STUPEŇ	DPS	
				1	REVIZE