

Název dokumentu	DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3
Zadavatel	<b>ČEPRO, a.s.</b> se sídlem Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or.12, PSČ 17004 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
Název zakázky	<b>Rámcová smlouva – Stavební opravy na ČS EuroOil</b>
Evid. č. zakázky	491843
Druh výběrového řízení	Otevřené podlimitní
Evid. č. zadavatele	162/14/OCN

**Odpovědi na dodatečné informace k veřejné zakázce č. 162/14/OCN s názvem „Rámcová smlouva – Stavební opravy na ČS EuroOil“ ze dne 10. 12. 2014.**

Vážená paní, vážený pane,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Vám zasílám dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám na výše uvedenou zakázku na stavební práce – **Rámcová smlouva – Stavební opravy na ČS EuroOil**.

Dotazy se týkají přílohy č. 1 – jednotkové ceny, Výkaz výměr oblast 1, 2, 3.

#### **Dotaz č. 1**

Položky 125 – 127 - prosím o bližší specifikaci oken:

- Barva okenních ráků – předpokládáme bílá
  - Tvary oken, rozměry a členění (fix, otvírky) . Nejlépe i počty jednotlivých typů oken.
  - Je požadavek na pákové ovladače? U benzinek to bývá.
  - Dvojskla dodáme s  $U= 1,1$  včetně vnějšího bezpečnostního skla
  - Parapety vnitřní popř. vnější délka a hloubka a počty
- Poznámka: Okna nejde počítat na  $m^2$ , musí se znát rozměry a členění, jinak to nejde seriózně

ocení.

#### **Odpověď č. 1**

- Barva okenních ráků – modrá/bílá i jejich kombinace
- tvary oken – různé, dle typu ČS nelze přesně specifikovat
- požadavek na pákové ovladače – Ano, zejména na sociálních zařízeních pro veřejnost
- Dvojskla dodáme s  $U= 1,1$  včetně vnějšího bezpečnostního skla – ANO
- Parapety .. – různé, dle typu ČS, nelze specifikovat přesně
- Poznámka .. – Z důvodu různých typů a tarů jsme nuceni vztahovat na  $1m^2$ .

#### **Dotaz č. 2**

Obdobně položka 129 – tvar dveří, rozměry, z jaké části zasklené, atd.

#### **Odpověď č. 2**

Tvar dveří různých typů a tvarů – při opravách měníme skleněné na „skleněné s křížem“, jsme nuceni vztahovat na  $1 m^2$ .

#### **Dotaz č. 3**

Položka 130 – jaké jsou rozměry pultu.

#### **Odpověď č. 3**

Individuální dle uspořádání kiosku, od 2 do 4 metrů.

## PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

### **Dotaz č. 4**

Položka 133 – jaké jsou rozměry pultu (*pravděpod. radiátory*).

### **Odpověď č. 4**

*Standartní různých typů a tvarů běžně užívaných v ČR*

### **Dotaz č. 5**

Pol. 135 a 137 – uvést, jaký je standart investora

### **Odpověď č. 5**

*Běžné kryty do suchého prostředí.*

### **Dotaz č. 6**

Pol. 144 – uvést tvar madla (rozměry, atd.)

### **Odpověď č. 6**

*Rozměry individuální – dle dveří, převážně ve tvaru písmene „U“.*

### **Dotaz č. 7**

Pol. 206 – uvést materiálový druh omítky

### **Odpověď č. 7**

*Opravy provádíme Perlinkou*

### **Dotaz č. 8**

Pol. 208 – 210 uvést výšku soklu

### **Odpověď č. 8**

*Rozměry individuální, od 0,4 do 0,8 m.*

### **Dotaz č. 9**

Pol. 213 – jakou svou částí se promítá svislý žebříček do jednoho m<sup>2</sup> atiky?

### **Odpověď č. 9**

*Žebřík se uchycuje do obvodového zdiva, do atiky nezasahuje.*

### **Dotaz č. 10**

Pol. 218 – uvést velikost hromosvodné soustavy (např. délky vodičů)

### **Odpověď č. 10**

*Individuální, dle velikosti prodejního kiosku*

### **Dotaz č. 11**

Pol. 220 – uvést druh omítky, a zda na opravovaná místa je nutno dosáhnout z lešení

### **Odpověď č. 11**

*Standardní venkovní fasádní omítky běžně užívané; počítat i s lešením*

### **Dotaz č. 12**

Pol. 303 - dtto jako položka 213

### **Odpověď č. 12**

*Žebřík se uchycuje do obvodového zdiva, do atiky nezasahuje.*

### **Dotaz č. 13**

Pol. 308 - uvést rozvinutou šířku oplechování

### **Odpověď č. 13**

*Rozměry individuální, nelze specifikovat přesně*

### **Dotaz č. 14**

Pol. 309 - dtto jako položka 218

### **Odpověď č. 14**

*Individuální, dle velikosti prodejního kiosku*

### **Dotaz č. 15**

Pol. 401 – 414, 507 - 509 o jaké předepsané postupy se jedná, jsou to nějaké speciální postupy pro ČEPRO, v případě, že ano, žádáme o jejich poskytnutí

### **Odpověď č. 15**



## PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

ČEPRO, a.s. nemá žádné speciální postupy. Jde o standardní stavební skladbu plochy pro manipulaci s ropnými látkami. Dodavatel předloží postup opravy, tento postup bude Objednatelem schválen a bude dodržován při všech dalších opravách

### **Dotaz č. 16**

Pol. 404 – 410 v položkách, které jsou v jednotkách bm vsunuty práce, které jsou počítány v m<sup>2</sup> – dodláždění zámkové dlažby na manipulační ploše, provedení drátkobetonové spádové manipulační plochy

### **Odpověď č. 16**

Výměna 1 bm ekodrenu je spojena a úpravou přiléhajícího dláždění do šířky 0,5 m.

### **Dotaz č. 17**

Pol. 510 – 515 - jaký je poměr původní demontované a nově dodané dlažby?

### **Odpověď č. 17**

Individuální, lze počítat s poměrem 50/50

### **Dotaz č. 18**

Pol. 523 - v položce, která je v jednotkách m<sup>2</sup> jsou vsunuty práce, které jsou počítány v mb (osazení obrubníků)

### **Odpověď č. 18**

V obráceném „pořadí“ stejné jako u ekodrenů

### **Dotaz č. 19**

Pol. 603 – 604 - jsou na každém m<sup>2</sup> opravované dlažby technologické rozvody nebo v jakém procentu ploch?

### **Odpověď č. 19**

Max 20%

### **Dotaz č. 20**

Pol. 605 – 606 je každý m<sup>2</sup> opravované dlažby spojen s demontáží příslušné části pásových mříží nebo v jakém procentu?

### **Odpověď č. 20**

Ano, u této položky

### **Dotaz č. 21**

Pol. 607 – 608 – uvést bližší popisy vrat a elektropohonů dle standardu ČEPRO

### **Odpověď č. 21**

Různí výrobci, různé rozměry, elektropohony určené pro prostředí mycích linek (vysoká vlhkost).

### **Dotaz č. 22**

Pol. 614 – uvést počet cm<sup>3</sup> opravy - reprofilace (nebo alespoň hloubky reprofilací) stropu připadající na m<sup>2</sup> plochy

### **Odpověď č. 22**

Tloušťka 3 cm.

### **Dotaz č. 23**

Pol. 616 – blíže popsat zemní práce – jedná se o odkop u soklu?, do jaké hloubky?

### **Odpověď č. 23**

Ano, do 0,8 m

### **Dotaz č. 24**

Pol. 702 – blíže popsat ORL

### **Odpověď č. 24**

Jedná se o plastovou jímku s nízkou a střední zátěží

### **Dotaz č. 25**

Pol. 705 – uvést hloubku odulého, zkorodovaného betonu

### **Odpověď č. 25**

5 – 15 cm

## PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

### **Dotaz č. 26**

Položka 202 - v jaké třídě bezpečnosti mají být mříže oceněny?

### **Odpověď č. 26**

*Žádná třída – nemusí splňovat dle klasifikace*

### **Dotaz č. 27**

Jaká se předpokládá jednotlivá velikost mříže?

### **Odpověď č. 27**

*Dle velikosti dveřních a okenních výplní.*

### **Dotaz č. 28**

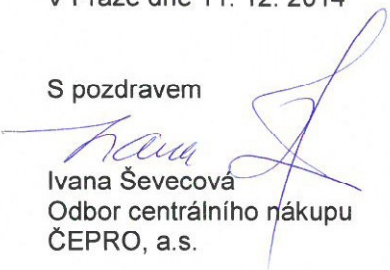
Je správná velikost oka 2300 mm x 200m?

### **Odpověď č. 28**

**NE, oprava 230 x 200 mm.**

V Praze dne 11. 12. 2014

S pozdravem

  
Ivana Ševcová  
Odbor centrálního nákupu  
ČEPRO, a.s.