



DETAIL D2

STÁVAJÍCÍ STAV

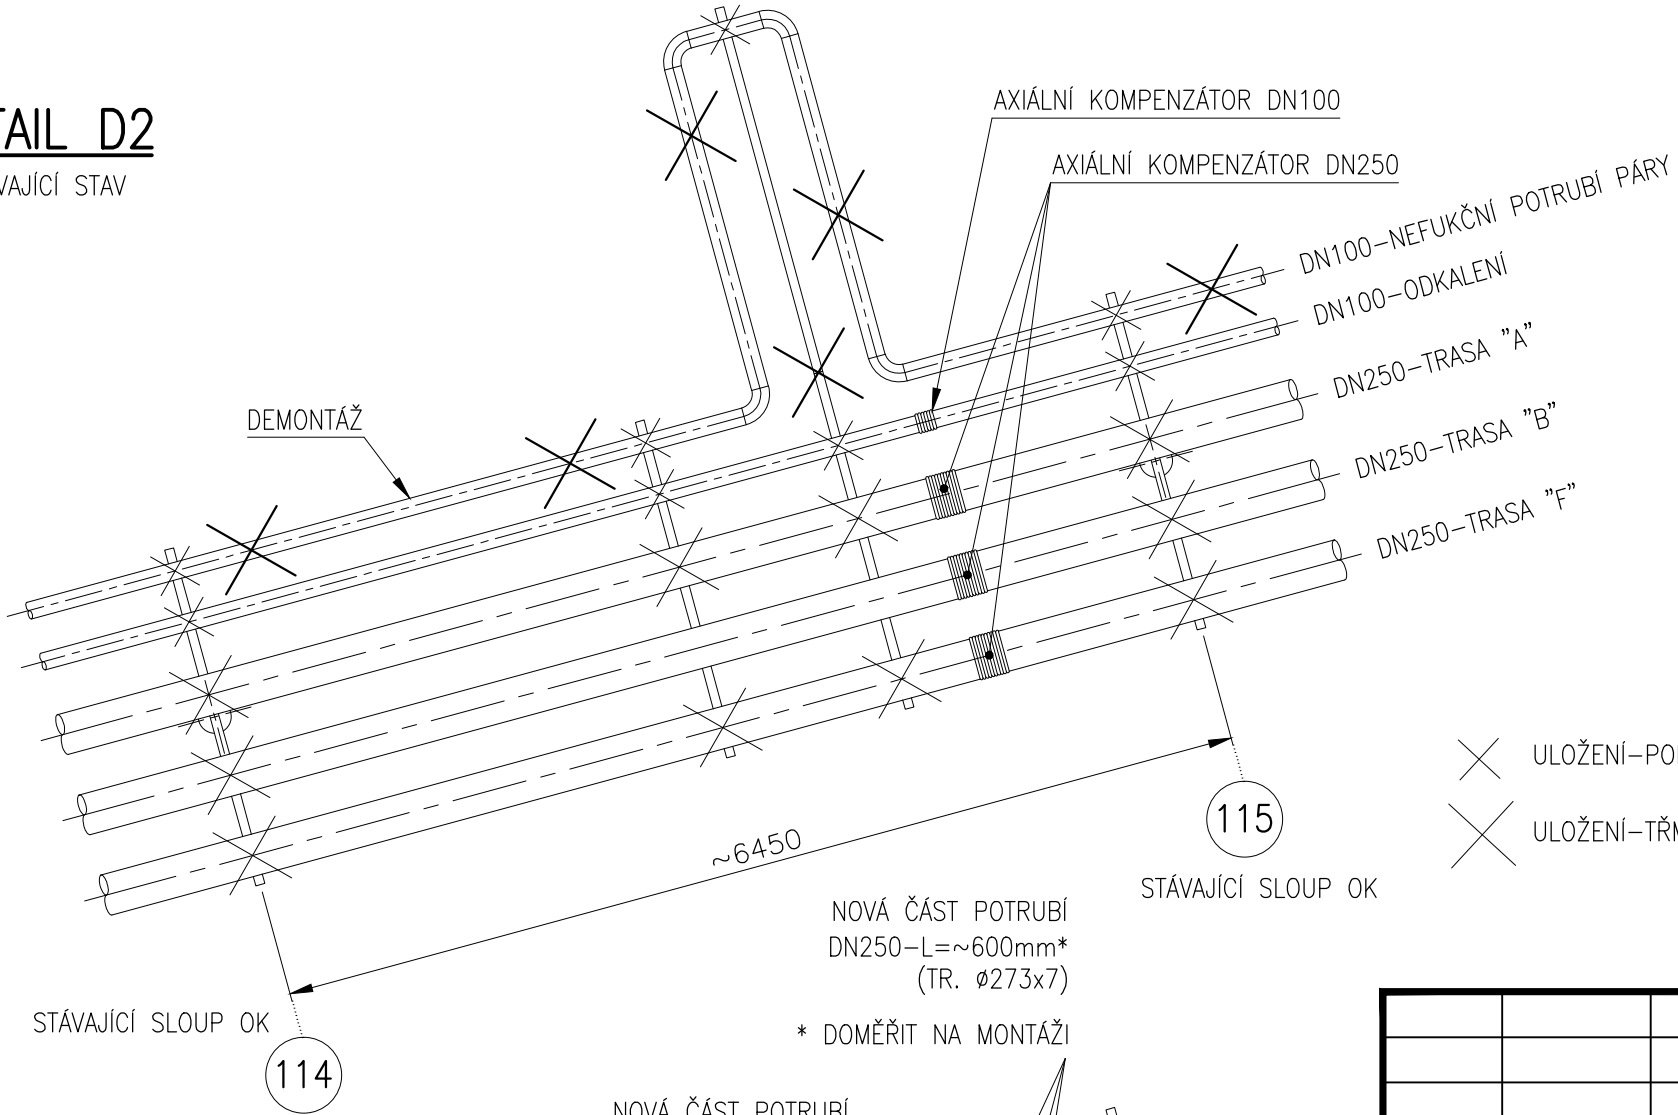

DETAIL D2

NOVÝ STAV



- × ULOŽENÍ-PODPĚRA KLUZNÁ DN100
- × ULOŽENÍ-TŘMEN DN250

RELEASED

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚNY / REVIZE	VYPRACOVAL

INVESTOR / OBJEDNATEL : ČEPRO a.s.			<b>PIK s.r.o.</b> Na Hrázi 781 / 15 750 02 Píčov I - Město Czech Republic Tel. +420 581 288 111 Web . www.pik.cz Email. : pik@pik.cz
HIP :	Ing. Borovička Jiří		
VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :	SCHVÁLIL :	
Ing. Sojka Miloslav	Ing. Borovička Jiří	Ing. Šimanský Jan	
10.2.2015		10.2.2015	
AKCE : Rekonstrukce potrubní trasy mezi obj. 222 a 235			ZAK. ČÍSLO : 14115
ČÁST : D2. DTA			DATUM : 1 / 2015
SO / PS : PS500. Potrubní trasa mezi objekty 222 a 235			STUPEŇ : DPS
PROF. DÍL : 01. Strojně technologická část			FORMÁT : 2A4
PŘÍLOHA : Detail D2			MĚŘÍTKO : 1:50
			MÍSTO STAVBY : Hněvice
Č. KOPIE :	ARCH. ČÍSLO : 14115-DPS-D-D2-PS500-01-03-004		