



## OBJ. 239 - REKUPERACE

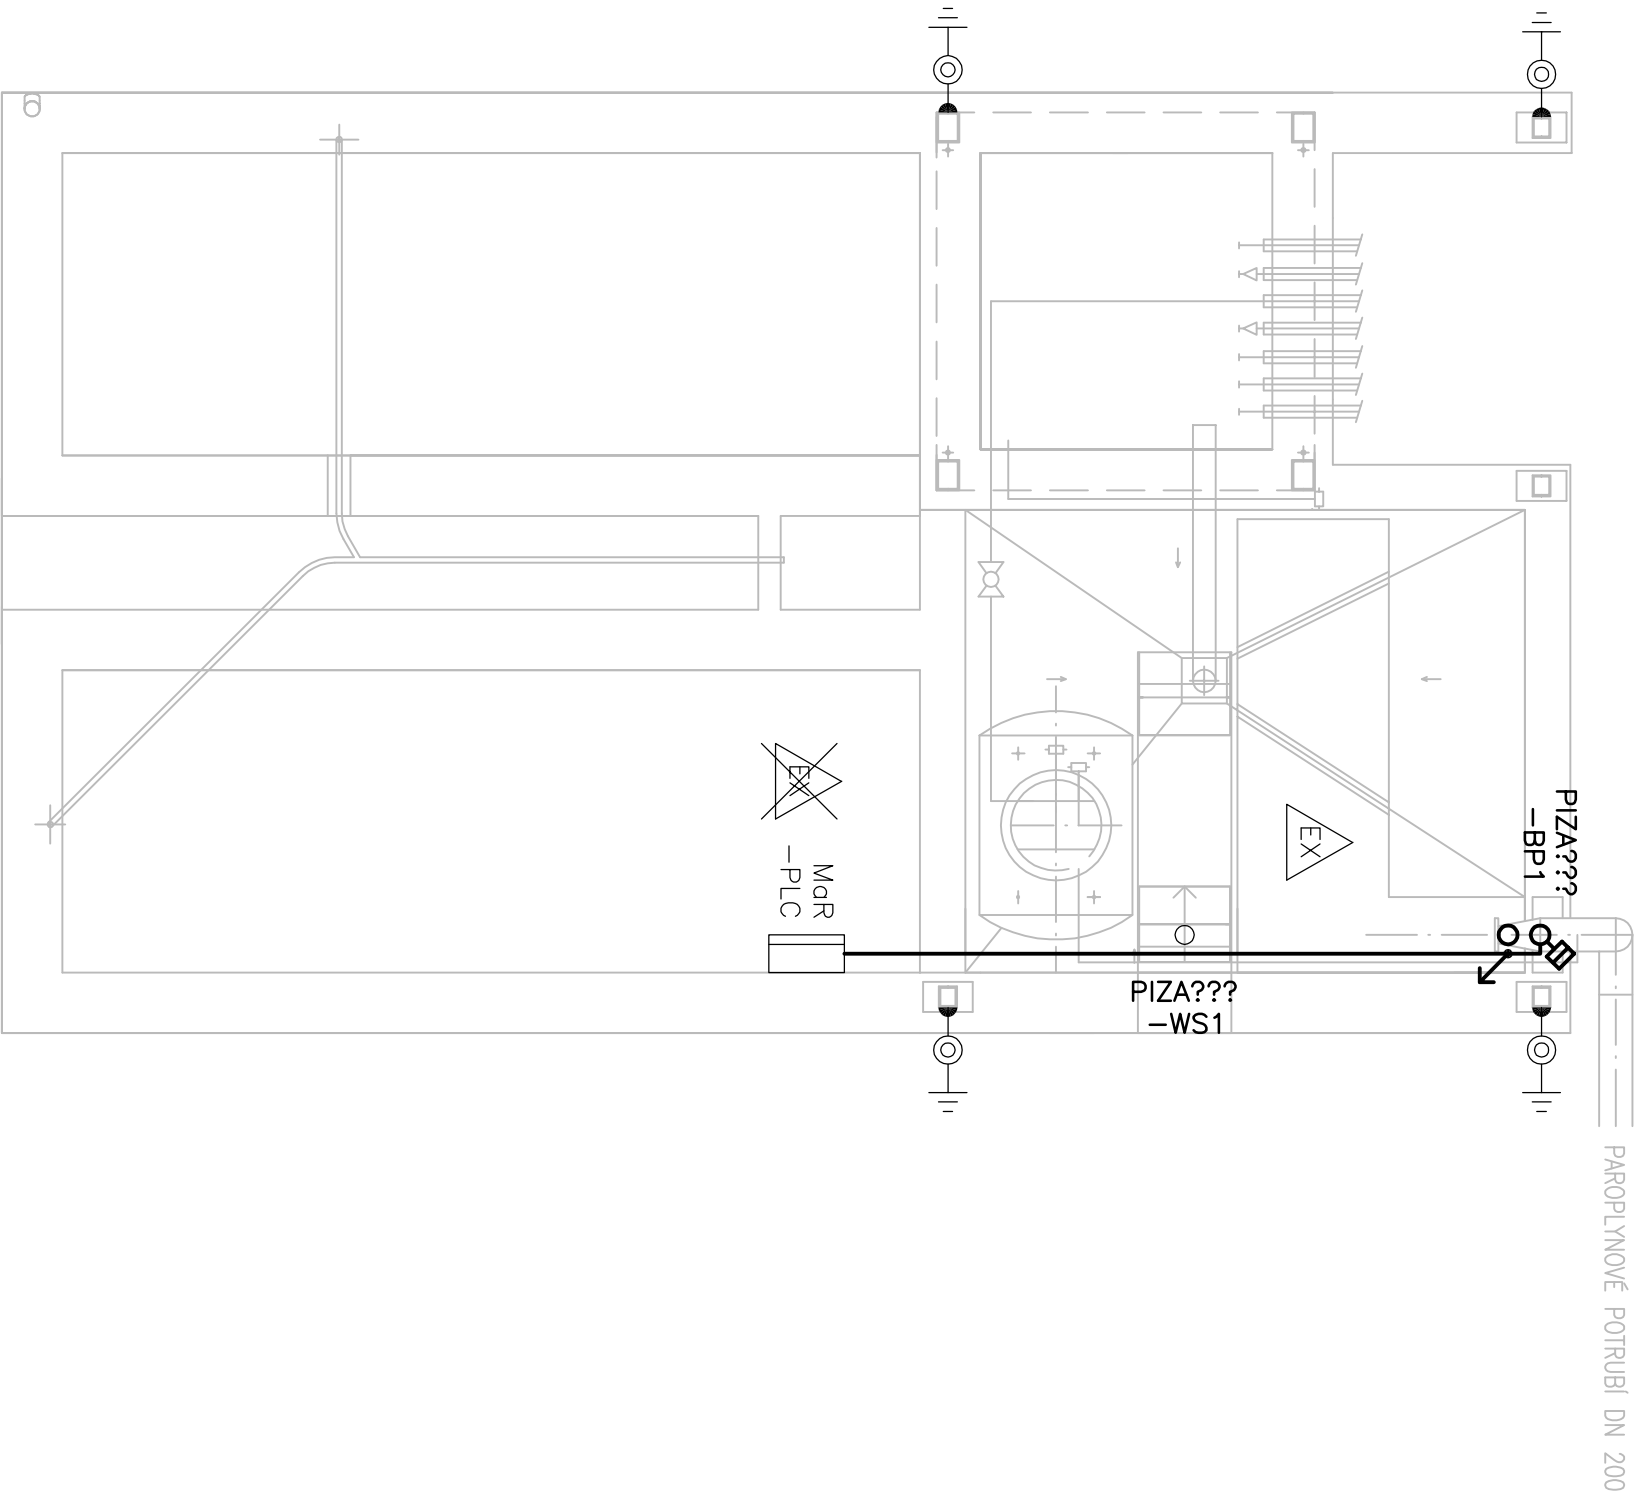

## LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STAV  
ROZVÁDĚČ MGR-PLC  
UZEMŇOVACÍ VÝVODY OK



PROJEKTOVANÝ STAV  
NEVÝBUŠNÝ SNÍMAČ RELATIVNÍHO A ABSOLUTNÍHO TLAKU, -5÷+5kPa, EXD11CT6  
KABEL ULOŽEN V POZINKOVANÉ ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBE DN25  
KABEL ULOŽEN VE STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBE DN50

## POZNÁMKA

PROSTUPY MUSÍ BÝT UTĚSNĚNÝ DLE ČSN EN 60079-14ed.3 PLYNOTĚSNOU PROTIPOŽÁRNÍ ZÁTKOU ODOLÁVAJÍCÍ ROPNÝM PRODUKTŮM (EI 60 DP1).


**SOUSTAVA: 1M, 24VDC, PELV**  
**OCHRANĚ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:**  
 – 414 : OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM PELV

RELEASED

[illegible]

INVESTOR / OBJEDNATEL :	ČEPRO, a.s.		
HIP :	Ing. Borovička Jiří		
VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :	SCHVÁLIL :	
Ing. Dohnal Roman	Ing. Borovička Jiří	Ing. Šimanský Jan	
28.1.2016		28.1.2016	

PIK s.r.o.  
Na Hrázi 781 / 15  
750 02 Pterov I – Město  
Czech Republic  
Tel. +420 581 288 111  
Web. www.pik.cz  
Email. : pik@pik.cz



AKCE :	ČEPRO, a.s., sklad Mstětice - úpravy na technologii	ZAKÁZK. ČÍSLO :	15084
ČÁST :	D2. Dokumentace techn. a technol. zařízení	DATUM :	12 / 2015
SOPS :	03. Elektročást	STUPEŇ :	DVZ
PROF. DIL :	05. VÝKRESY PS239	FORMÁT :	A3
PŘÍLOHA :	Dispozice obj. 239 - Rekuperace	MĚŘÍTKO :	1:50
		MÍSTO :	Mstětice

Č. PARÉ :	ARCH. ČÍSLO :  15084-DVZ-D2-03-05-001
-----------	---