




PŮDORYS +1,355

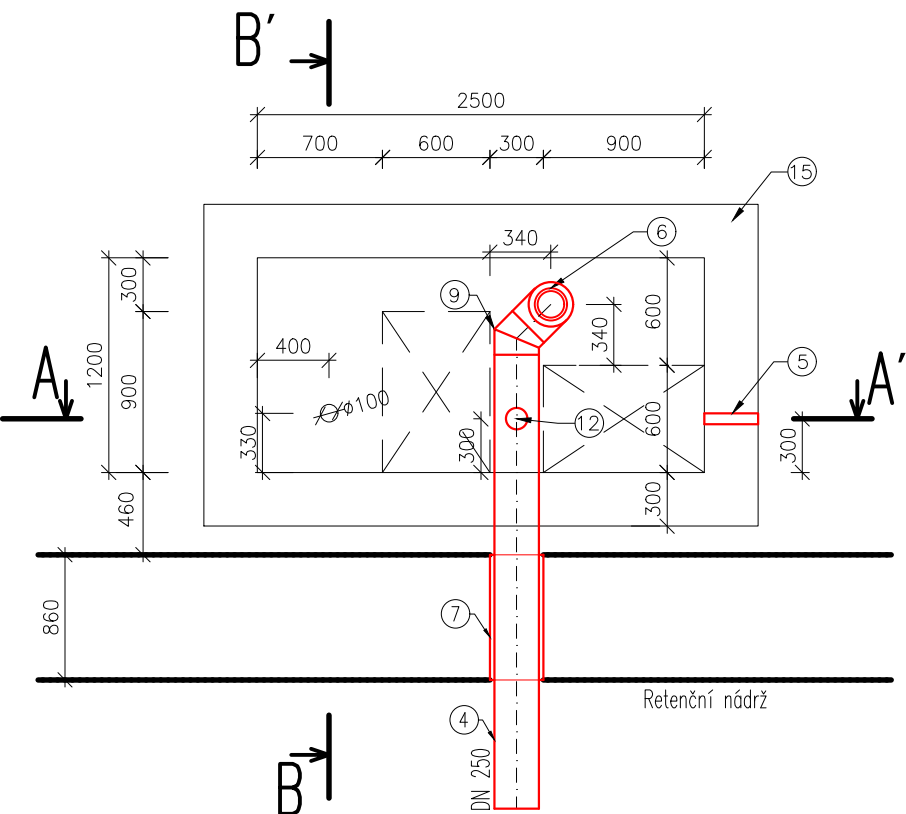


PŮDORYS -3,100

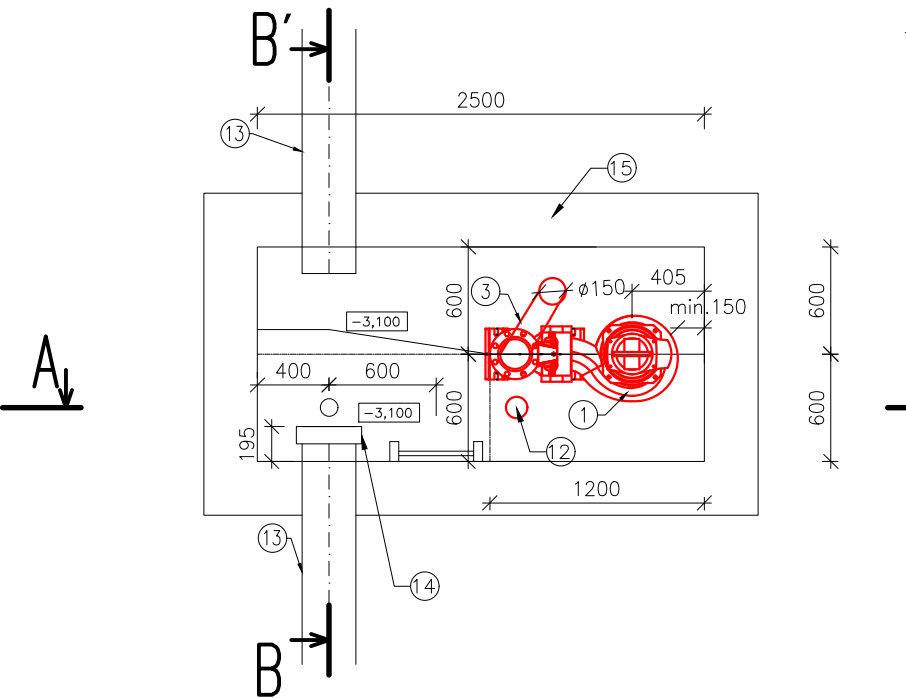

ŘEZ A-A'

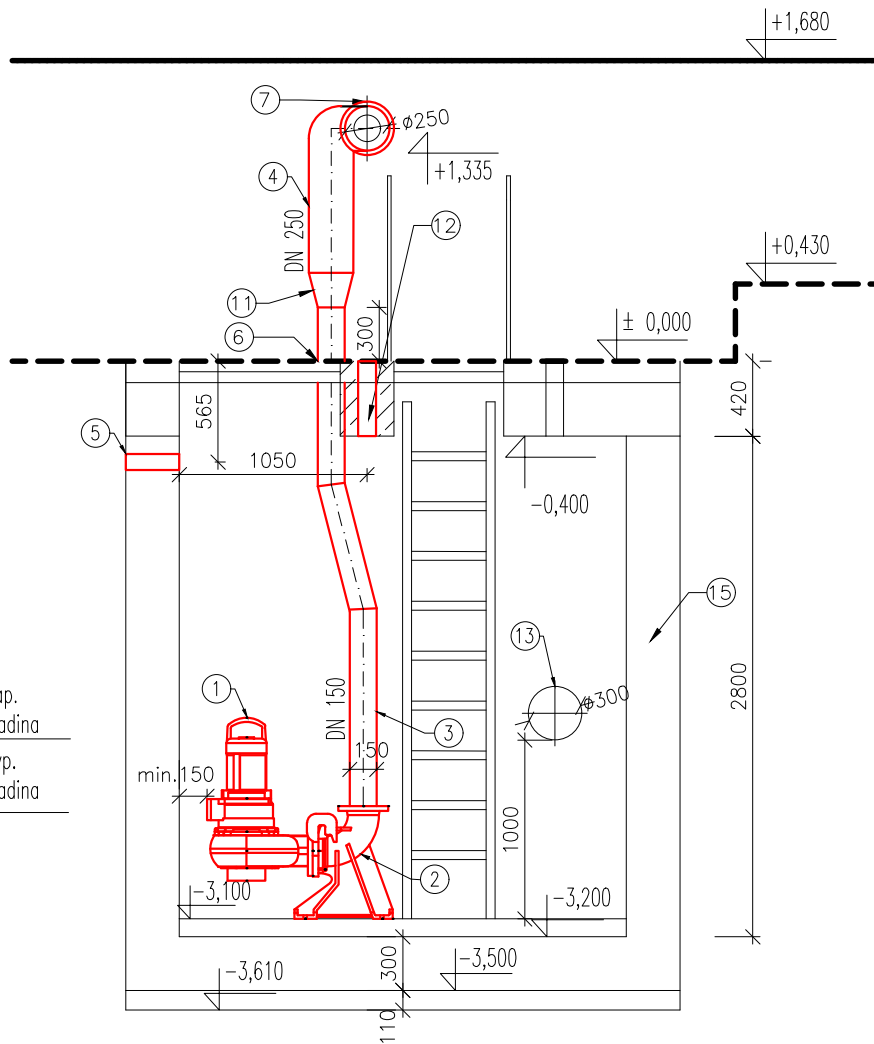

ŘEZ B-B'

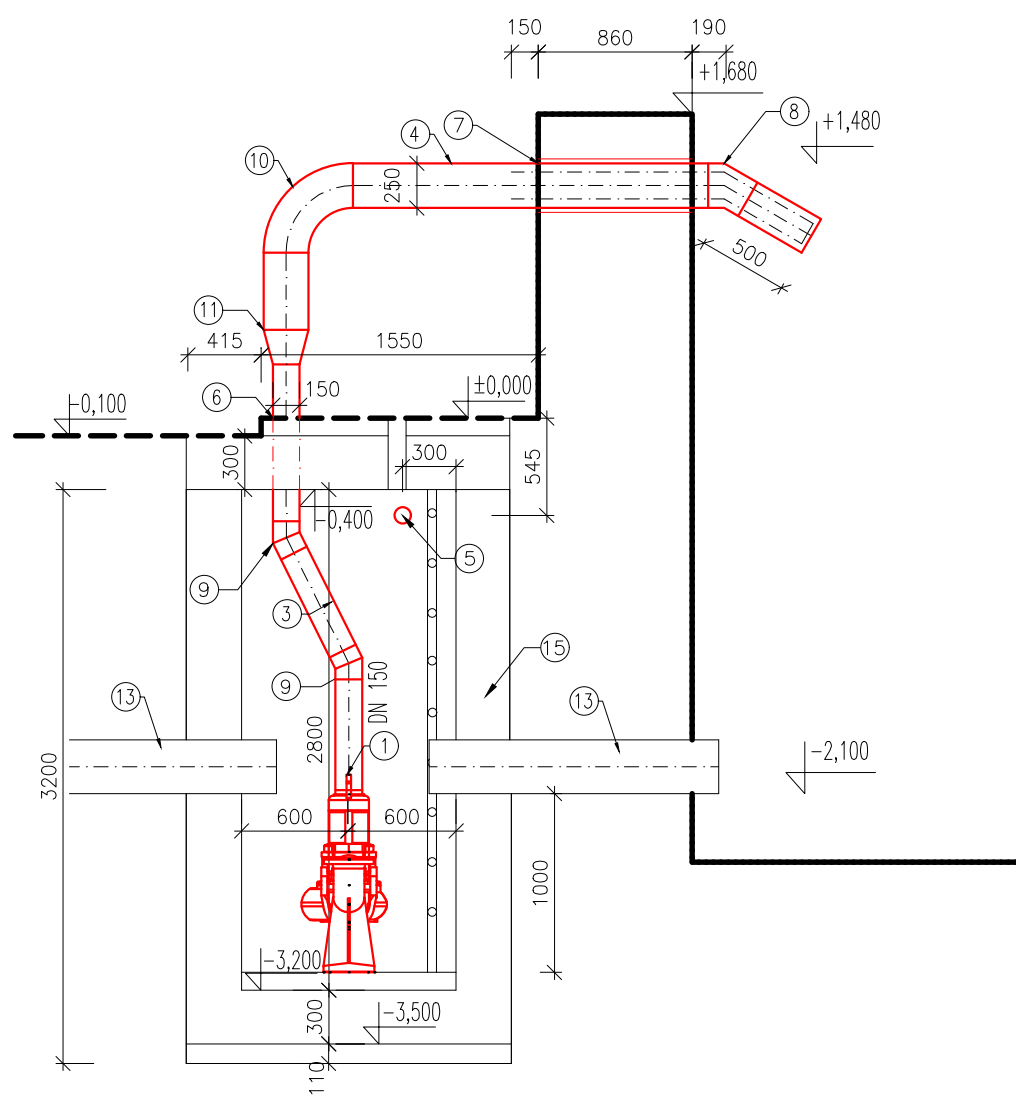

LEGENDA


- 1 NOVÉ ČERPADLO DLE SPECIFIKACE V TZ
- 2 PATNÍ KOLENO UKOTVENÉ DO PODKLADU
- 3 NOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ DN150 BEZEŠVÉ
- 4 NOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ DN250 BEZEŠVÉ
- 5 NOVÝ JÁDROVÝ VRT Ø60 mm, UTĚSNĚNÍ CHRÁNIČKY A KABELŮ DLE SPECIFIKACE V TZ
- 6 NOVÝ JÁDROVÝ VRT Ø180 mm, UTĚSNĚNÍ CEMENTOVOU MALTOU
- 7 NOVÝ JÁDROVÝ VRT Ø300 mm, UTĚSNĚNÍ CEMENTOVOU MALTOU
- 8 KOLENO 30°
- 9 KOLENO 45°
- 10 KOLENO 90°
- 11 PŘECHODKA DN150/DN250
- 12 STÁVAJÍCÍ PROSTUP Ø120mm, VYPLNĚNÝ CEMENTOVOU MALTOU
- 13 STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- 14 STÁVAJÍCÍ ARMATURY
- 15 STÁVAJÍCÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ ŠACHTA

LEGENDA ČAR

- NOVÉ ROZVODY / STAVEBNÍ ÚPRAVY
- - - OBRYSY POVRCHU (TERÉN, ZÁKRYTOVÉ DESKY)
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY / STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- RETENČNÍ NÁDRŽ

POZN.

- SPOJE POTRUBÍ S TVAROVKAMI BUDOU PROVEDENY TUPÝMI SVÁRY "NA TUPO" S PŘEVÝŠENÍM.
- SPOJE POTRUBÍ S PŘÍRUBAMI BUDOU PROVEDENY KOUTOVÝMI SVÁRY.
- U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ BUDE POUŽITO TĚSNĚNÍ S OBLASTÍ POUŽITÍ PRO ROPNÉ LÁTKY.

Generální projektant:		AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy		
Zpracovatel částí:		 PROJECT ISA spol. s r.o. IČO: 284 65 881 Markypova 2854/2a, 193 00 PRAHA 9 tel.: 222 365 391, e-mail: info@pro-ject.cz		
Zodpovědný projektant:	Michal Škvára			
HIP:	Lukáš Novák			
Vypracoval:	Zdeněk Forman			
Investor:	ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice		Formát:	2x A4
Místo:	Sklad PHM ČEPRO, a.s., Mstětice; k.ú. Mstětice [792764]		Datum:	04/2017
Stavba:	Optimalizace a sanace zaolejované kanalizace na skladě PHM ČEPRO, a.s., Mstětice		Měřítko:	1:40
			Stupeň:	DPS
			Zak. č.:	035/2017
Projektová část:	SO.10 - Čerpací stanice		Revize:	00-04-17
Výkres:	Čerpací stanice před RN		SO.10 D.3	