



PŮDORYS

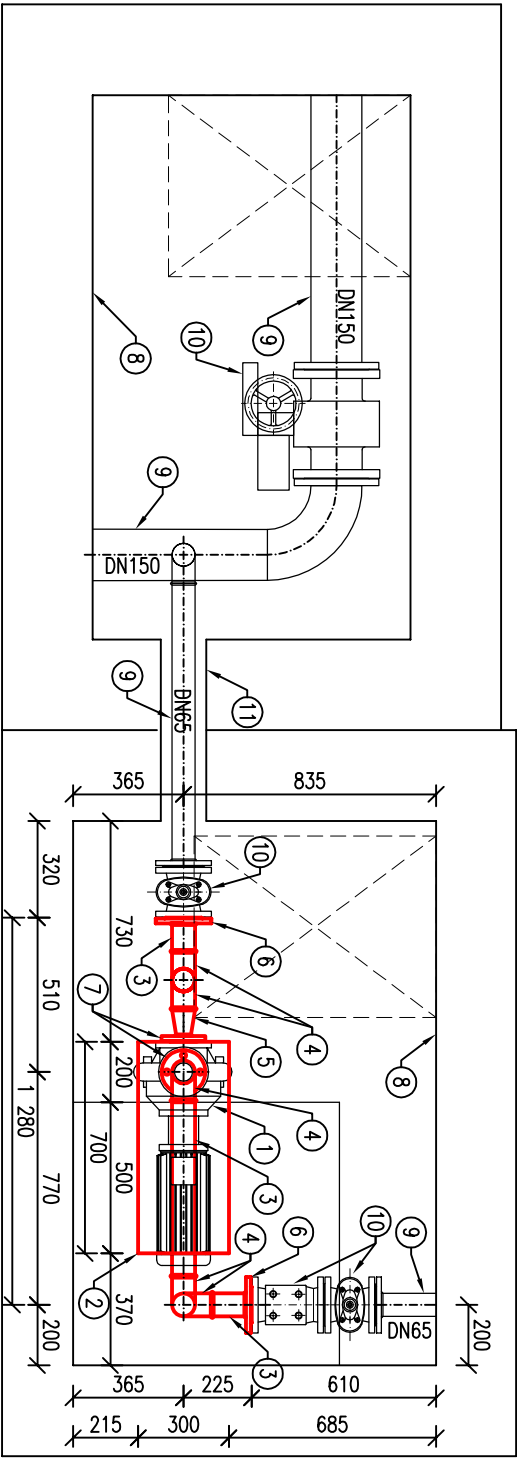

ŘEZ A-A

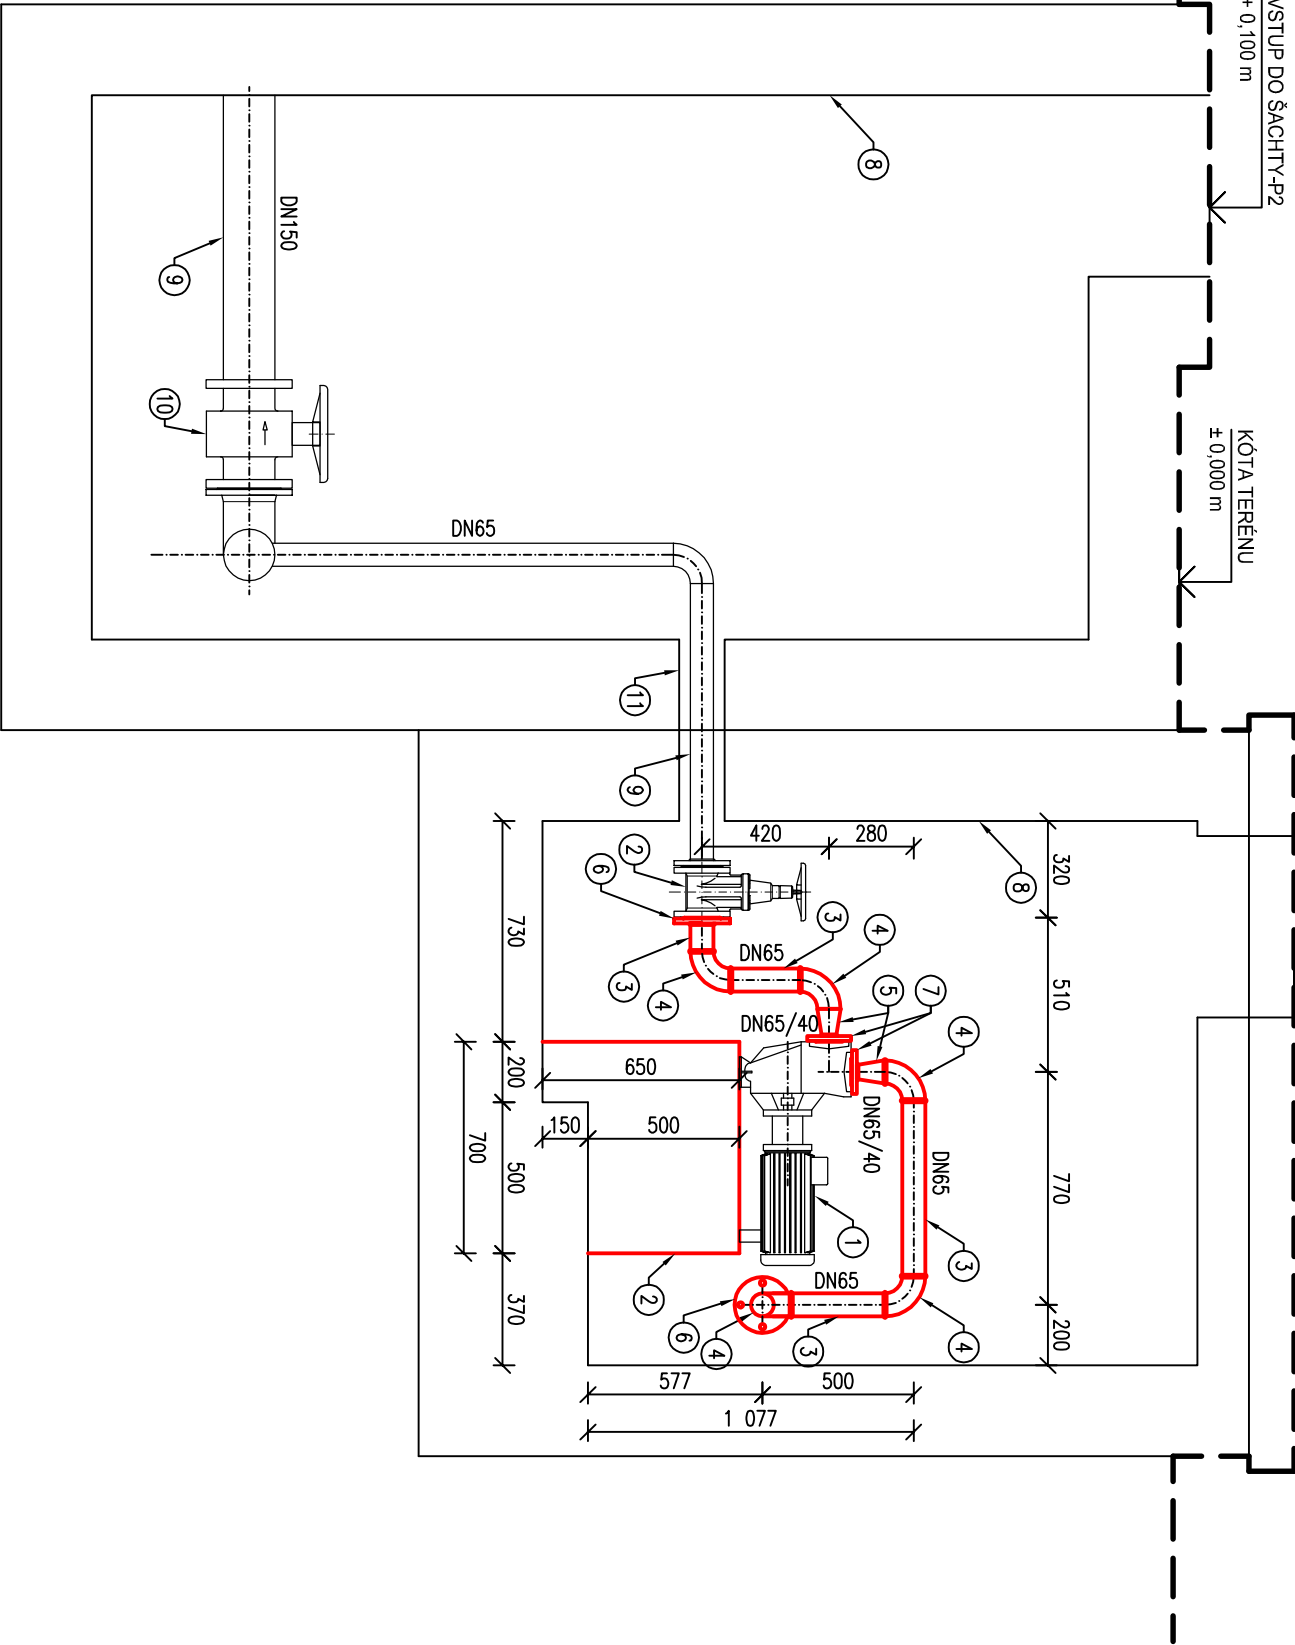

LEGENDA


- 1 STAVAJÍCÍ ČERPADLO UMÍSTĚNÉ V NOVÉ POLOZE (VYVÝŠENÍ O 500mm OD PŮVODNÍ POLOHY)
- 2 MONOLITICKÝ BETONOVÝ BLOK PRO UKOTVENÍ ČERPADLA, š=300mm (BETON C25/30-XA2)
- 3 NOVÉ OCELOVÉ POTRUBÍ DN65-BEŽEŠVĚ
- 4 NOVÉ OCELOVÉ NAVAŘOVACÍ KOLENO DN65
- 5 NOVÝ OCELOVÝ NAVAŘOVACÍ TRUBKOVÝ PŘECHOD DN65/40
- 6 NOVÁ OCELOVÁ PLOCHA PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA DN65, PN16
- 7 NOVÁ OCELOVÁ PLOCHA PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA DN40, PN16
- 8 STAVAJÍCÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ ŠACHTA
- 9 STAVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ
- 10 STAVAJÍCÍ ARMATURY
- 11 STAVAJÍCÍ PROSTUP Ø150mm, UTĚSNĚNO TĚSNICÍ MANŽETOU

LEGENDA ČAR

- NOVÉ ROZVODY / STAVEBNÍ ÚPRAVY
- OBRYŠ PLOCHU (TERÉN, ZAKRYTOVÉ DESKY)
- STAVAJÍCÍ ROZVODY / STAVEBNÍ KONSTRUKCE

POZN.

- SPOJE POTRUBÍ S TVAROVKAMI BUDOU PROVEDENY TUPÝMI SVÁRY "NA TUPO" S PŘEVÝŠENÍM.
- SPOJE POTRUBÍ S PŘÍRUBAMI BUDOU PROVEDENY KOUTOVÝMI SVÁRY.
- NOVÉ UMÍSTĚNÉ ČERPADLO BUDE NAPROJEHOVANO NA STAVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÉ ROZVODY A ZPŮSOB ELEKTRICKÉ ENERGIE.
- U PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ BUDE POUŽITO TĚSNĚNÍ S OBLASTÍ POUŽITÍ PRO ROPNÉ LÁTKY.

Generální projektant: AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy			
Zpracovatel částí:		<div>PROJECT ISA spol. s r.o. IČO: 284 65 881 Markypova 2854/2a, 193 00 PRAHA 9 tel.: 222 365 391, e-mail: info@pro-ject.cz</div>	
Zodpovědný projektant:	Michal Škvára		
HIP:	Lukáš Novák		
Vypracoval:	Zdeněk Nový		
Investor:	ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice	Formát: 2 x A4	
Místo:	Sklad PHM ČEPRO, a.s., Mstětice, k.ú. Mstětice [792764]	Datum: 04/2017	
Stavba:	Optimalizace a sanace zaolejšované kanalizace na skladě PHM ČEPRO, a.s., Mstětice	Měřítko: 1:25	
		Stupeň: DPS	
		Zak. č.: 035/2017	
Projektová část:	SO.10 - Čerpací stanice za RN	Revize: 00-04-17	
Výkres:	Čerpací stanice za RN	SO.10 D.2	