



Schéma rozvaděče RAC 2

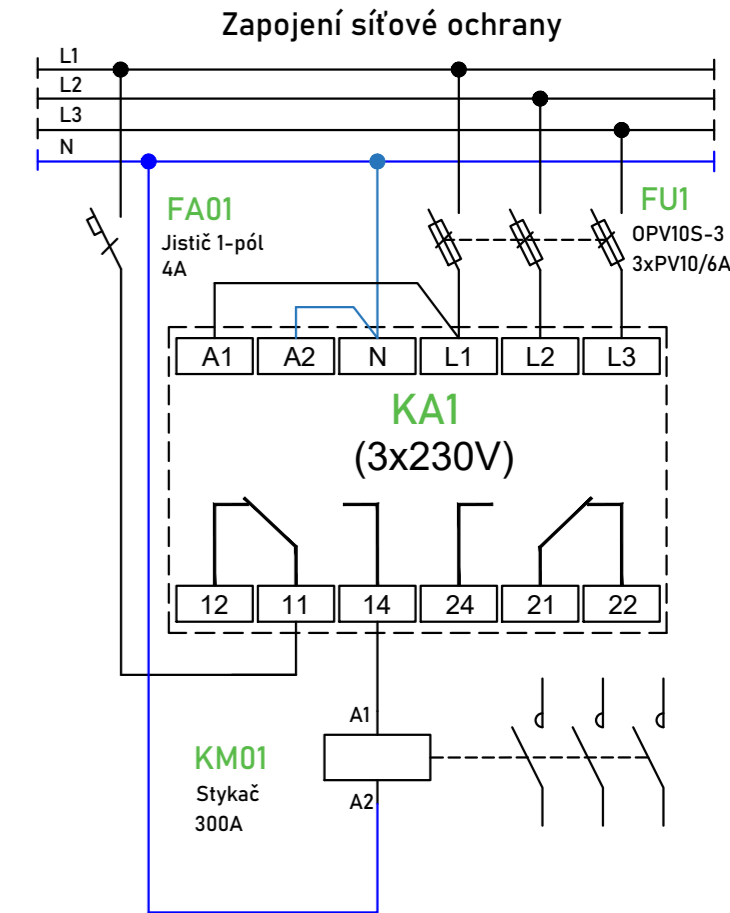

RAC 2

- 1 ks
- 2 ks
- 1 ks
- 2 ks
- 1 ks
- 2 ks
- 1 ks
- 2 ks
- 2 ks
- 3 ks
- 3 ks
- 1 ks
- 1 ks
- 4 ks
- 1 ks
- 1 ks
- 1 ks
- 2 ks
- 4 ks

NASTAVENÍ SÍŤOVÉ OCHRANY V RAC (RAC 1 - RAC 2)		
Funkce	Nastavení	Časové zpoždění
podpětí 1.stupeň U<	70%	0 - 2,7 s
podpětí 2.stupeň U<<	45%	0,15 s
přepětí 1.stupeň U>	115%	60,0 s
přepětí 2.stupeň U>>	120%	5 s
podfrekvence f<	47,5 Hz	0,1 s
nadfrekvence f>	51,5 Hz	0,1 s
Působení ochrany při ztrátě napětí v DS: opětovné připojení nastavit na 20 minut		

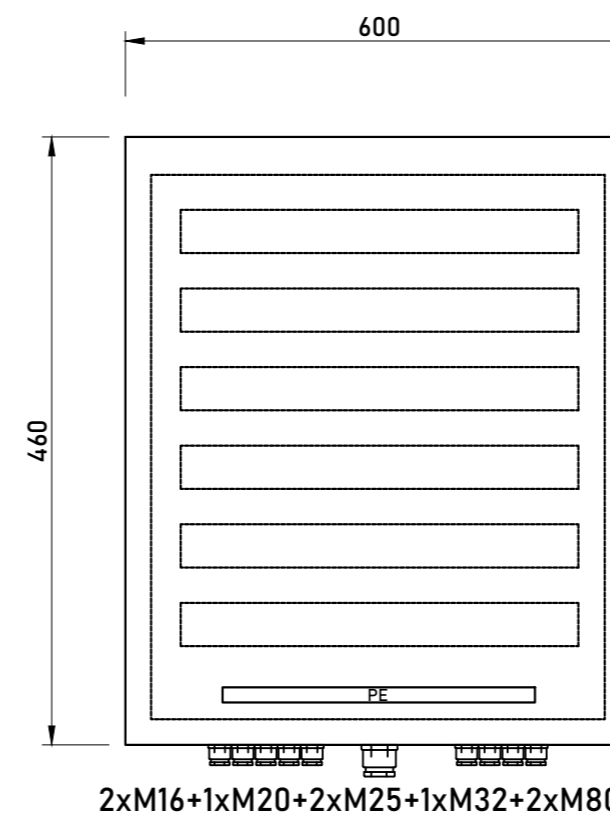







- Rozpadovým místem je stykač KM01.
- Krytí rozvodnice minimálně IP66
- Přívody a vývody z přípojnice provedeny spodem.

3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S
3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41

(venkovní prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými a vysokými teplotami)

Klient:	ČEPRO, a.s.		Formát:	3A4	Číslo výkresu:	S002/4
Stavba:	Instalace FVE s akumulací pro vlastní spotřebu elektřiny ve společnosti ČEPRO, a.s. v areálu Mstětice					
Část:	S0 02 - Instalace FVE 2 o výkonu 124,44 kWp na severní straně budovy č. 700/1 - Sklad a výdej olejů		Datum:	10/2020	Měřítko:	-
Název výkresu:	Schéma rozvaděče RAC 2		Typ:	DPS	Archiv:	-
Funkce:	Jméno a příjmení: _____ Podpis: _____					
Projektoval:	Ing. Václav Kučera					
Kreslil:	Ing. Jan Mendrygal					
Kreslil:	Bc. Lukáš Havlíček					
Kreslil:	David Heneš					
Autorizoval:	Ing. Václav Kučera					
						YOUNG4ENERGY Ostrava - Mariánské hory Korunní 595/76 PSČ 709 00