



Rozvaděč MaR 1 – MaR 2

ROZVADĚČ MĚŘENÍ A REGULACE

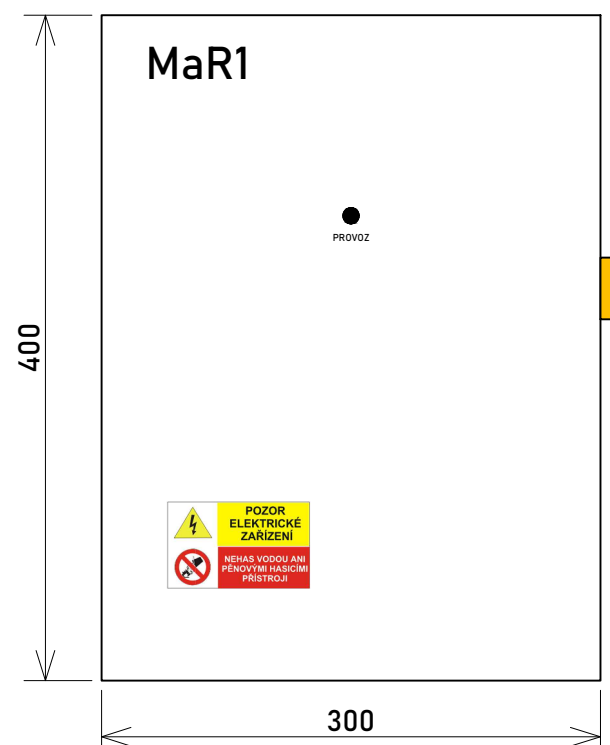

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|--|
| TYP PROVEDENÍ: | OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ STOJANOVÝ |
| ROZMĚRY: | 400 x 300 x 200 mm (v. x š. x hl.) |
| PŘÍVODY: | HOREM |
| VÝVODY: | HOREM |
| KRYTÍ: | IP 66 |
| VNĚJŠÍ VLIVY: | NORMÁLNÍ |
| NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: | 1NPE, 230V AC, 50Hz |
| TYP SOUSTAVY: | TN-S |
| OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2: | |
| ŽIVÝCH ČÁSTÍ: | OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ |
| NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: | AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV |

| | | | | | |
|----------------|---|---|---------|----------------|-------|
| Klient: | ČEPRO, a.s. | Formát: | A3 | Číslo výkresu: | S04/9 |
| Stavba: | Instalace FVE s akumulací pro vlastní spotřebu elektřiny ve společnosti ČEPRO, a.s. v areálu Mstětice | Datum: | 10/2020 | Měřítko: | - |
| Část: | S0 04 - Komplexní řídicí systém pro řízení spotřeby a akumulaci elektřiny | Typ: | DPS | Archiv: | - |
| Název výkresu: | Rozvaděč MaR 1 – MaR 2 – část 1. |  YOUNG4ENERGY Ostrava - Mariánské hory Korunní 595/76 PSČ 709 00 | | | |
| Funkce: | Jméno a příjmení: Podpis: | | | | |
| Projektoval: | Ing. Václav Kučera | | | | |
| Kreslil: | Ing. Jan Mendrygal | | | | |
| Kreslil: | Bc. Lukáš Havlíček | | | | |
| Kreslil: | David Heneš | | | | |
| Autorizoval: | Ing. Václav Kučera | | | | |