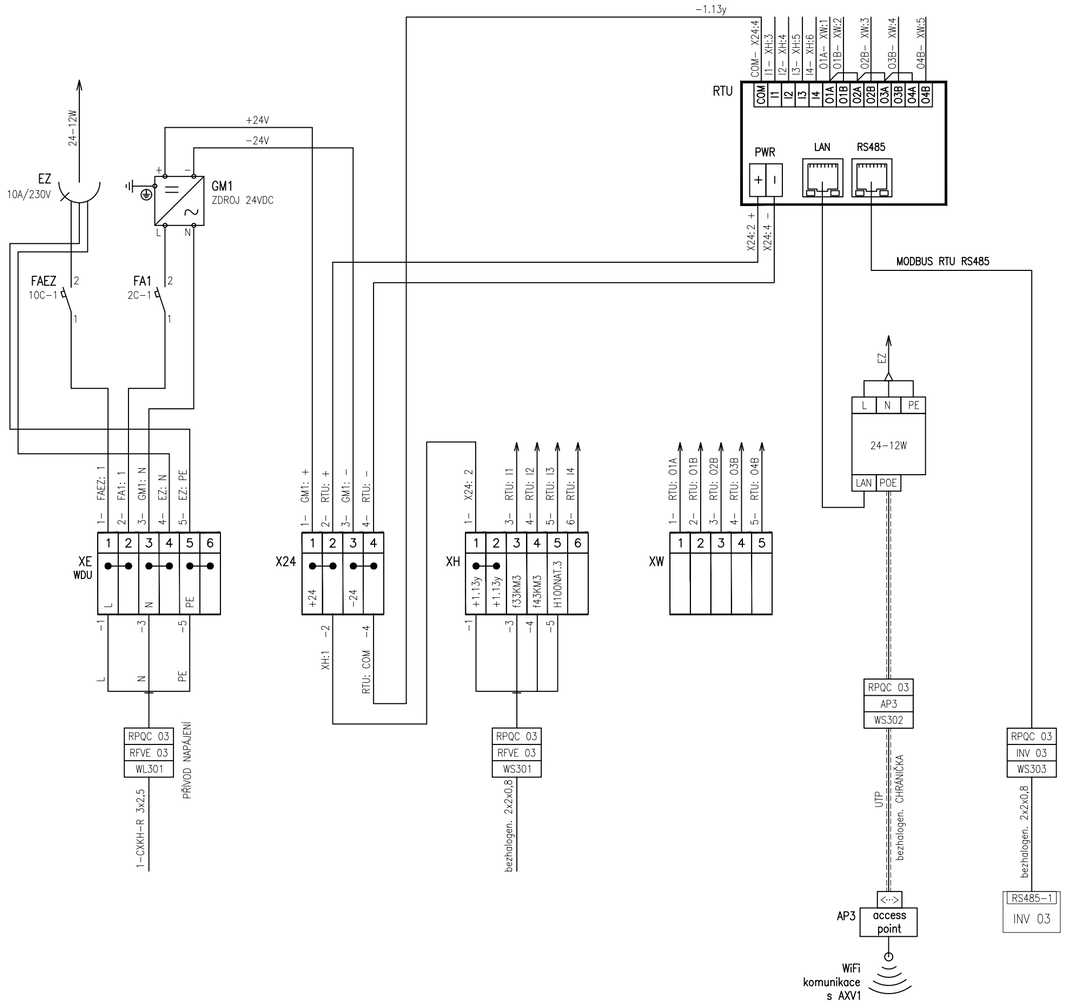

SIGNALIZACE

±1.13y	napětí pro signalizaci (RPQC 03) 24VDC
f33KM3	stykač KM3 střídače INV 03 vypnut (SW)
f43KM3	stykač KM3 střídače INV 03 zapnut (SW)
H100NAT.3	působení ochrany F35.3 střídače INV 03 (SW)

M 1:10

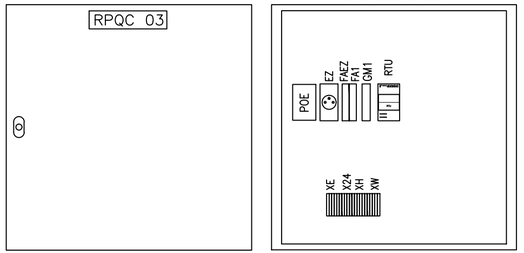

OCEP NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ
600/600/250mm (v/š/hl)
IP40/00
PLNÉ DVEŘE, MONTÁŽNÍ PANEL
KABELOVÉ VÝVODY SPODEM

Rozvodná soustava NN: 3+NPE AC 50Hz, 400/231V, TN–C–S
Rozvodná soustava MN: 2 DC 24V, IT(d.c.)
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000–4–41 ed.3)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje
doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

ATLANTIS MANAGEMENT

Vypracoval	:	Ing. Aleš Procházka
Zodpovědný projektant	:	Ing. Aleš Procházka
Hlavní inženýr projektu	:	Ing. Miroslav CALDA
Investor	:	ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

AKCE : FVE na střechách objektů – dispečer. řízení
SKLAD CEREKVICE, ČEPRO a.s.

Datum : listopad 2020
Měřítko : --
Číslo zak. :
Insert :
Kopie :

VÝKRES : PODRUŽNÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA
RPQC 03

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

ČÍSLO VÝKRESU
D–04