


SLOPOVÁ NÁDRŽ

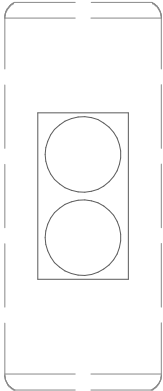

stávající J–Y(St)Y 2x2x0,8
stávající JE–H(St)H 4x2x0,8
stávající JE–H(St)H 4x2x0,8
stávající J–Y(St)Y 2x2x0,8

stávající J–Y(St)Y 2x2x0,8
stávající JE–H(St)H 4x2x0,8

121.100/11–G3
HS 166

121.100/11–G1
HS 164

121.100/11–G2
HS 165

121.100/11–G4
HS 167

stávající JE–H(St)H 4x2x0,8

- Pozn. – podle druhu provozu a vnějších vlivů je činitel prostředí v prostorách skladu s instalovaným systémem EPS stanoven dle ČSN v "Protokolech o určení vnějších vlivů", jež jsou uloženy u investora ČEPRO, a.s. Praha
- Pozn. – prostory v objektech skladu s instalovanou EPS nevypsané v protokolech mají stanoveno prostředí dle ČSN 332000–1 ed.2 + Z1 a ČSN 332000–5–51 ed.3 + Z1, Z2 a O jako prostory normální (bezpečné)
- Pozn. – část zařízení EPS v areálu skladu bude instalována v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (BE3N2) a tudíž je třeba při montážních pracích dodržovat normy a nařízení vztahující se pro práce v těchto prostředích
- Pozn. – systém EPS instalovaný v objektu SO 103 – Stáčení a plnění AC NATO zůstane zachován beze změn

LEGENDA



stávající tlačítkový hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
stávající automatický plamenný hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
stávající kabelové rozvody

XXX.XXX/X–XX
číslo ústředny
číslo modulu (karty)
číslo pozice na modulu (kartě)
číslo vstupu nebo výstupu
vstup (G) nebo výstup (K)
pořadí prvku ve skupině
číslo skupiny

VŘS XXX

výstupní řídící skupina

číslo skupiny

HS XXX

číslo skupiny

hlásičová skupina na vstupu koppleru

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 + Z1, Z2, Z3 A O:
PRO ÚSTŘEDNÝ EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO PŘÍDAVNÉ ZDROJE EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO OSTATNÍ PRVKY EPS – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN–S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ EPS: 12V, 24V DC

1	5.3.2021	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	P. MÁČA	P. MÁČA	F. PAVLIČEK
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTOLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

AKCE			ČEPRO, a.s. PRAHA SKLAD HNĚVICE			PATROL		
ČÁST			ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)			ZAKÁZKA 11924007P		
VÝKRES			STÁČENÍ A PLNĚNÍ NATO ROZMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ + LEGENDA			ČÍSLO VÝKRESU 13		
INVESTOR			ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE			VÝTISK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			F. PAVLIČEK			REVIZE 1		
PROJEKTANT			P. MÁČA			MĚŘÍTKO 1:100		
KRESLIL			P. MÁČA			FORMÁT 2A4		
						STUPEŇ DPS		