


ADRESY HLÍDÁNÍ VÝPADKŮ PŘÍDAVNÉHO ZDROJE

222.600/1-G1, HS 616 –porucha napájení 230V zdroje Z2.2

222.600/1-G2, HS 617 –porucha akumulátorů zdroje Z2.2

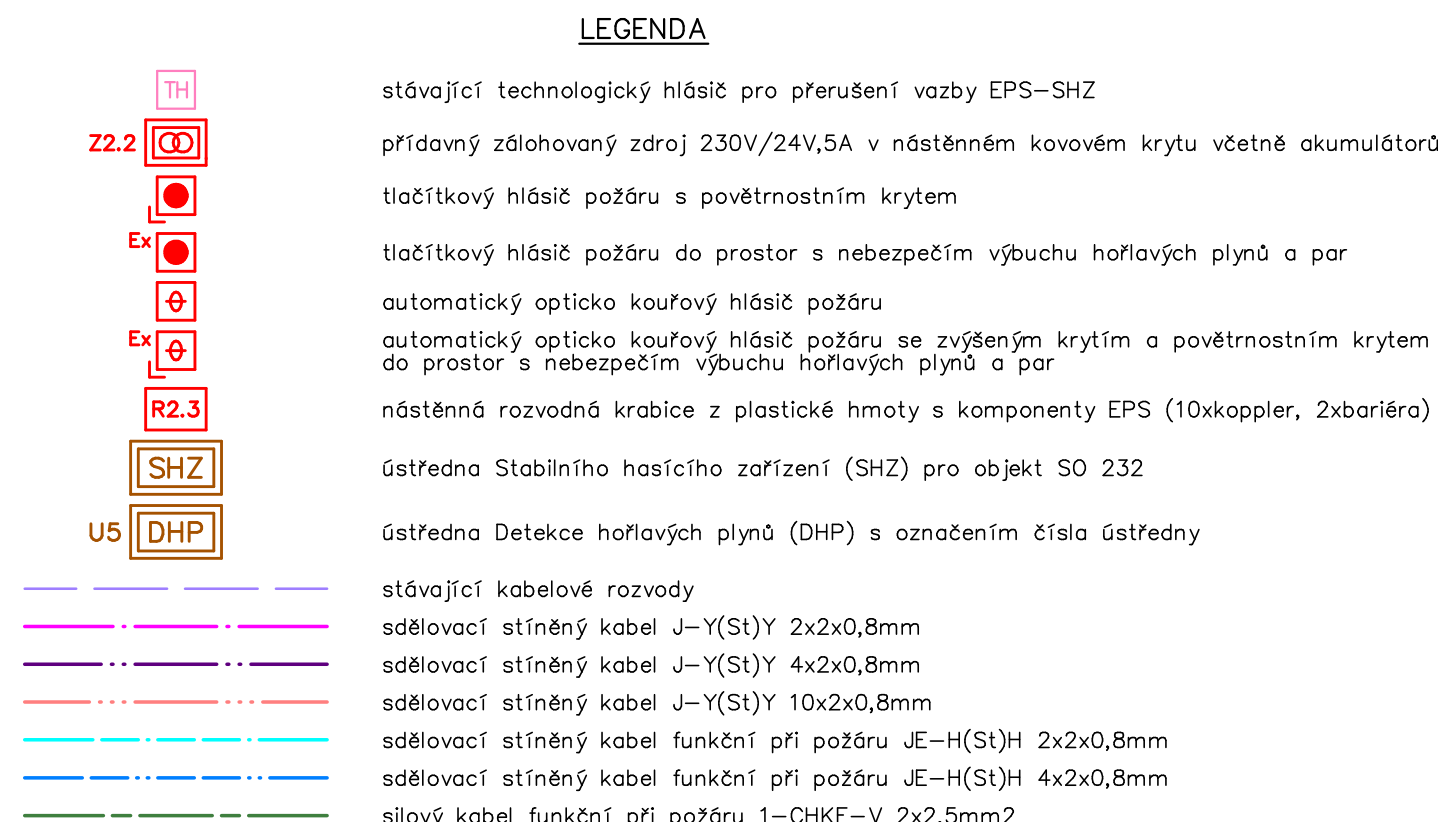

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
 DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 + Z1, Z2, Z3 A O:
 PRO ÚSTŘEDNÍ EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
 PRO PŘÍDAVNÉ ZDROJE EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
 PRO OSTATNÍ PRVKY EPS – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ EPS: 12V, 24V DC

[illegible]