


ŘEZ A-A

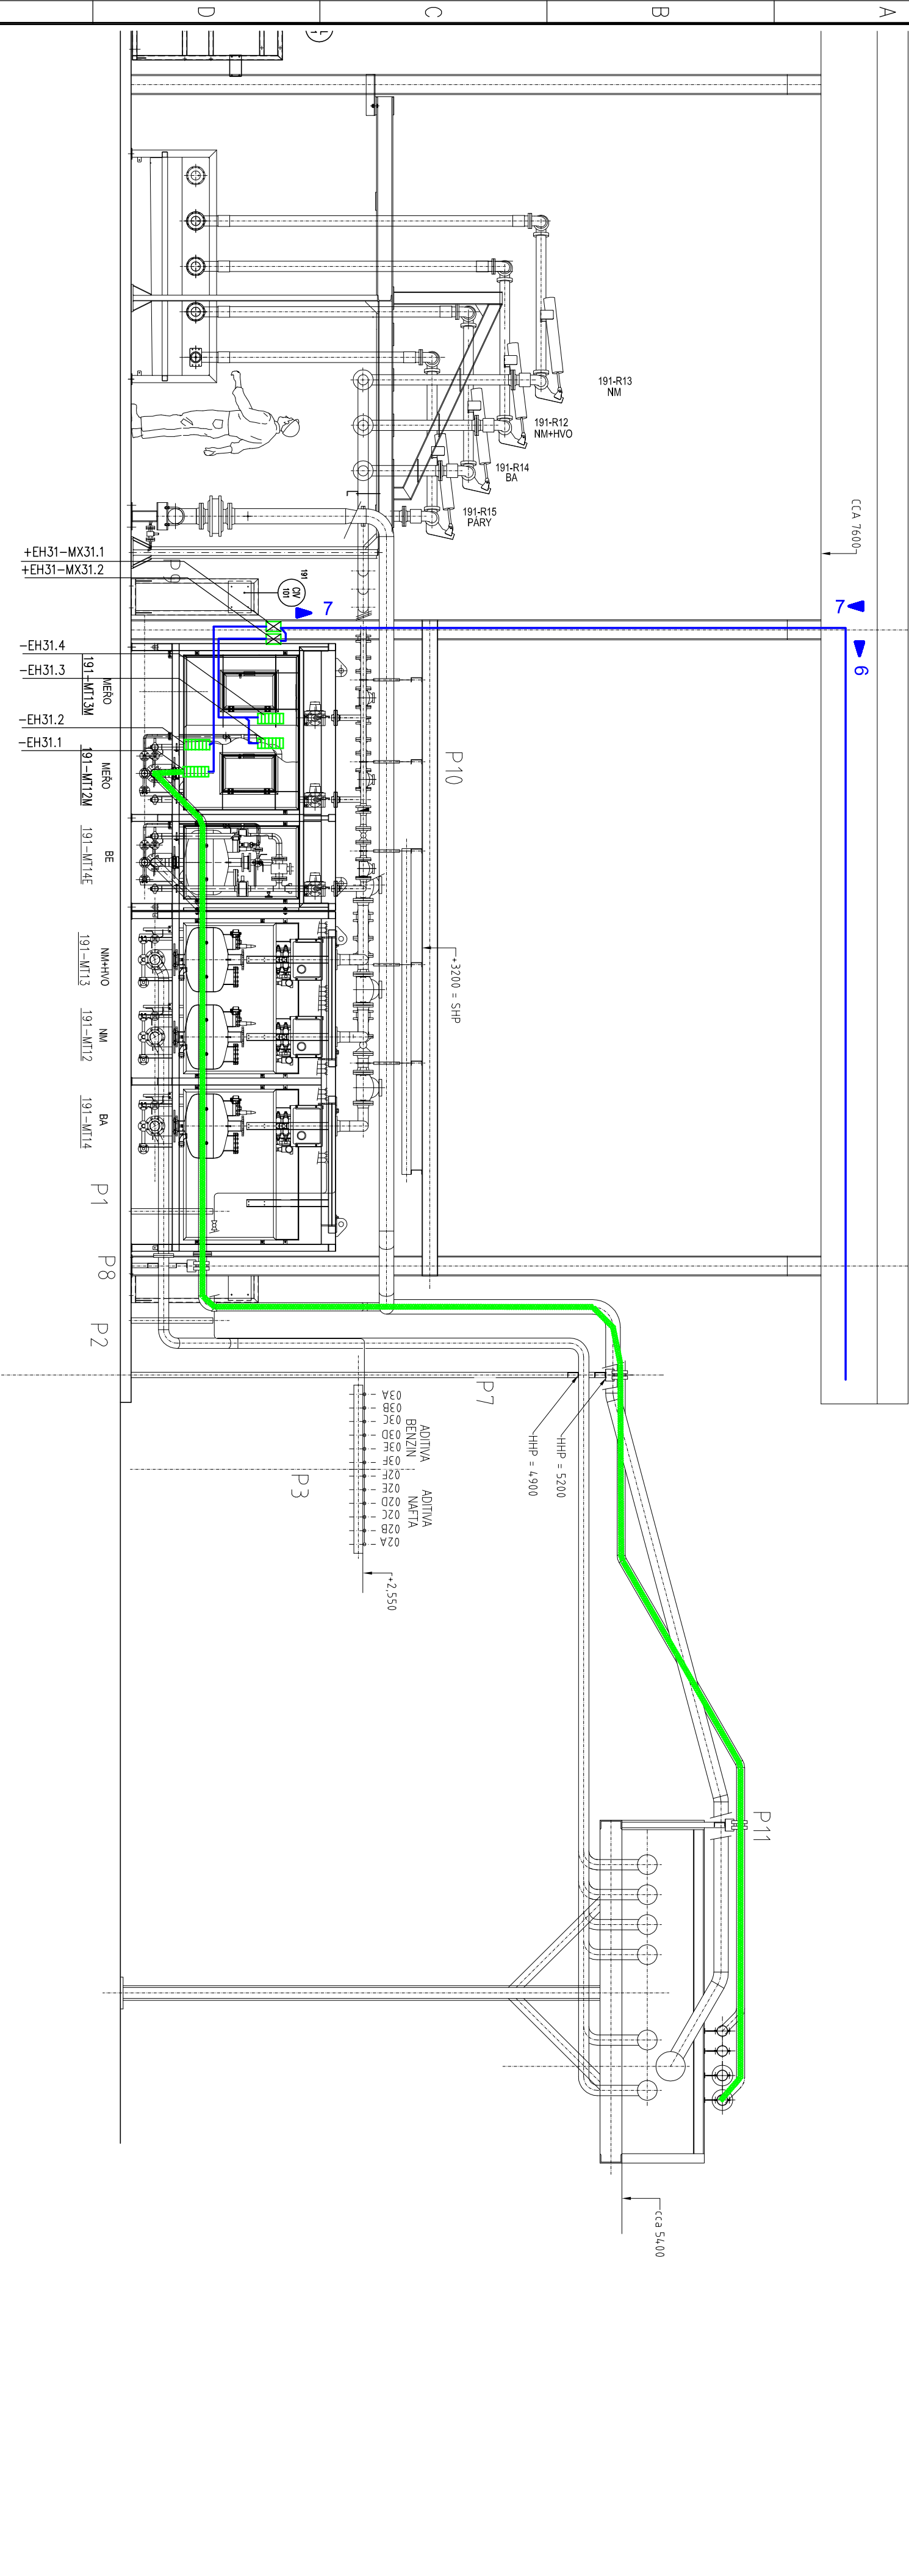

KABELOVÉ TRASY ELEKTRO


- KABELOVÁ TRASA KABELY VEDENY V OHEBNÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH CHRÁNIČKÁCH
- 7 KABELOVÁ KLESAČKA PO SLOUPU OK ROZŠÍŘENÉHO PŘESTŘEŠENÍ
- NOVÝ ŽLAB ELEKTRO MARS 62,5x50
- 6 VODOROVNÁ KABEL. TRASA POD PŘESTŘEŠENÍM LÁVEK (cca +8m)
- NOVÝ ŽLAB ELEKTRO MARS 62,5x50
- PŘEDCHOZÍ TRASA Z ROZVODNÝ SO117 VIZ PŘEDCHOZÍ VÝKRES

LEGENDA:

- PŘÍPOJNÁ SKŘÍŇ TOPNÉHO KABELU
- EH31.1 – OHŘEV TOPNÝM KABELEM – POTRUBÍ MEŘO-80-CT-AE od ODLUČOVAČE AŽ K PŘÍPOJENÍ K HLAVNÍ TRUBE MEŘA POD PŘESTŘEŠENÍM (cca 29m)
- EH31.2 – OHŘEV TOPNÝM KABELEM – ODLUČOVAČ MEŘO – FN12M (cca 11m)
- EH31.3 – OHŘEV TOPNÝM KABELEM – POTRUBÍ MĚŘÍČI TRATÍ MT12M od ROZDĚLENÍ ZA ODLUČOVAČEM AŽ PO PRŮNIK DO POTRUBÍ MEŘO DO HLAVNÍHO POTRUBÍ S PRODUKTEM (cca 11m)
- EH31.4 – OHŘEV TOPNÝM KABELEM – POTRUBÍ MĚŘÍČI TRATÍ MT13M od ROZDĚLENÍ ZA ODLUČOVAČEM AŽ PO PRŮNIK DO POTRUBÍ MEŘO DO HLAVNÍHO POTRUBÍ S PRODUKTEM (cca 11m)
- TOPNÝ KABEL – DOPROVODNÝ OHŘEV POTRUBÍ
- ☒ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 N PE (PEN), 50Hz, 400V/1N-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAŽEM EL. PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed3
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANĚ POSPOJOVÁNÍ
UZEMNĚNÍ DLE ČSN 332000-5-54 ed2
V CELÉM PROSTORU TECHNOLOGIE BUDE PROVEDENO OCHRANĚ POSPOJOVÁNÍ

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description			Výpracoval/Designed by
Investor/Client	ČEPKO, a. s.				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	Úprava výdeje do AC dle požadavků vlnišky č.415/2012 Sb.				
Zak. číslo/Project No.	21095	Datum/Date	01/2022	Č. obj./Cust. No.	
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro provedení stavby				
Místo stavby/Location	Třemošná				
Výpracoval/Designed by	Ing. Fasulis Georgis				Projekťová org./Project Company Na Hřez 781/15, 750 02 Přerov PRK s.r.o. Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pjk.cz Email: pjk@pjk.cz 
Kontroloval/Checked by	Ing. Hromádka Radovan				
Schválil/Approved by	Ing. Štárnáš Jan				
HfP/Manager	Ing. Kohut Martin				

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení				
Podčást/Subsection	D2. Dokumentace technických a technologických zařízení				
SO/PS_CO/PU	PS101 Elektro část				
Profesní díl/Prof. part					
Profesní část/Prof. section					

Název/Title				
SO191 - Otopy - řez				
Měřítko	Formát	Číslo kopie	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize
Scale	Size	Copy No.		Revision No.
1:50	A2		21095-DPS-D-D2-PS101-346	0

Tento dokument je majetkem společnosti PJK s.r.o. Není být použit a kopírován třetí osobou nebo ji předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.
This document is property of PJK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or transfer over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company's commission agent.