



SCHÉMA ZAPOJENÍ

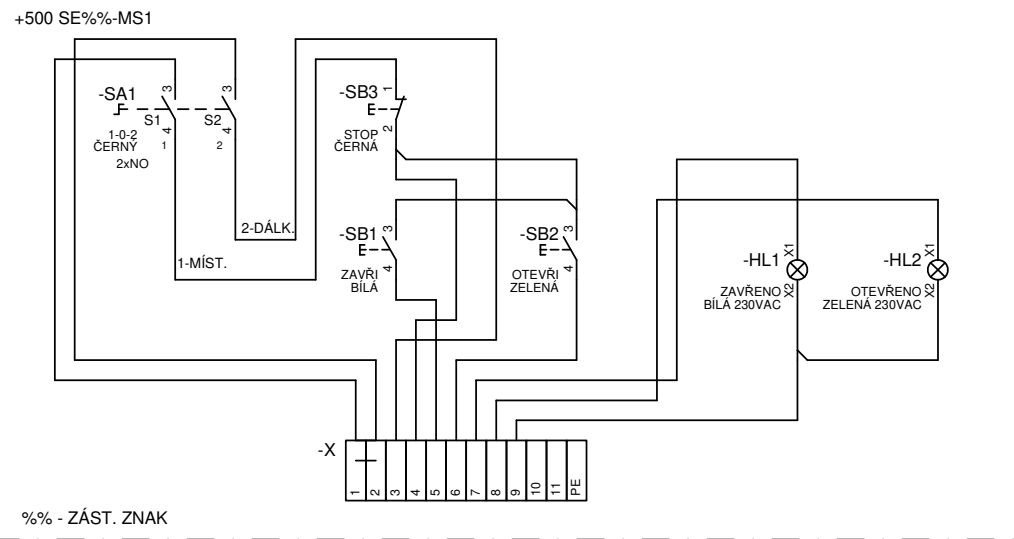

ROZMÍSTĚNÍ OVL. PRVKŮ

+500 SE1400 -MS1
+500 SE1401 -MS1
+500 SE1402 -MS1
+500 SE1403 -MS1
+500 SE1404 -MS1
+500 SE1405 -MS1
+500 SE1406 -MS1
+500 SE1407 -MS1
+500 SE1408 -MS1
+500 SE1409 -MS1

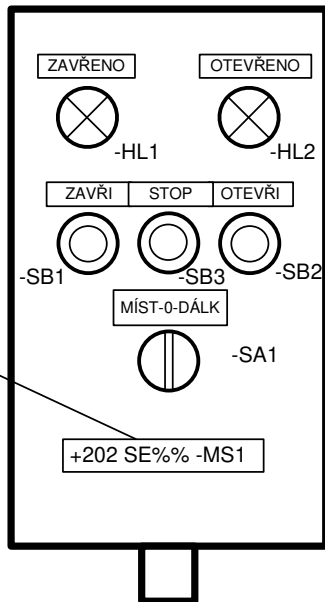

OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PRO SERVOVENTILY:

10 ks OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA
NEVÝBUŠNÉ PŘEVODNÍ: II 2G Ex demb IICT6 Gb; ZÓNA 1 a 2
NAPĚTÍ: 1 N PE~ 50Hz 230V / TN-S
KRYTÍ: IP65/IP20 PO OTEVŘENÍ KRYTU
VÝVODKA: DOLE
MATERIÁL SKŘÍŇEK: POLYESTER

POUŽITÍ PRO:

+500 SE1400 -MS1 +500 SE1405 -MS1
+500 SE1401 -MS1 +500 SE1406 -MS1
+500 SE1402 -MS1 +500 SE1407 -MS1
+500 SE1403 -MS1 +500 SE1408 -MS1
+500 SE1404 -MS1 +500 SE1409 -MS1

OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY PRO SERVOVENTILY:

500 SE1400; 500 SE1401; 500 SE1402; 500 SE1403; 500 SE1404;
500 SE1405; 500 SE1406; 500 SE1407; 500 SE1408; 500 SE1409;

UMÍSTĚNÍ:

NA POMOCNÉ OCEL. KONSTRUKCI U
PODPĚRNÉHO SLOUPU POTRUBNÍHO MOSTU POD
POHONY

NÁPLŇ 1 ks SKŘÍŇKY:

-SA1 1 ks OTOČNÝ PŘEPÍNAČ, 3-POLOHY 1-0-2, ČERNÁ
-SB1 1 ks TLAČITKOVÝ OVLADAČ, 1ks SPÍNACÍ JEDNOTKA, BÍLÁ
-SB2 1 ks TLAČITKOVÝ OVLADAČ, 1ks SPÍNACÍ JEDNOTKA, ZELENÁ
-SB3 1 ks TLAČITKOVÝ OVLADAČ, 1ks ROZPÍNACÍ JEDNOTKA, ČERNÁ
-HL2 1 ks SIGNÁLKA LED, 230VAC, ZELENÁ
-HL1 1 ks SIGNÁLKA LED, 230VAC, BÍLÁ
-X 12 ks ŘADOVÁ SVORKA DO 2,5 mm²,
(BARVA ŠEDÁ KROMĚ PE - ZELENÓŽUTÁ)

1 ks KABEL. VÝVODKA M25x1,5 (PRO KABEL d=15,5 mm)

Datum: 28.01.2022
Vyrp.: FASULIS
Kont.: HROMÁDKA
Schv.: KOHUT
Projekt: ČEPRO a.s., SKLAD TŘEMOŠNÁ
Úprava výdeje do AC dle požadavků vyhl. č. 415/2012 Sb.
D2. DOK. TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
Zakázka č.: 21095

PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic




SO500 - OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY
TYP - SERVOPOHON
SPECIFIKACE, SCHÉMA ZAPOJENÍ

Prov. soubor: PS101
Část: ELEKTRO
Stupeň: DVZ

Číslo výkresu:
21095-DPS-D-D2-PS101-324

List: 002

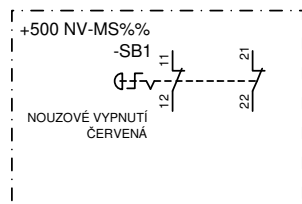

1 ks OVLADACÍ SKŘÍŇKA
NEVYBUŠNÉ PŘEVODNÍK: II 2G Ex ed IIC T6; ZÓNA 1 a 2
VÝVODKY: DOLE
MATERIÁL SKŘÍŇKY: POLYESTER
OZNAČENÍ: +500 NV-MS1


-SB1 1 ks TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, 2ks ROZPÍNACÍ JEDNOTKA (2xNC),
BARVA ČERVENÁ, S ARETACÍ, HŘIB


DOPLNĚK: OCHRANNÝ LÍMEC PROTI NECHTĚNÉMU SEPNUTÍ

**+500 NV-MS1 – SO500 POTRUBNÍ UZEL – POD
POTRUBNÍM MOSTEM POD POHONY VEDLE
OVLÁDACÍCH SKŘÍŇEK SERVOPOHONŮ**

+500 NV-MS1

%% ZÁSTUPNÝ ZNAK

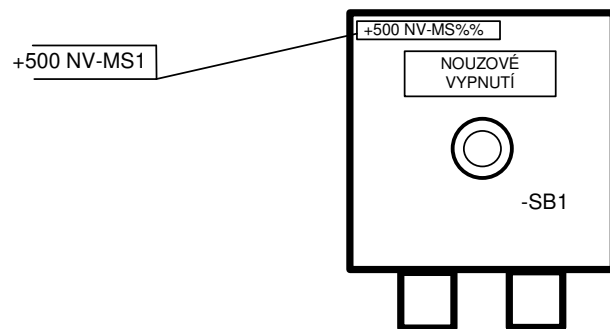

				Datum	28.01.2022	Projekt:	ČEPRO a.s., SKLAD TŘEMOŠNÁ	PIK s.r.o.		SO500 - OVLÁDACÍ SKŘÍNKY TYP - NOUZOVÉ VYPNUTÍ SPECIFIKACE, SCHÉMA ZAPOJENÍ	Prov. soubor:	PS101	
				Vypr.	FASULIS	Úprava výjeje do AC dle požadavků vyhl. č. 415/2012 Sb.	Na Hrázi 781/15	Na Hrázi 781/15			Část:	ELEKTRO	
				Kont.	HROMÁDKA	D2. DOK. TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ	750 02 Přerov I – Město	750 02 Přerov I – Město			Stupeň:		Číslo výkresu:
Rev.	Změna	Datum	Jméno	Schv.	KOHO	Zakázka č.:	21095	Czech Republic		DVZ	21095-DPS-D-D2-PS101-324	List:	003