










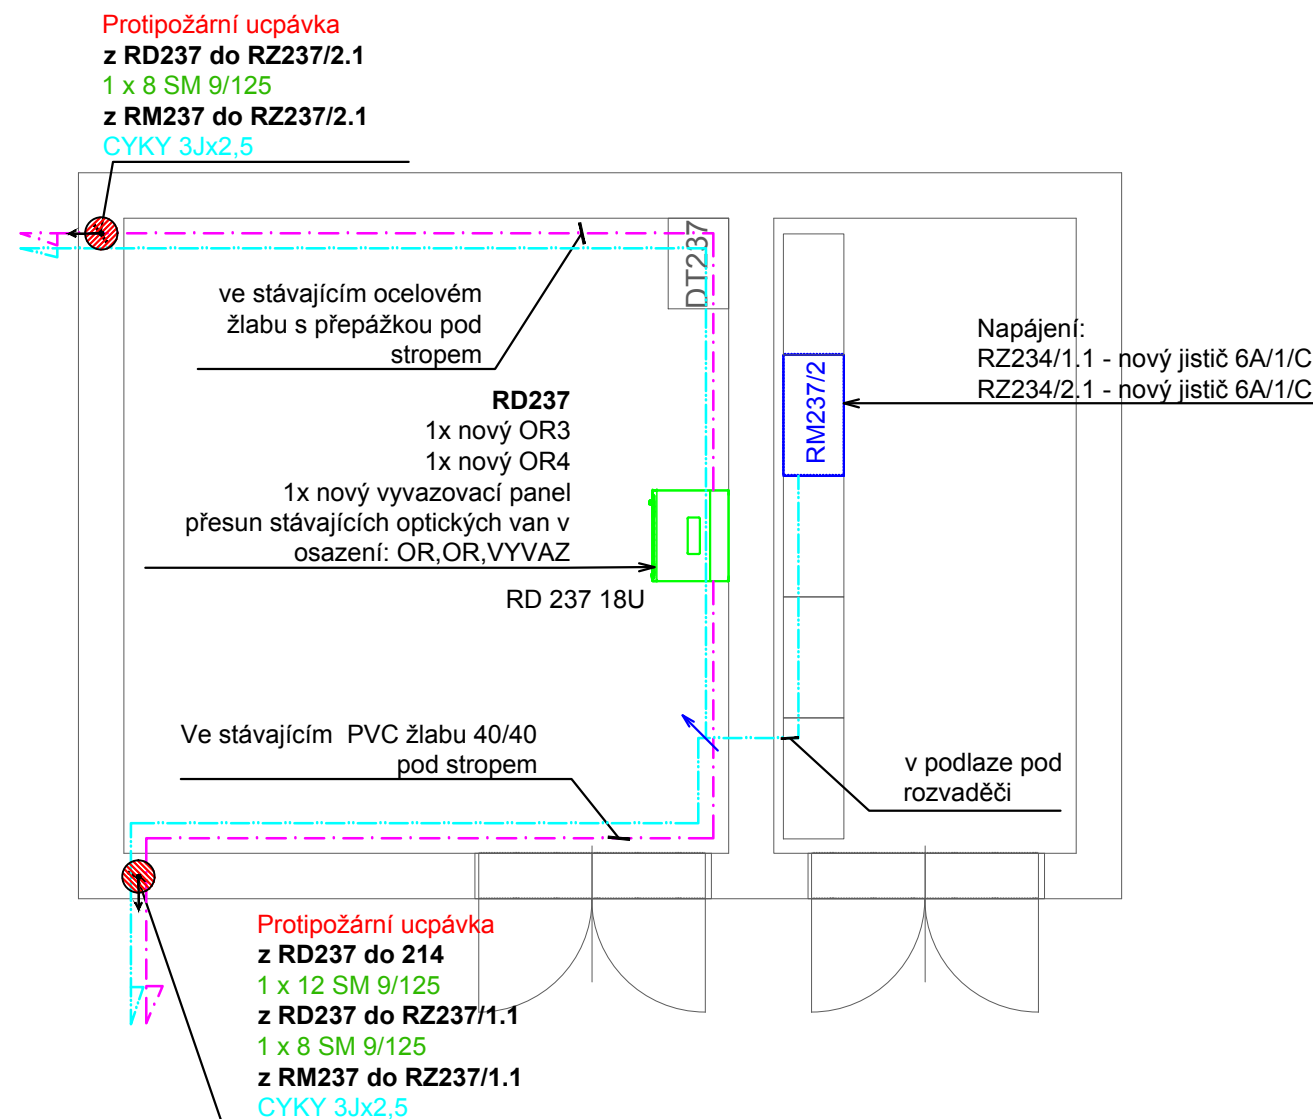

# 237 - Rozvodna



LEGENDA VSS (DOHLEDOVÝ VIDEOSYSTÉM):

Značka	Zkratka	Popis
	DR	DATOVÝ ROZVADĚČ
	MET	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KABEL F/UTP CAT.5e
	OPT	OPTICKÁ KABELÁŽ
	NN	ROZVODY NN
		KLESÁNÍ KABELOVÉ TRASY
		VODOROVNÝ PROSTUP ZDÍVEM S PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU
		IP BULLET KAMERA, 4MP, WDR 120DB, VA, AUDIO, IR 60M, STROBE LIGHT, IP67
		IP PTZ KAMERA, 4MP, 42X ZOOM, WDR 140DB, IR 500M,VCA, IP67
		IP DOME KAMERA, 4MP,WDR 120DB, IR 30M, VCA, AUDIO, IP67
		HEMISFÉRICKÁ IP DOME KAMERA, 5MP, 1.05MM, WDR 120DB, IR 8M, H.265

**Objekt 237 – Rozvodna**

**Optická kabeláž**

Kamerové rozvaděče budou připojeny optickými kabely 8vl. SM9/125 z rozvaděče RD237.  
Pro připojení kamer je nutné rozšířit stávající páteřní optické propojení mezi objekty 237 / 214. Propojení bude realizováno kabelem 12vl. SM9/125.

**Datový rozvaděč**

Stávající datový rozvaděč 237 bude osazen dvěma novými optickými vanami 12x SC-Duplex. Optické vany budou sloučeny po dvou, mezi dvojice optických van budou umístěny vyvazovací panely.



**Napájení**

Napájení kamerových rozvaděčů bude provedeno samostatně jištěnými přívody z rozvaděče RM237/2. Do rozvaděče budou osazeny nové jističí prvky včetně svorek. Nové prvky budou řádně označené.

**Kabelové trasy**

Pro vedení kabeláže budou použity PVC trubky příslušných rozměrů a stávající kabelové trasy.

Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor :	<b>Čepro a.s.</b> Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz	Název :	4 - SEVER středisko	
		Adresa :	Štětí, Hněvice 62	
		Telefon :	416 821 111	
Zhotovitel :	 <b>PINET projekt s.r.o.</b> Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :	Ing. J. Veselý	
		Vypracoval :	Ing. J. Veselý	
		Kontroloval :	M. Pilát	
Projekt :	<b>OBNOVA SYSTÉMŮ CCTV, PZTS A ACS SKLAD HNĚVICE</b>	Datum :	08/2022	Číslo výtisku :
		Číslo projektu :	22Z030	
		Stupeň dokum. :	DPS	
Část stavby :	Slaboproudé rozvody	Formát :	ISO A3	
Příloha :	<b>PŮDORYS OBJEKT 237 (ROZVODNA)</b>	Měřítko :	1:50	Číslo přílohy :
		Část :	VSS	