
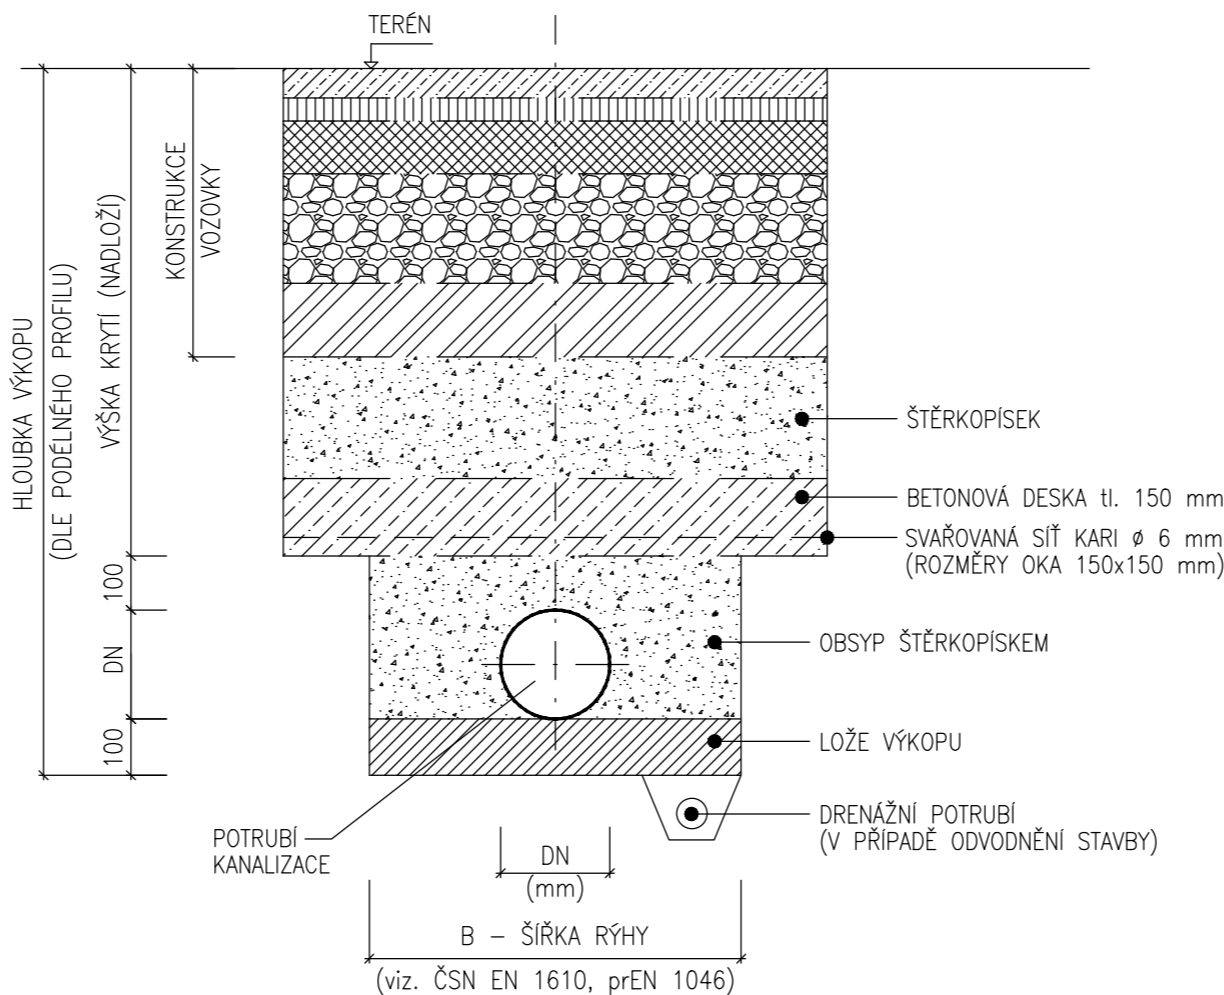


TYPY ULOŽENÍ POTRUBÍ

(a) V KOMUNIKACI

(b) VE VOLNÉM TERÉNU

(c) PRO HLOUBKU ULOŽENÍ < 1,2 m V KOMUNIKACI TŘÍDY D400

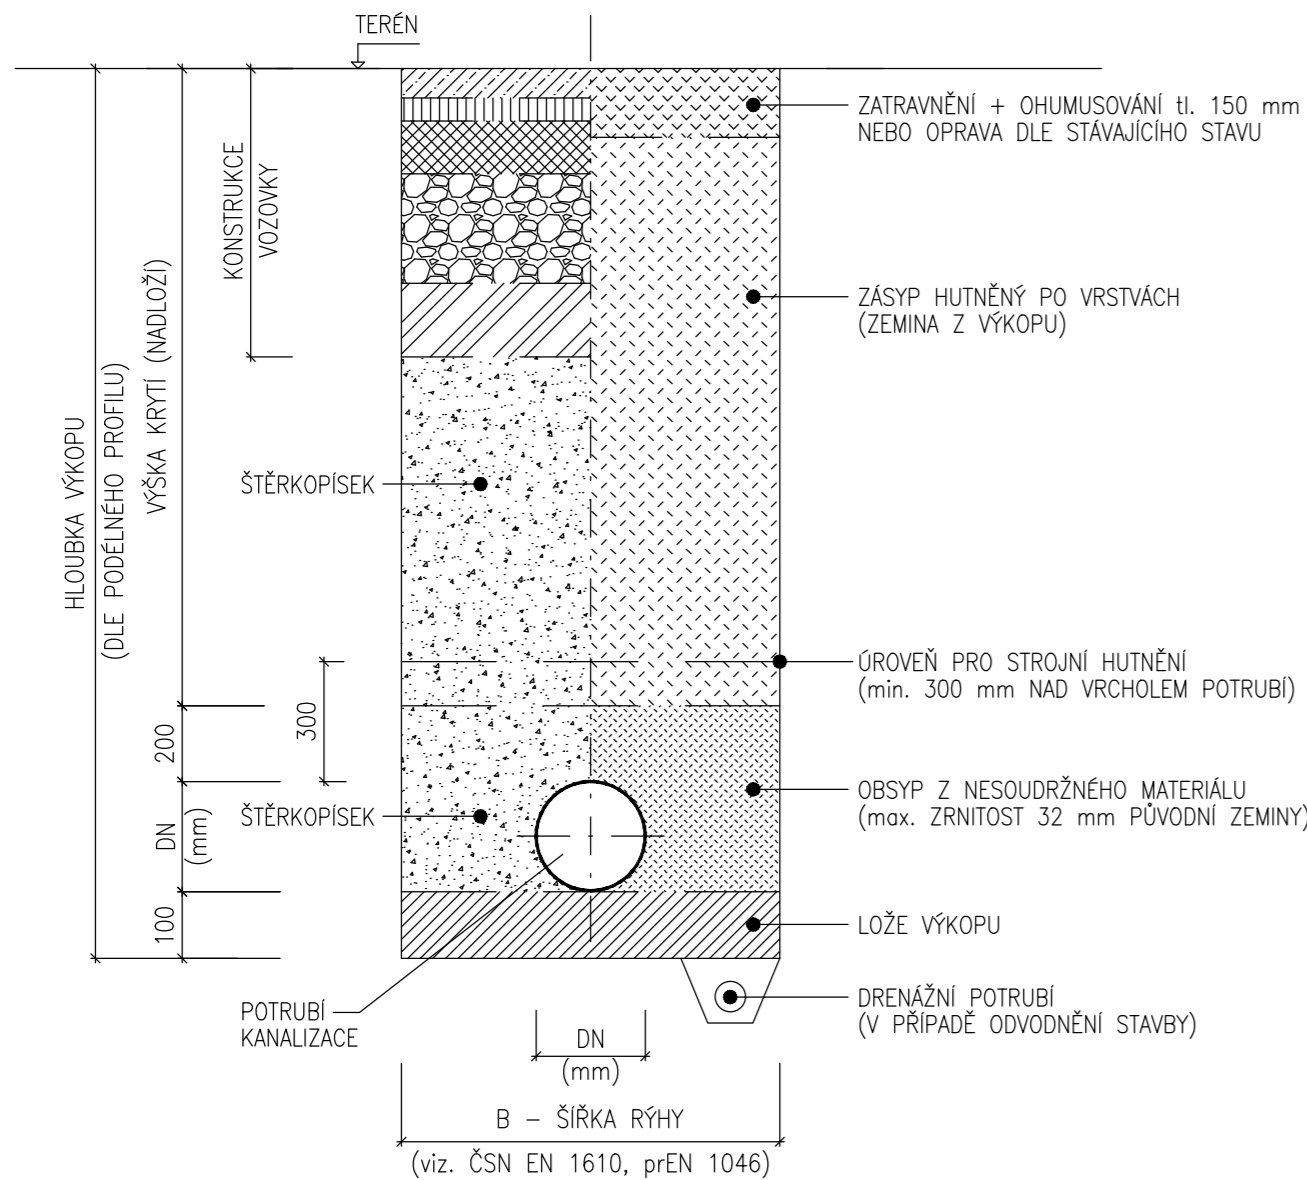

POZN. : - HLOUBKU ULOŽENÍ KANALIZACE JE NUTNO PŘÍZPŮSOBIT HLOUBCE OSTATNÍM NOVÝM A STÁVAJÍCÍM SÍTÍM I HLOUBCE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ, DO KTERÉHO SE KANALIZACE NAPOJUJE.
- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,2 m BUDE RÝHA PAŽENA.

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer			
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice		
Zak. číslo/Project No.	18082	Datum/Date	01/2019 Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení		
Místo stavby/Location	Mstětice		

Vypracoval/Designed by	Ing. Mainuš Michal	18.12.2018	Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Píerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal	18.12.2018	
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan		
HIP/Manager	Pazdera Michal		

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO03 Kanalizace (dešťová, splašková, zaolejovaná)
Profesní díl/Prof. part	
Profesní část/Prof. section	

Název/Title				
Uložení potrubí				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
-	3A4		18082-DSP-D-D1-SO03-307	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.