


Plastové potrubí

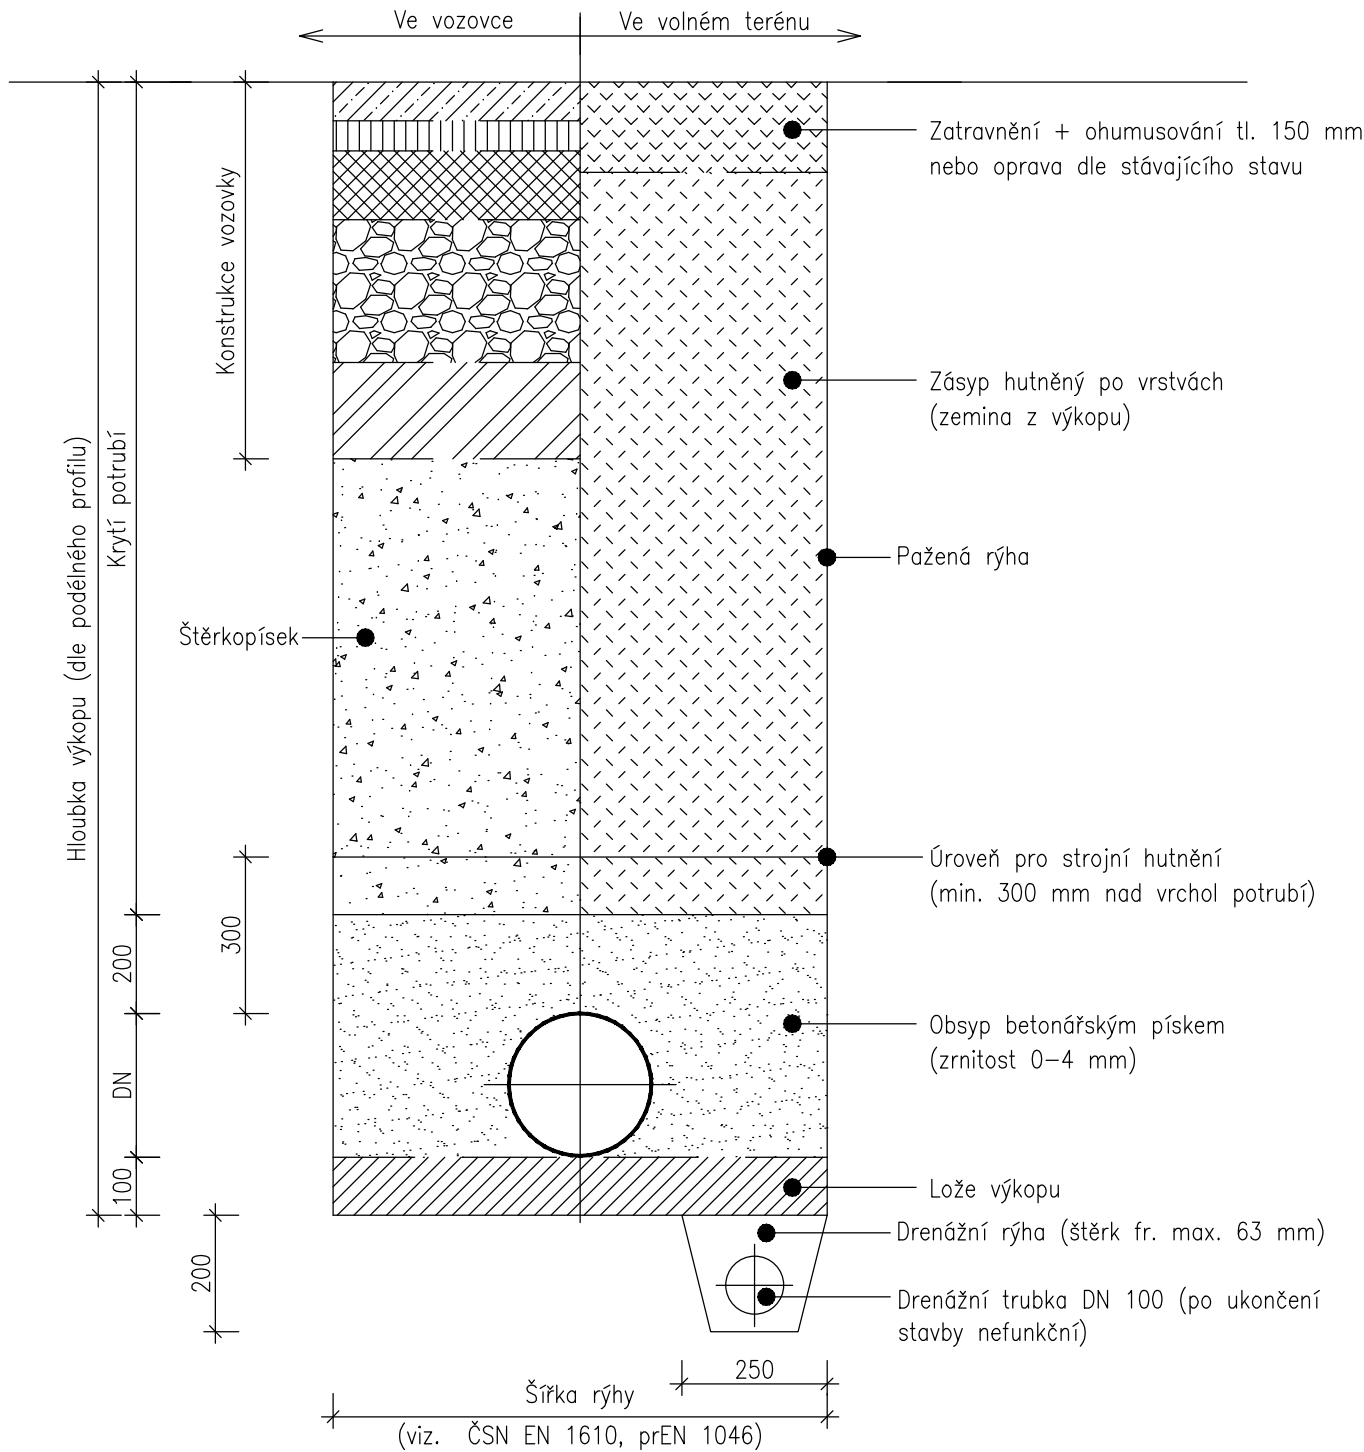

POZN. : - HLOUBKU ULOŽENÍ KANALIZACE JE NUTNO PŘÍZPŮSOBIT HLOUBCE OSTATNÍM NOVÝM A STÁVAJÍCÍM SÍTÍM I HLOUBCE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ, DO KTERÉHO SE KANALIZACE NAPOJUJE. - OD HLOUBKY VÝKOPU 1,2 m BUDE RÝHA PAŽENA.

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer	VAE Controls, s. r. o.				
Název akce/Project	Úprava výdeje do AC, dle požadavků vyhlášky č. 415/2012 Sb.				
Zak. číslo/Project No.	21095	Datum/Date	02/2022	Č. obj./Cust. No.	
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro provádění stavby				
Místo stavby/Location	Třemošná				

Vypracoval/Designed by	Ing. Mainuš Michal		17.02.2022	Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz 
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		17.02.2022	
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan			
HIP/Manager	Pazdera Michal			

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení				
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu				
SO/PS_CO/PU	SO103 Kanalizace				
Profesní díl/Prof. part					
Profesní část/Prof. section					

Název/Title				
Uložení potrubí				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
-	3A4		21095-DPS-D-D1-SO103-303	0