


	Ventilová stanice / Alarm valve:	SP3
	Systém / System:	Záplavový drenčerový
	Typ pěny / Foam type:	těžká
	Pěnový koncentrát / Foam concentrate:	3% ARC/AFFF
	Intenzita / Density:	[l/min/m²] 6,6
	Kalkulovaná plocha / Calculate area:	[m²] 341
	Doba činnosti / Operating time:	[min] 15
	Plocha na ventil. stanici / Area per alarm valve:	[m²] 341

	Ventilová stanice / Alarm valve:	SP2
	Systém / System:	Záplavový drenčerový
	Typ pěny / Foam type:	těžká
	Pěnový koncentrát / Foam concentrate:	3% ARC/AFFF
	Intenzita / Density:	[l/min/m²] 6,6
	Kalkulovaná plocha / Calculate area:	[m²] 250
	Doba činnosti / Operating time:	[min] 15
	Plocha na ventil. stanici / Area per alarm valve:	[m²] 250

	Ventilová stanice / Alarm valve:	SP1
	Systém / System:	Záplavový drenčerový
	Typ pěny / Foam type:	těžká
	Pěnový koncentrát / Foam concentrate:	3% ARC/AFFF
	Intenzita / Density:	[l/min/m²] 6,6
	Kalkulovaná plocha / Calculate area:	[m²] 157
	Doba činnosti / Operating time:	[min] 15
	Plocha na ventil. stanici / Area per alarm valve:	[m²] 157

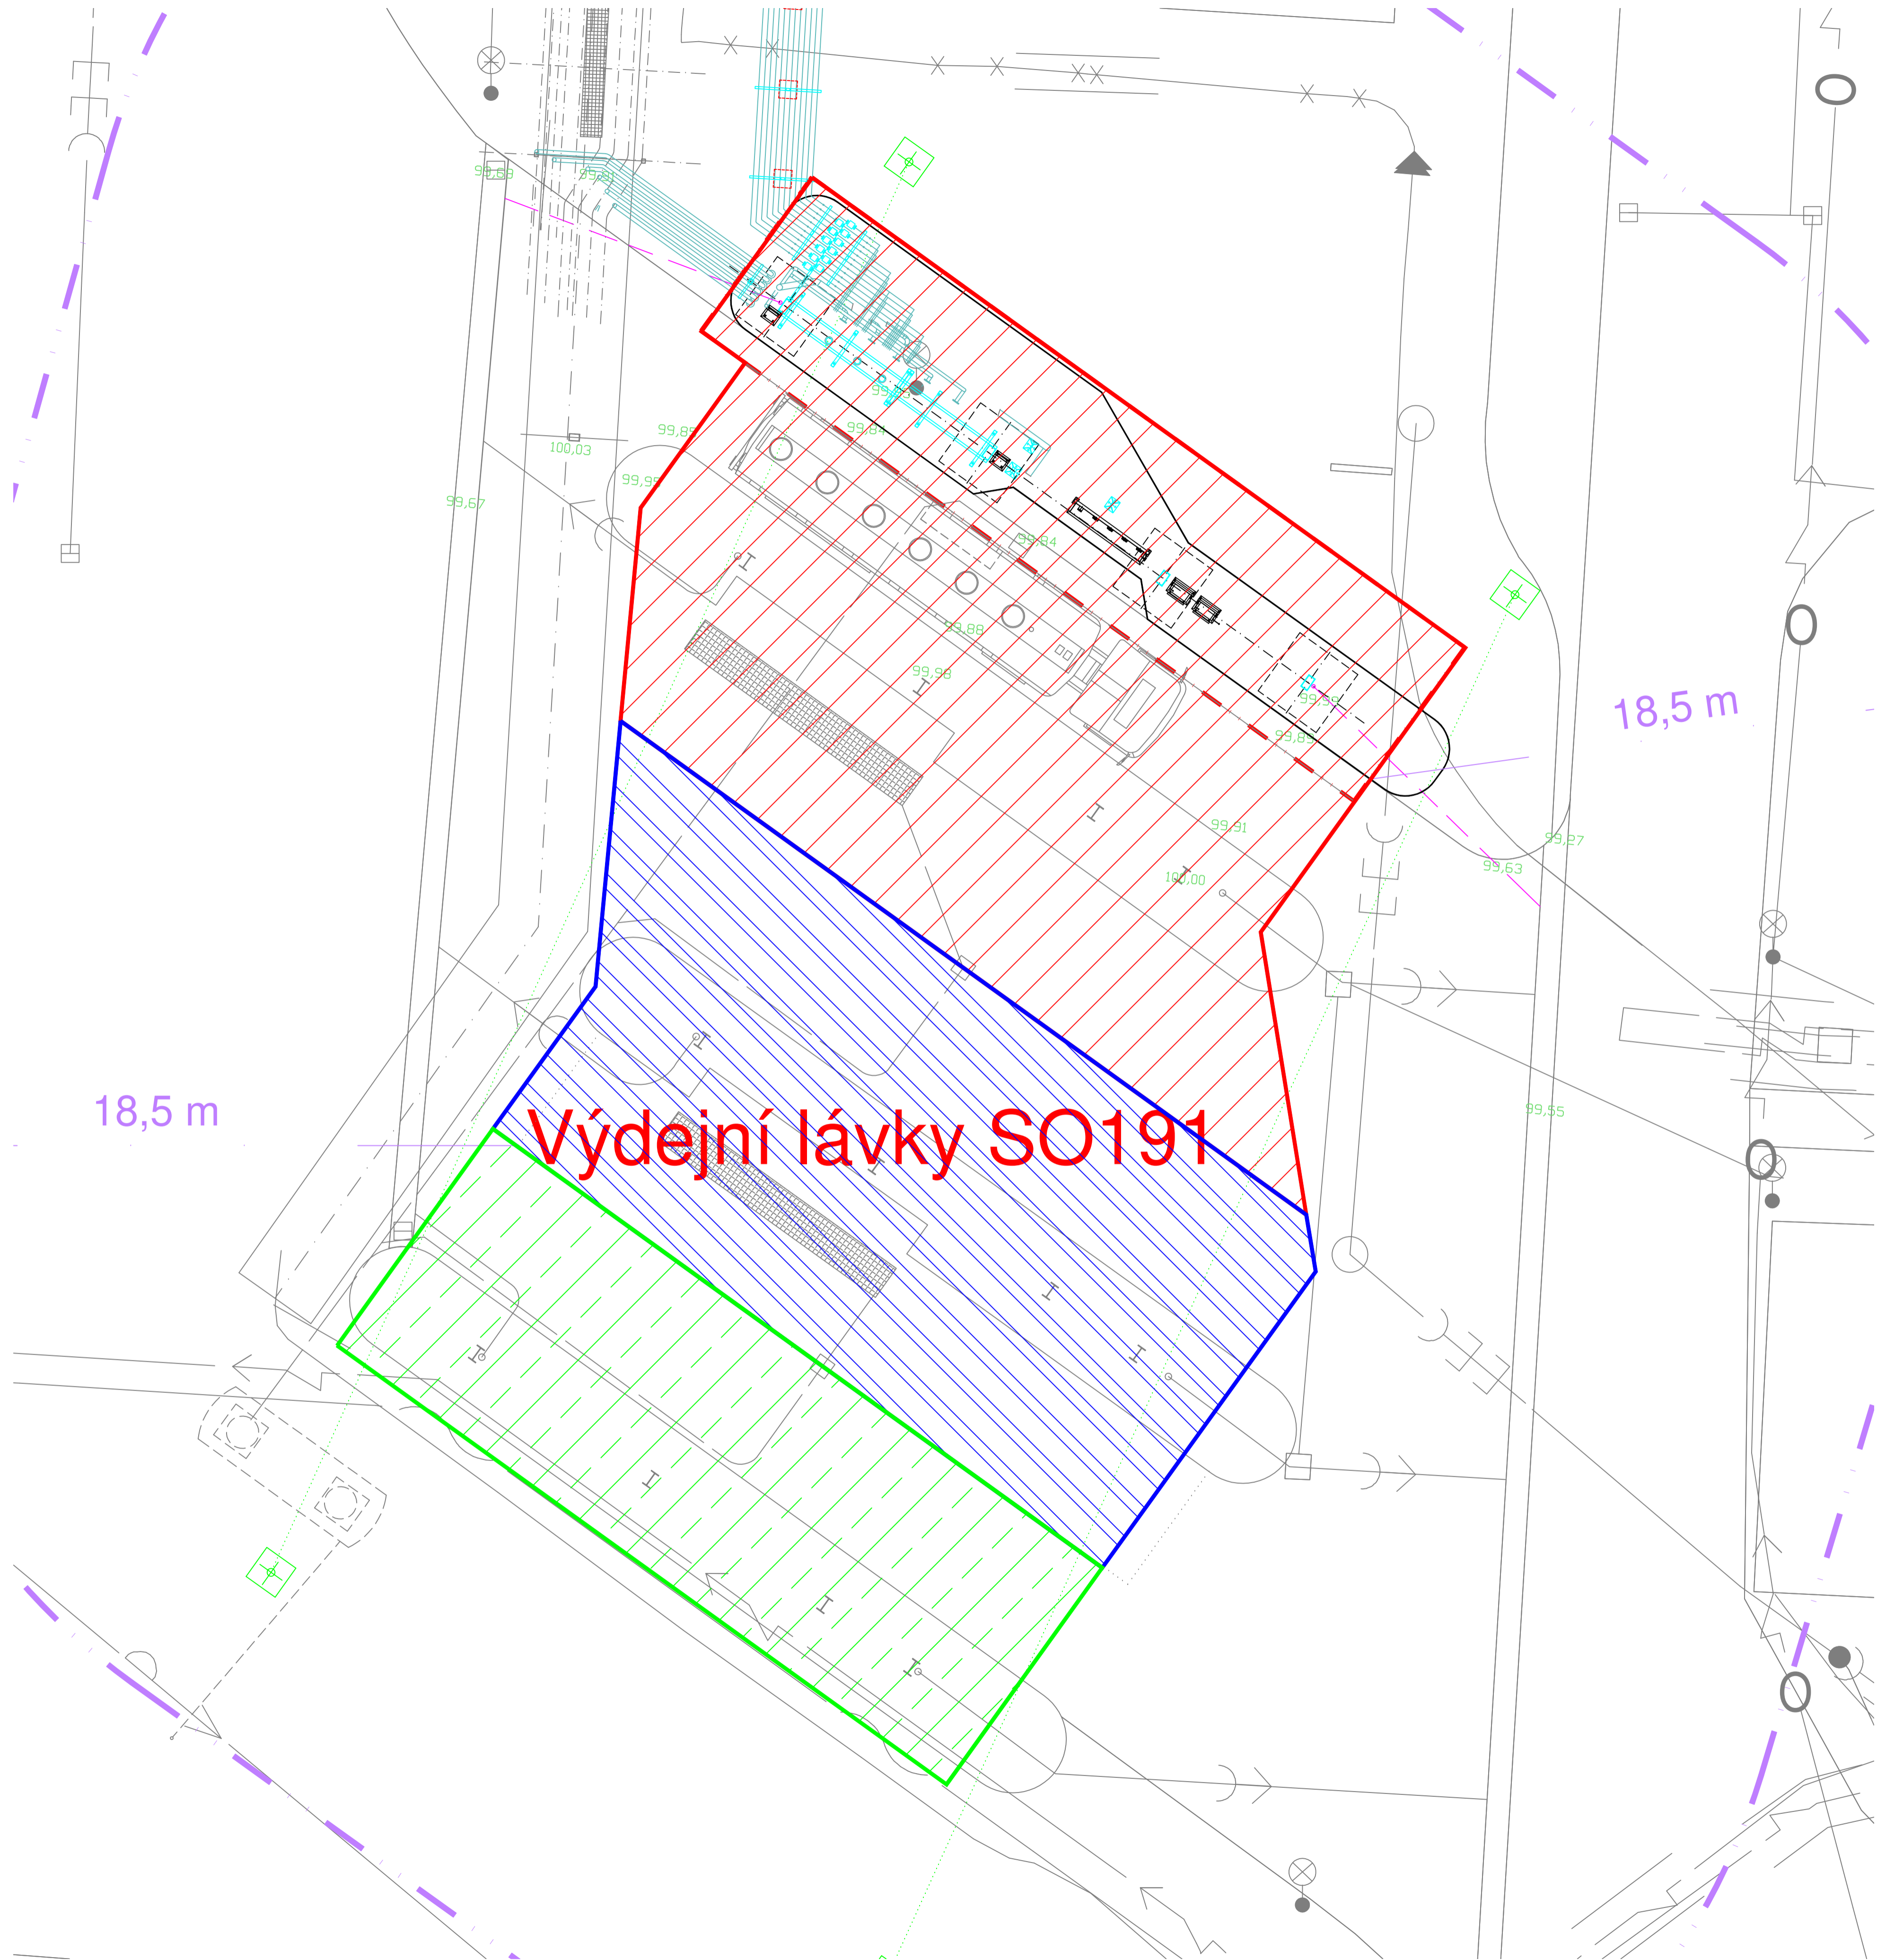

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer	VAE Controls, s. r. o.		
Název akce/Project	Úprava výdeje do AC, dle požadavků vyhlášky č. 415/2012 Sb.		
Zak. číslo/Project No.	21095	Datum/Date	02/2022 Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro provádění stavby		
Místo stavby/Location	Třemošná		

Vypracoval/Designed by	Ing. Svárovský Vladimír	<div>Projektová org./Project Company</div> <div>PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz</div> <div></div>
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal	
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan	
HIP/Manager	Ing. Kohut Martin	

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO104 SHZ
Profesní díl/Prof. part	
Profesní část/Prof. section	

Název/Title		Situační - hasební skupiny SHZ	
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.
1:100	8x A4		21095-DPS-D-D1-SO104-302
			Číslo revize Revision No.
			0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. a nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.  
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.