



SO 230 – ROZVODNA NN

POKRAČOVÁNÍ TRASY
VIZ DALŠÍ VÝKRES

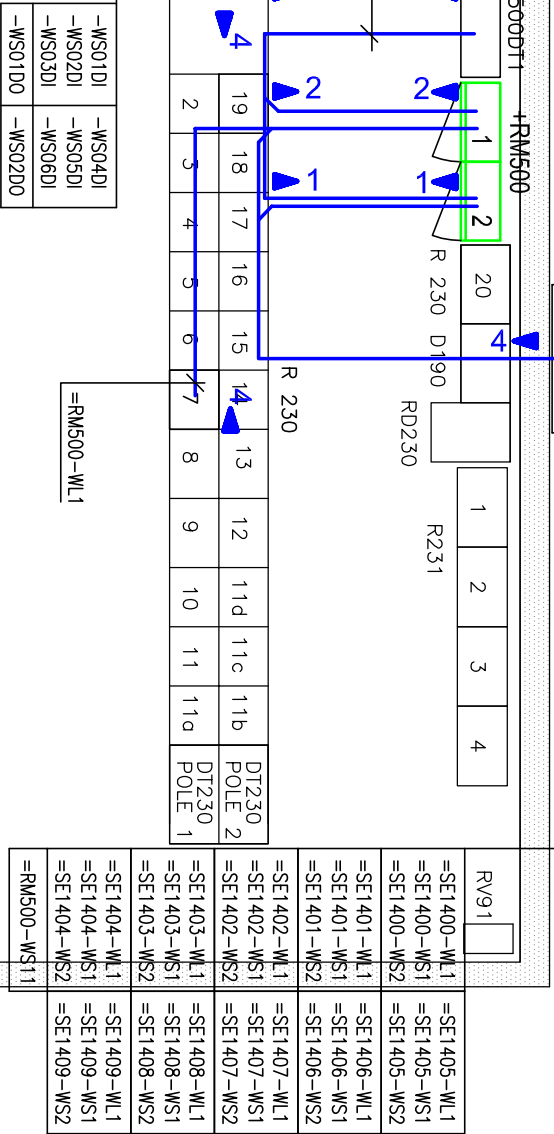

KABELOVÉ TRASY ELEKTRO

KABELOVÁ TRASA

- 3 VODOROVNÁ TRASA VE ŽLABU V PODLAŽE Z 500DT1 (TRASA DODÁVKA MaR)
 - 1 VODOROVNÁ TRASA VE ŽLABU V PODLAŽE Z RM500+1 (TRASA DODÁVKA ELEKTRO)
 - 2 VODOROVNÁ TRASA VE ŽLABU V PODLAŽE Z RM500+2 (TRASA DODÁVKA ELEKTRO)
 - 4 VODOROVNÁ TRASA V KABELOVÉM PROSTORU POD ROZVODNOU
 - 5 VÝSTUP KABELŮ Z ROZVODNY PŘES PÍSKOVÝ ZÁSYP
 - 6 VODOROVNÁ KABEL. TRASA PODEL VNĚJŠÍ ZDI ROZVODNY
- 1xMARS 250x100, PO INSTALACI ZNOVU ZASYPAT A UTĚSNIT PÍSKOVÝM ZÁSYPEM
- 1xMARS 250x100 NA VÝLOŽNÍCÍCH


LEGENDA:

R230 – STAVAJÍCÍ ROZVADĚČ ELEKTRO
RM500 – NOVÝ ROZVADĚČ ELEKTRO
500 DT1 – NOVÝ ROZVADĚČ MaR a ASŘ (DODÁVKA ČÁSTI ASŘ a MaR)

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 N PE (PEN), 50Hz, 400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 332000–4–41 ed3
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
UZEMNĚNÍ DLE ČSN 332000–5–54 ed.2

ŘEZ KABELOVOU TRASOU – ŽLAB V PODLAŽE (TRASY 1, 2, 3)

POCHOZÍ ROŠT

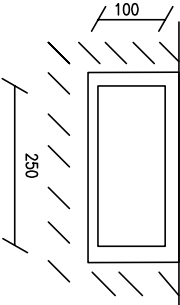

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer	Úprava výdeje do AC dle požadavků vyhlášky č.415/2012 Sb.		
Název akce/Project			
Zak. číslo/Project No.	21095	Datum/Date	01/2022
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro provedení stavby		
Místo stavby/Location	Třemošná		

Vypracoval/Designed by	Ing. Fasulís Georgis	Projektová org./Project Company PIK S.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz	
Kontroloval/Checked by	Ing. Hromádka Radovan		
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan		
HIP/Manager	Ing. Kohut Martin		

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
Podčást/Subsection	D2. Dokumentace technických a technologických zařízení		
SO/PS_CO/PU	PS101 Elektro část		
Profesní díl/Prof. part			
Profesní část/Prof. section			

Název/Title			
SO500 Dispozice kabelových tras - Rozvodna 230			
Měřítko	Formát	Číslo kopie	Archivní číslo/Archive No.
Scale	Size	Copy No.	
1:75	A3		21095-DPS-D-D2-PS101-342
			Číslo revize
			Revision No.
			0