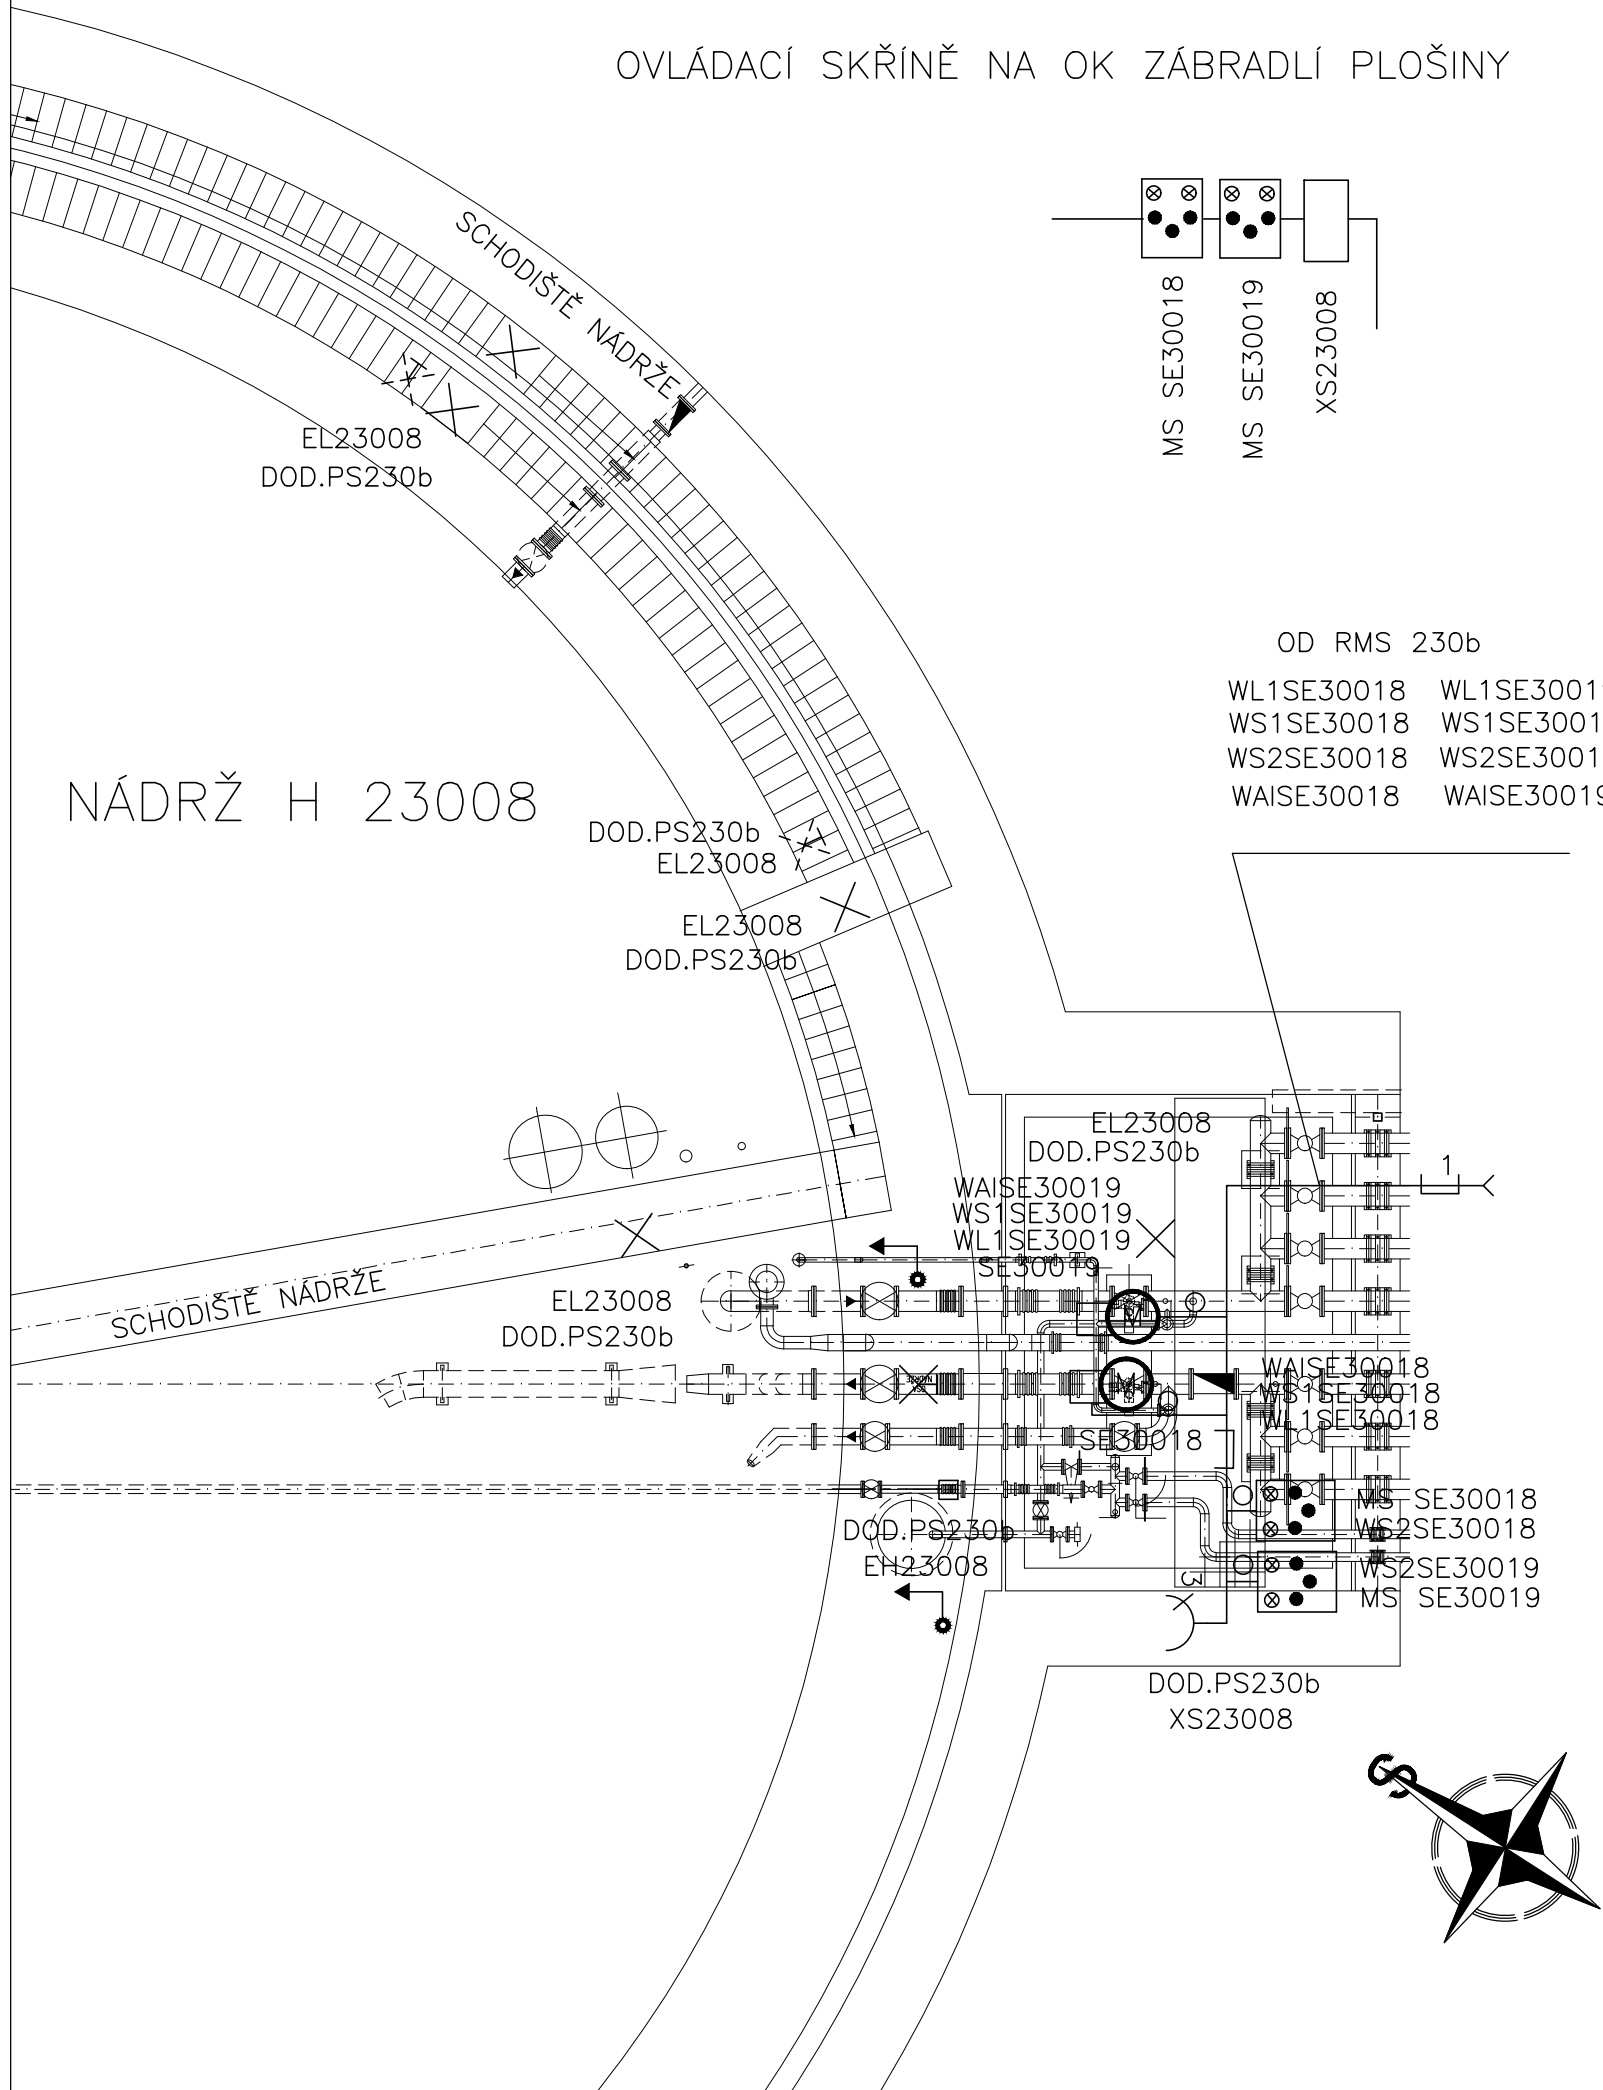







OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ NA OK ZÁBRADLÍ PLOŠINY

NÁDRŽ H 23008



LEGENDA :

-  SERVOPOHON
-  NEVÝBUŠNÁ OVLÁDACÍ SKŘÍN TYP X23SA1 V216/24 GENERI s.r.o. PRO SERVOPOHONY /3TLAČ.,2KONTROLKY,1PŘEPÍNAČ/
-  KABELY ULOŽENY V EL.INST. TRUBCE 6021
-  KABELY ULOŽENY V MARS ŽLABECH 62x50
-  KABELY ULOŽENY V MARS ŽLABECH 125x100

POZNÁMKA :

V MÍSTĚ INSTALACE SERVOPOHONŮ A OVLÁDACÍCH SKŘÍNÍ BUDE PROVEDENO DOPLNUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CYY 6


ELEKTRICKÁ SOUSTAVA : 3NPN 50Hz,400V/230V,TN–S +24DC FELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41ED3  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VČ. OCHRANNÉHO MÍSTNÍHO POSPOJOVÁNÍ  
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice				
Zak. číslo/Project No.	21026-1	Datum/Date	05/2022	Č. obj./Cust. No.	
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele				
Místo stavby/Location	ČEPRO, sklad Hněvice				

Vypracoval/Designed by	Sohlich Lubomír		09.06.2022	<b>Projektová org./Project Company</b> PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz	
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		09.06.2022		
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan				
HIP/Manager	Pazdera Michal				

Část/Section	C. Technologická část				
Podčást/Subsection					
SO/PS_CO/PU	PS508b Produktové rozvody včetně rekuperace				
Profesní díl/Prof. part	02. Provozní rozvod silnoprůdu				
Profesní část/Prof. section					

Název/Title				
Dispozice potr. rozvodů u nádrže PH08				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1:100	2A4		21026-1-DVZ-C-PS508b-02-305	0