
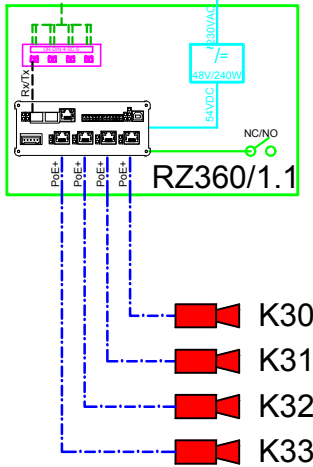
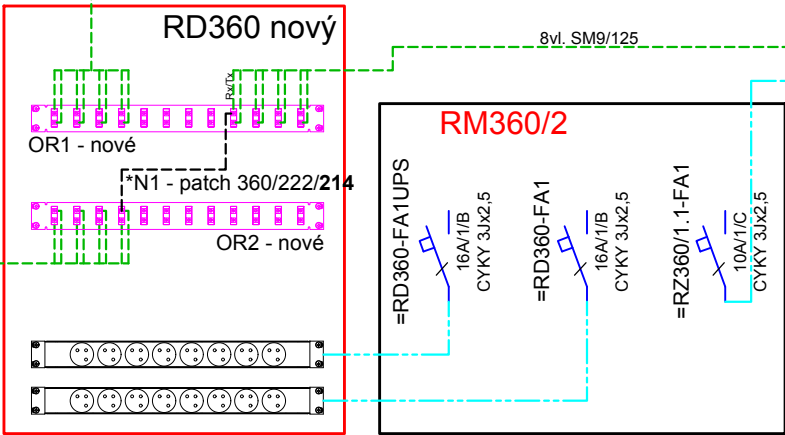




objekt 221

objekt 360

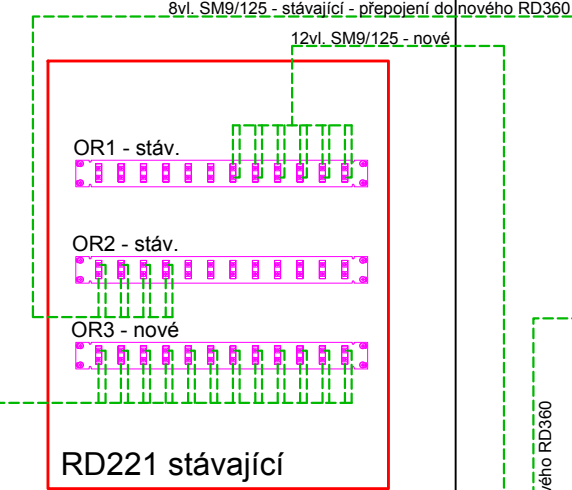

objekt 214

objekt 222

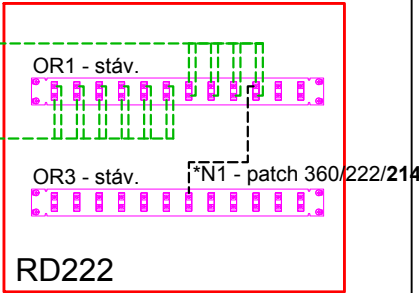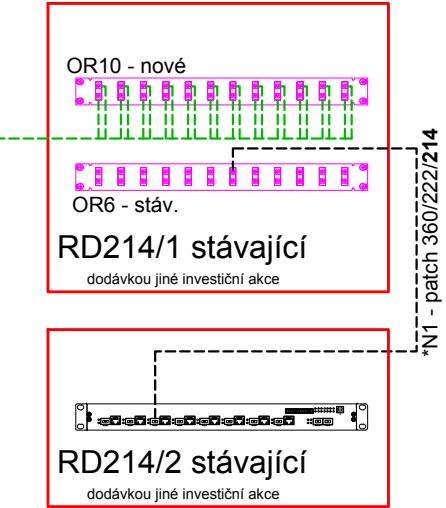

LEGENDA:

DATOVÝ ROZVADĚČ - RACK

ROZVODNICE KAMEROVÉHO SYSTÉMU

OPTICKÁ VANA 19" 12x LC-DUPLEX

OPTICKÁ VANA DIN 8X LC-DUPLEX SOUČÁSTÍ ROZVODNICE KAMER

SWITCH PRO VSS (dodávkou jiné investiční akce)

SWITCH PRO VSS (referenční typ 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP)

PRŮMYŠLOVÝ SPÍNANÝ ZDROJ 230V/48VDC-240W S NASTAVITELNÝM VÝSTUPNÍM NAPĚTÍM AŽ + 55VDC (PoE+)

SABOTÁŽNÍ KONTAKT S PŘEPÍNAČÍM KONTAKTEM

VENKOVNÍ FO KABEL 9/125µm - A-DQ(BN)(SR)2Y, OCHRANA PROTI HLODAVCŮM

VENKOVNÍ KABEL F/UTP Cat.5e AWG24/1 PE

KABEL CYKY 3Jx DLE UVEDENÉHO PRUŘEZU - ROZVOD 230V

KABEL NAPÁJENÍ 48-55VDC V RÁMCI RK - VODIČE H07V-K CYA,LANKO ČERVENÝ A MODRÝ 1,5MM

IP BULLET KAMERA

Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor :	Čepro a.s. Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz	Název :	4 - SEVER středisko	
		Adresa :	Štětí, Hněvice 62	
		Telefon :	416 821 111	
Zhotovitel :	PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :	Ing. J. Veselý	
		Vypracoval :	Ing. J. Veselý	
		Kontroloval :	M. Pilát	
Projekt :	ROZŠÍŘENÍ A ÚPRAVA ŽELEZNIČNÍHO STÁČIŠTĚ, SKLAD PHM HNĚVICE	Datum :	03/2023	Číslo výtisku :
		Číslo projektu :	23Z007	
		Stupeň dokum. :	DPS	
Část stavby :	Slaboproudé rozvody	Formát :	ISO A3	
Příloha :	BLOKOVÉ SCHÉMA OPTICKÉHO PROPOJENÍ BUDOV A VSS	Měřítko :	-	Číslo přílohy :
		Část :	SLP	
				D.2_IP-23-0201-16005