




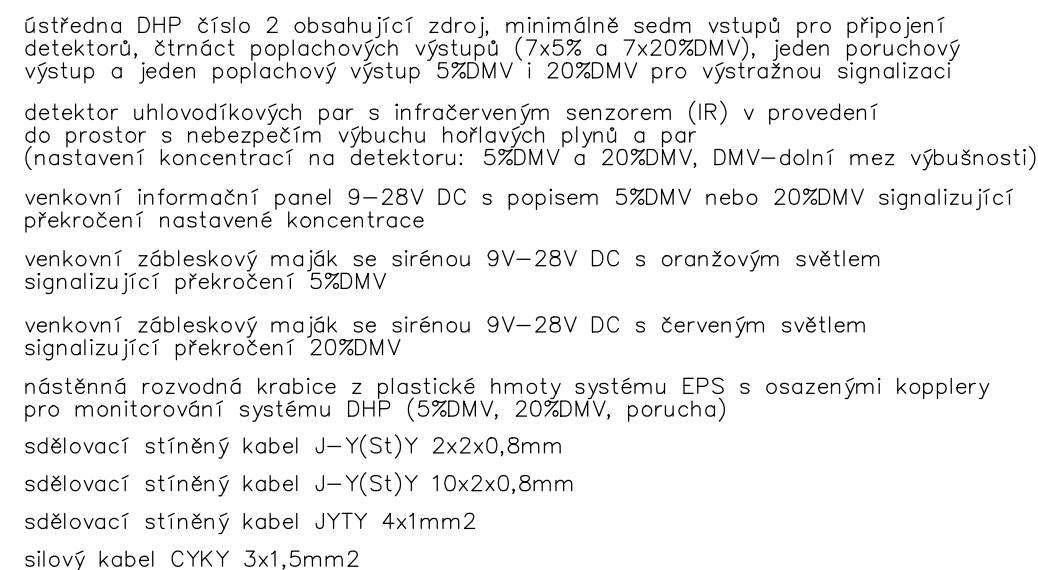
Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Vypracoval/Designed by	Máca Petr		 	Projektová org./Project Company
Kontroloval/Checked by	Svoboda Karel			PK S.r.o. Na Hrástě 781/15, 750 02 Písek Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Schválil/Approved by	Ing. Šimánský Jan			
HIP/Manager	Pazdiera Michal			

Název/Title			
Objekt SO 360			
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.
1:200	A4		21097-4-DVZ-D-D1-SO360-06-303
			Číslo revize Revision No.
			0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.

223.202/1-G1, HS 280	-detektor 2.01 v SO 360, překročení 5% DMV	
223.202/1-G2, HS 281	-detektor 2.01 v SO 360, překročení 20% DMV	
223.202/1-G3, HS 282	-detektor 2.02 v SO 360, překročení 5% DMV	
223.202/1-G4, HS 283	-detektor 2.02 v SO 360, překročení 20% DMV	
223.202/2-G1, HS 284	-detektor 2.03 v SO 360, překročení 5% DMV	
223.202/2-G2, HS 285	-detektor 2.03 v SO 360, překročení 20% DMV	
223.202/2-G3, HS 286	-detektor 2.04 v SO 360, překročení 5% DMV	
223.202/2-G4, HS 287	-detektor 2.04 v SO 360, překročení 20% DMV	
223.202/3-G1, HS 288	-detektor 2.05 v SO 360, překročení 5% DMV	
223.202/3-G2, HS 289	-detektor 2.05 v SO 360, překročení 20% DMV	
223.202/3-G3, HS 290	-detektor 2.06 v SO 360, překročení 5% DMV	
223.202/3-G4, HS 291	-detektor 2.06 v SO 360, překročení 20% DMV	
223.202/4-G1, HS 292	-detektor 2.07 v SO 360, překročení 5% DMV	
223.202/4-G2, HS 293	-detektor 2.07 v SO 360, překročení 20% DMV	
223.202/4-G3, HS 294	-porucha systému DHP v SO 360	



- Pozn. – podle druhu provozu a vnějších vlivů je zintit prostedí v prostorch sá instalovaným systémem DHP stanovén dle ČSN v Protokolech o určení vnějších vlivů, jež sou souboršt celkové projektové dokumentace
- Pozn. – část zařízení DHP v areálu skladu bude instalována v prostorch s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (B33N2) a tudíž je třeba při montážních pracech dodržovat normy a nařízení vztahující se pro práce v těchto prostedích
- Pozn. – výška osazení jednotlivých komponentů DHP:
- | | |
|-------------------------------|--|
| – osádková DHP | – na stěně horní hranou ve výšce 1800mm nad podlahou |
| – detektor uhořadivkových par | – na konstrukci objektu spodní hranou ve výšce 150mm nad terénem |
| – informační panel | – na stěně horní hranou ve výšce 2000mm nad terénem |
| – zábleskový maják se sirénou | – na stěně nad panelem horní hranou ve výšce 2300mm nad terénem |
- Pozn. – informační panely i zábleskové majáky se sirénou budou osazeny mimo prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
- Pozn. – kabelové rozvody budou uloženy ve vkladacích lištách z plastické hmoty upevněných na povrchu stěn i stropů objektů, v ocelových trubkách i v ocelových kabelových žlobech osazených ve zdvojené podložce, na zdech, stropcech a konstrukci objektů i na potrubním a kabelovém mostě a v chráničcích z plastické hmoty v zemi
- Pozn. – ve venkovních prostorch i prostorch s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par budou všechny kovové komponenty i kabelové trasy připojeny uzemňovacím vodičem ČZ (zelenozlutý) na uzemnění jednotlivých objektů nebo na uzemnění potrubního a kabelového mostu
- Pozn. – veškeré ostatní stávající komponenty DHP i kabelové rozvody včetně tras, nezakreslené ve výkresech, budou demontovány
- Pozn. – při instalaci systému DHP budou dodrženy normy a vyhlášky o kladení slaboproudých rozvodů, zejména funkčnost tras, odstup od silových rozvodů a barevné značení vodičů