


VZOROVÝ ŘEZ TROUBY Z PE

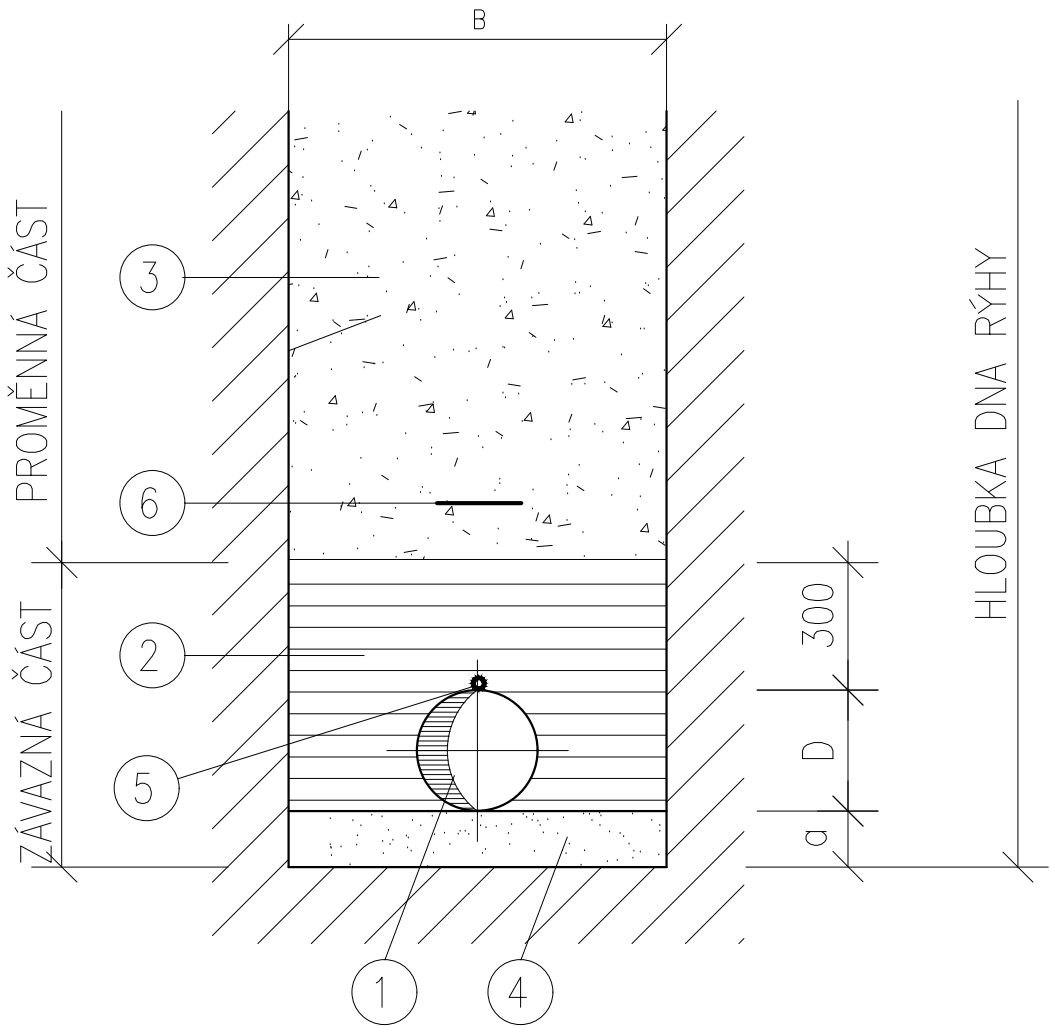

LEGENDA:

- 1 – TROUBA PE
- 2 – OBSYP POTRUBÍ
- 3 – ZÁSYP RÝHY
- 4 – LOŽE POD POTRUBÍ
- 5 – IZOLOVANÝ VODIČ
- 6 – VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SE ŘÍDIT ČSN 73 3050 – ZEMNÍ PRÁCE A VYHLÁŠKOU č. 324/90 Sb. O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÉM ZAŘÍZENÍ PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH. PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU (VÝKOPOVÉ PRÁCE) ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VE SPOLUPRÁCI S JEJICH VLASTNÍKY A PROVOZOVATELI A SEPIŠE PROTOKOL O VYTÝČENÍ SÍTÍ.

ROZMĚROVÁ TABULKA

DN	PE VNĚJŠÍ PRŮMĚR D	VÝŠKA LOŽE a	ŠÍŘKA RÝHY B	TL. STĚNY	POZNÁMKA
mm				mm	
	25	100	800	2,3	
	32	100	800	3,0	
	40	100	800	3,7	
	50	100	1000	4,6	
	63	100	1000	5,8	
	75	100	1000	6,8	
	90	100	1000	8,2	
	110	100	1000	10,0	PE SDR 11
	140	150	1000	12,7	
	160	150	1000	14,6	


POZNÁMKA:

- ULOŽENÍ POTRUBÍ SE PROVEDE DO PÍSKOVÉHO LOŽE
- OBSYP POTRUBÍ PE SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ PÍSKEM S MAX. ZRNEM VELIKOSTI DO 20 mm. OBSYP SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm PŘI RUČNÍM A 200 AŽ 300 mm PŘI STROJNÍM ZHUTŇOVÁNÍ.
- ZÁSYP RÝHY POD KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDEN ŠTĚRKOPÍSKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH TL. MAX. 200 mm
- PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉHO V ZEMI SE PO CELÉ TRASE ULOŽÍ NA VRCHOL POTRUBÍ IZOLOVANÝ VODIČ CYY 6mm A VYVEDE SE DO ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU NEBO ARMATURNÍ ŠACHTY

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou				
Zak. číslo/Project No.	22105	Datum/Date	06/2024	Č. obj./Cust. No.	
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele				
Místo stavby/Location	Benátky nad Jizerou				

Vypracoval/Designed by	Ing. Valkovič David			Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Kontroloval/Checked by	Ing. Novotný Dušan			
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan			
HIP/Manager	Pazdera Michal			





Část/Section	D. Dokunetace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
SO/PS_CO/PU	SO 05 Přeložka vodovodní přípojky
Profesní díl/Prof. part	
Profesní část/Prof. section	

Název/Title				
Vzorový řez uložením vodovodního potrubí				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1:25	3xA4		22105-DVZ-D-D2-SO05-104	0