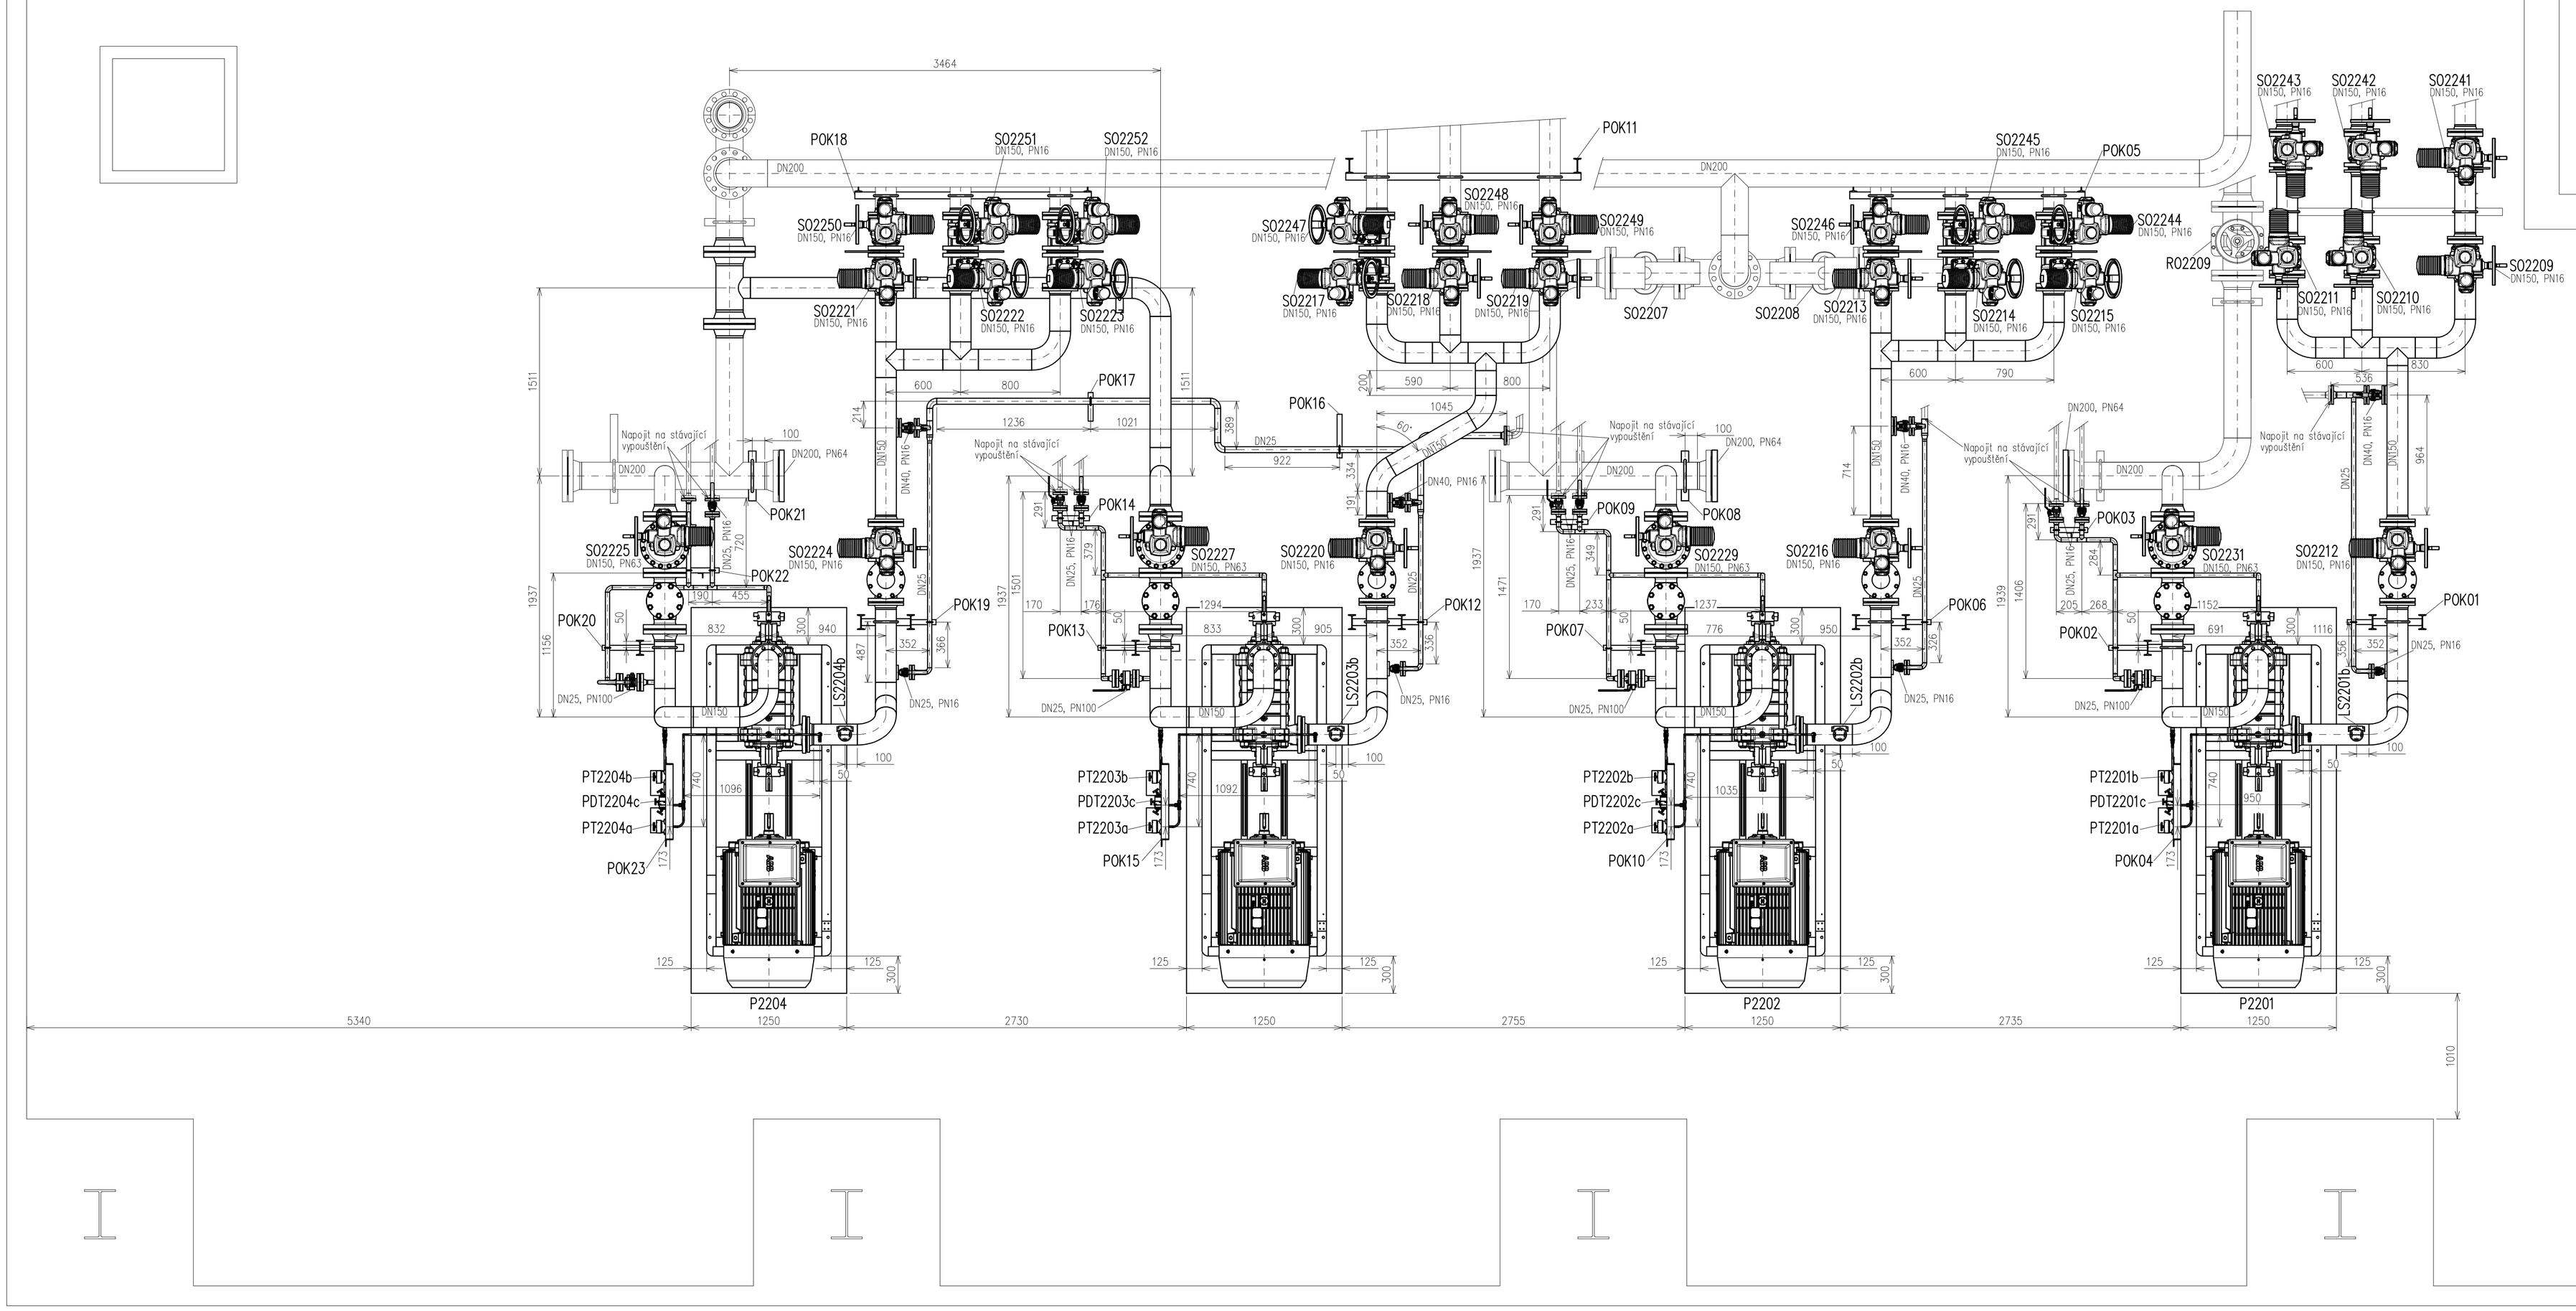

Rev.	Datum:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:	Popis:
2					
1					
0	01/2025	Ing.Beneš	Ing.Hromádka	Ing.Jedlička	

Název: Dispozice bez pochozích plošin

Stupeň: DVZ

Vydání:

Projekt: PD obnovy rozvodny objektu 222/223

SO/PS:

Číslo zakázky: PR.J2410148

Část: Technologická část

Měřítko: 1:25

Formát: A1+

Strana: 1/1

Zákazník: ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12
Praha 7
170 00

Dodavatel: VAE CONTROLS, s. r. o.
nám. J. Gagarina 233/1
710 00 Ostrava

Číslo výkresu: V2410148C203

Rev.: 0