

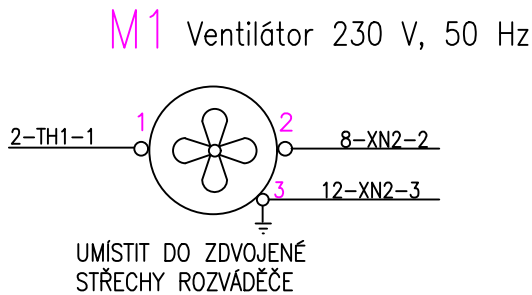
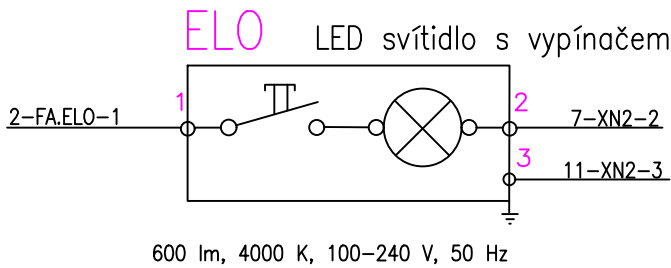
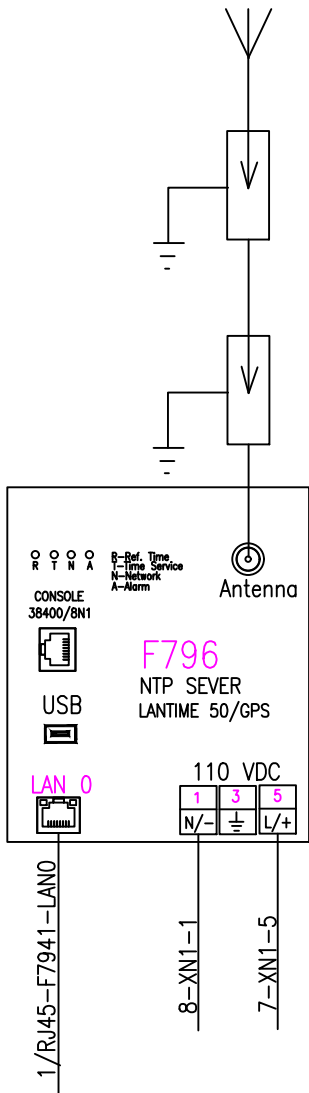
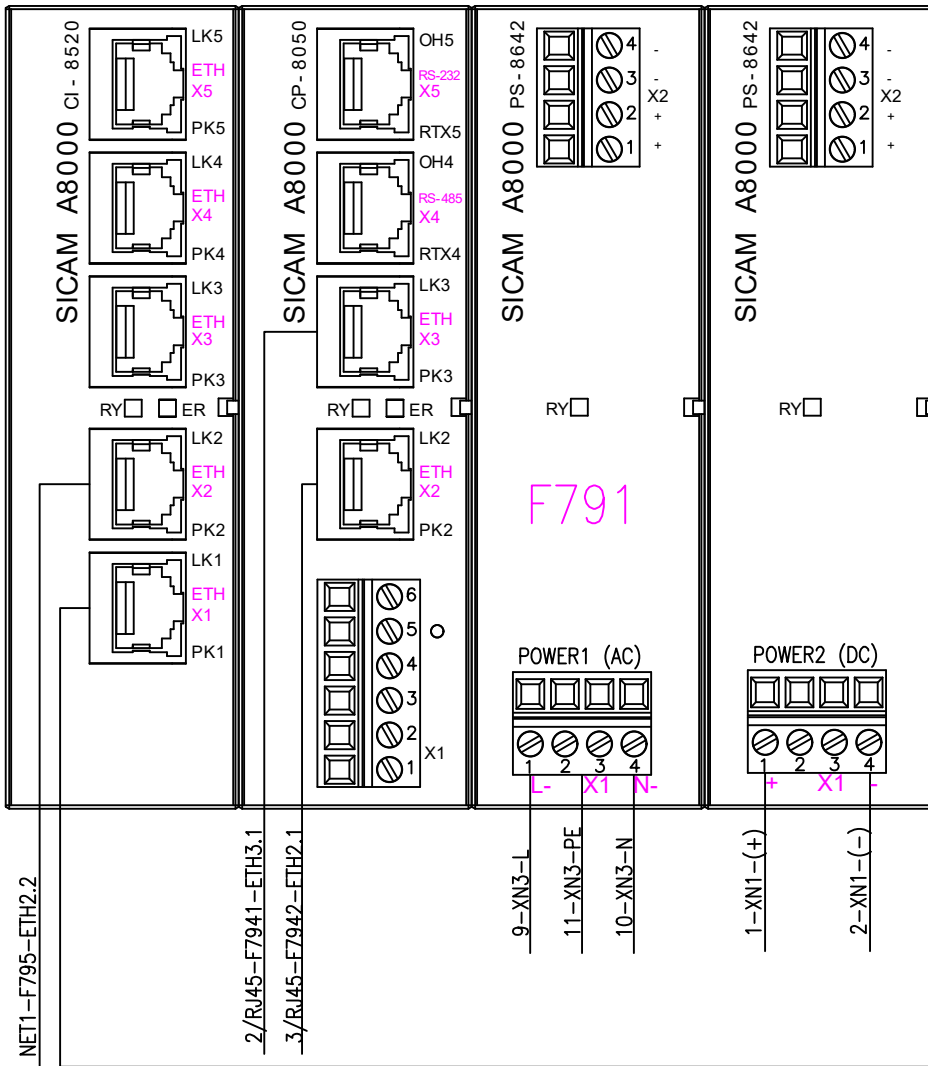



Anténa vyvedena na fasádu BSP

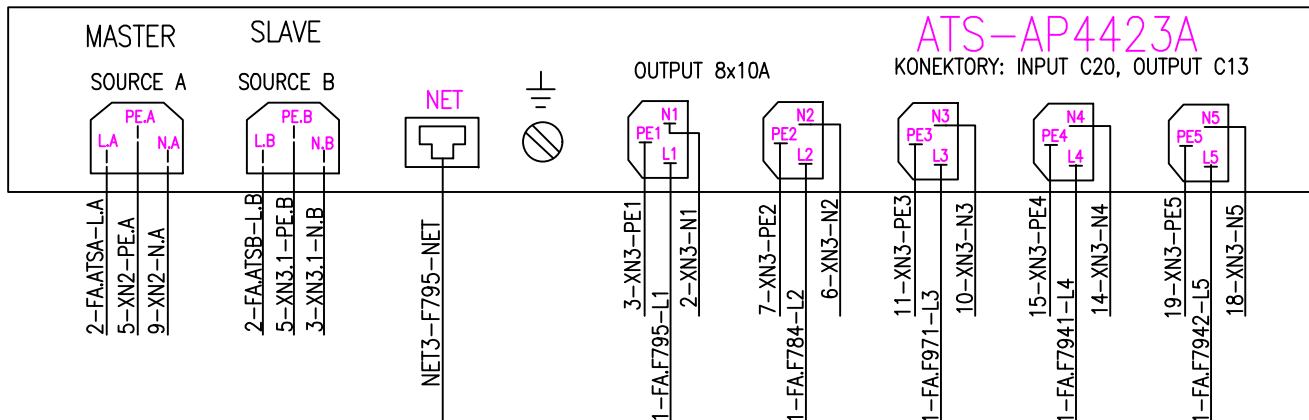

OVLÁDÁNÍ VENTILACE



Anténa LTE umístěna na rozváděč AXE01

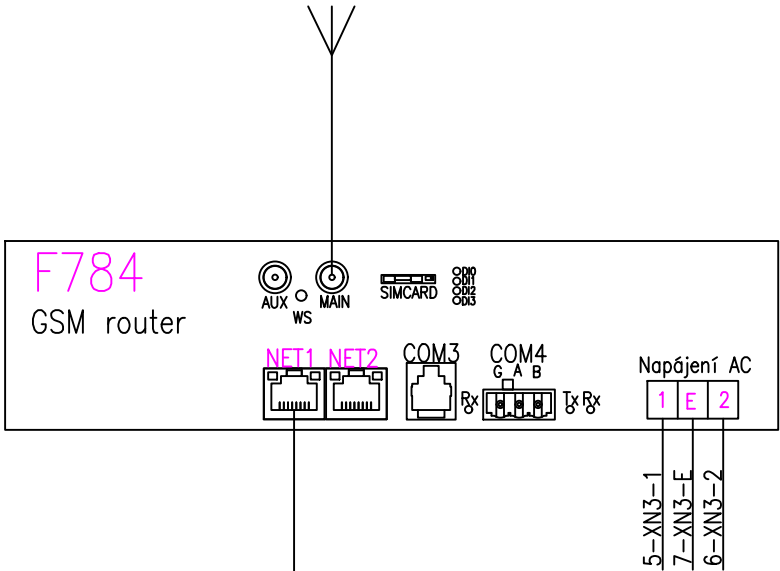


AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN
STAVEBNÍK	ČEPRO, s.s, DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA7, HOLEŠOVICE	Č. OBJ.: 4500095199
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JÍŽNÍ NÁM.32/15, BRNO 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	DATUM: 06-2024
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-30.1-11
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RYŠAVÝ	
KONTRLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS30.1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, OCHRANY - R110 kV	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: A3
DRUH DOKUMENTU	SCHÉMA	LIST/CELKEM: 1/4
NÁZEV DOKUMENTU	MONTÁŽNÍ SCHÉMA DATOVÝCH PROPOJŮ AXE01	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:

F7941

RUGGEDCOM
RSG910C


HI: DVOJITÉ NAPÁJENÍ: 88–300VDC, 85–264VAC

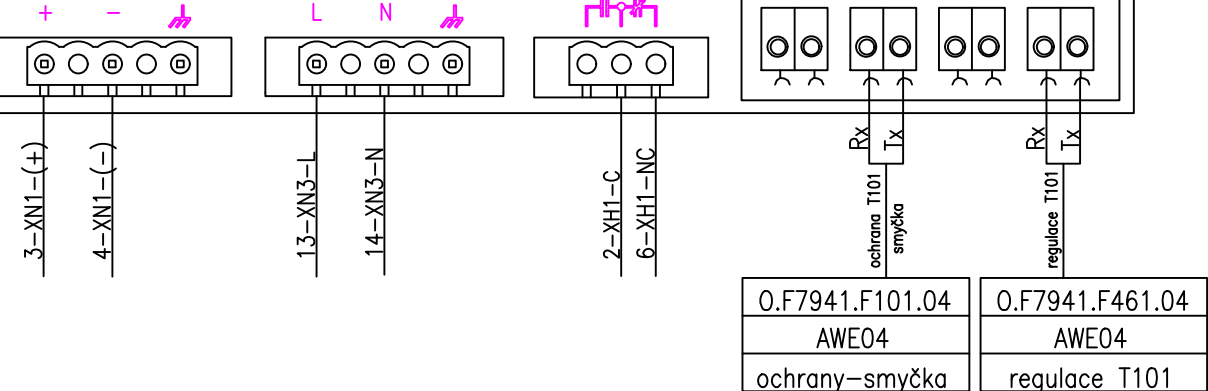

F7942

RUGGEDCOM
RSG910C


HI: DVOJITÉ NAPÁJENÍ: 88–300VDC, 85–264VAC

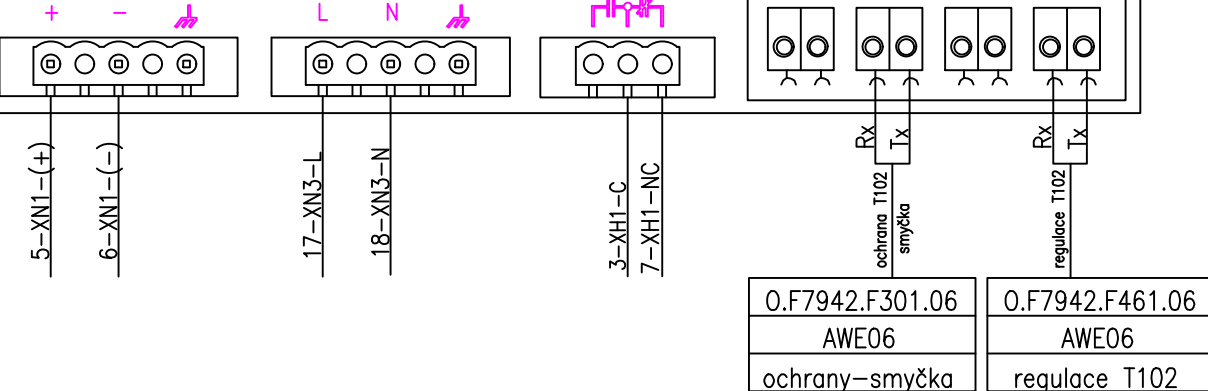

F795

Router hlavní komunikace


1xSFP modul, 2xLC, single mode
1xSFP modul rezerva

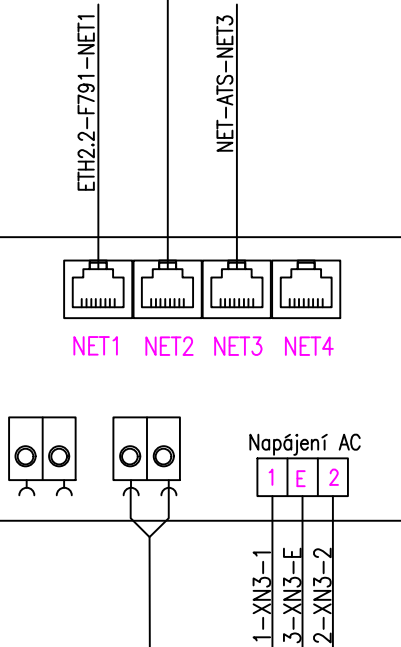

OY01

OPTICKÝ PANEL

DLCS konektor – 2xLC, single mode







Označení
AXE01 ČEPRO
AYF01 ČEZd

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN Č. OBJ.: 4500095199
STAVEBNÍK	ČEPRO, s.s, DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA7, HOLEŠOVICE	
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JÍŽNÍ NÁM.32/15, BRNO 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopeчны@jetpro.cz, tel.: 777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RYŠAVÝ	ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-30.1-11
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS30.1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, OCHRANY - R110 kV	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: A3
DRUH DOKUMENTU	SCHÉMA	LIST/CELKEM: 2/4
NÁZEV DOKUMENTU	MONTÁŽNÍ SCHÉMA DATOVÝCH PROPOJŮ AXE01	ARCHIVNÍ ČÍSLO:

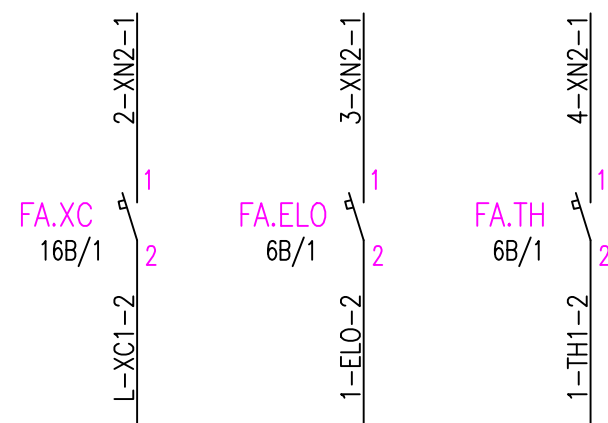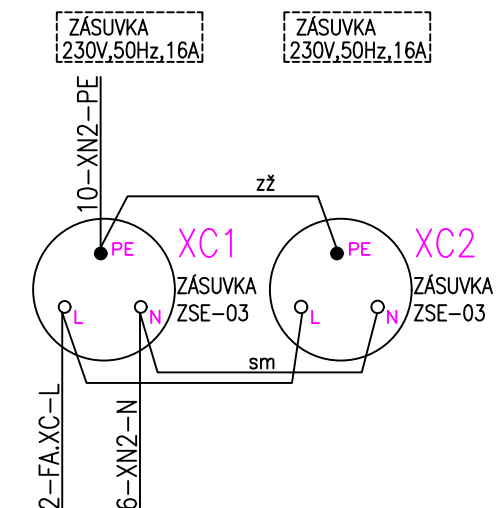D-2-30.1-11 Montážní schéma datových propojů AXE01




NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN
STAVEBNÍK	ČEPRO, s.s, DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA7, HOLEŠOVICE	Č. OBJ.: 4500095199
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JÍŽNÍ NÁM.32/15, BRNO 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RYŠAVÝ	ČÍSLO VÝK/DOK:
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	D-2-30.1-11
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS30.1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, OCHRANY - R110 kV	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: A3
DRUH DOKUMENTU	SCHÉMA	LIST/CELKEM: 3/4
NÁZEV DOKUMENTU	MONTÁŽNÍ SCHÉMA DATOVÝCH PROPOJŮ AXE01	ARCHIVNÍ ČÍSLO:

D-2-30.1-11 Montážní schéma datových propojů AXE01


XN2

6x UT 4
4x UT 4-BU
5x UT 4-PE

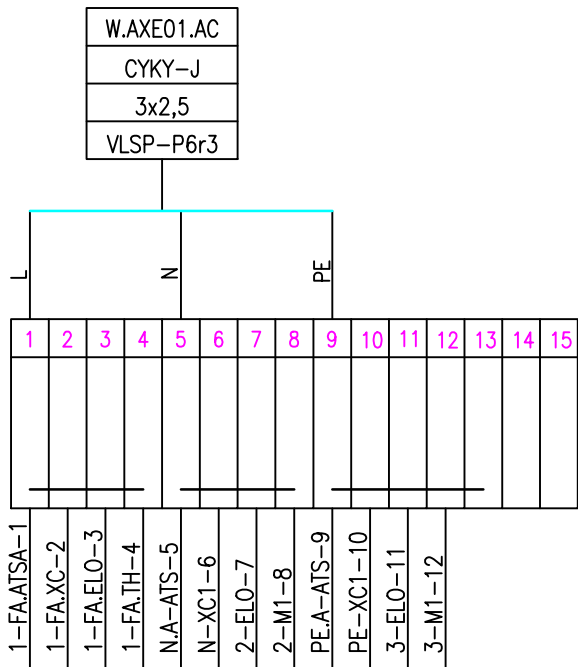


XN3

10x UT 4
5x UT 4-BU
5x UT 4-PE

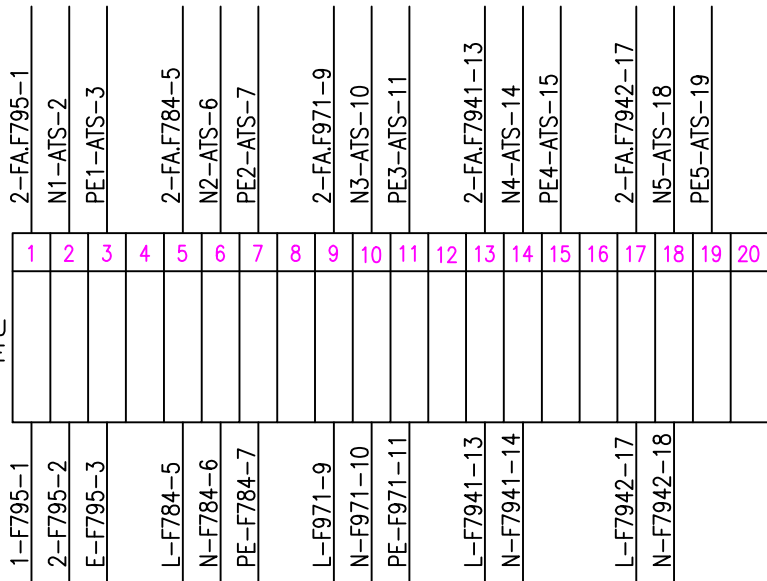

XH1


10x UT 4-MT-P/P

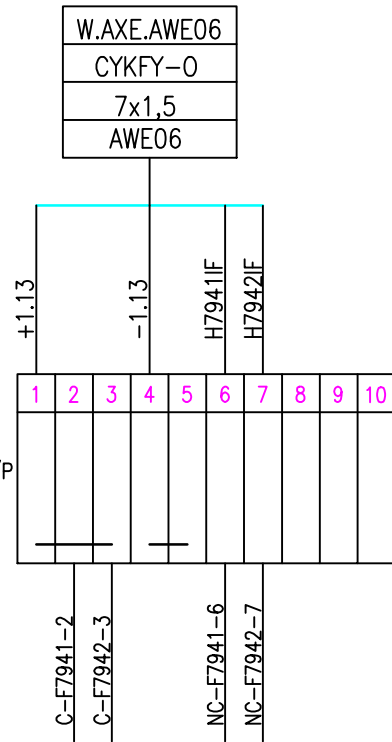

Možnost přepojení na
zajištěný AC zdroj


XN3.1

2x UT 4
2x UT 4-BU
1x UT 4-PE

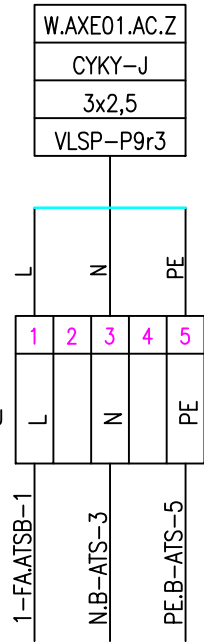


XN1.1

5x UT 4

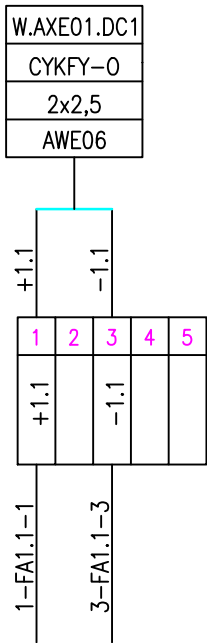



XN1

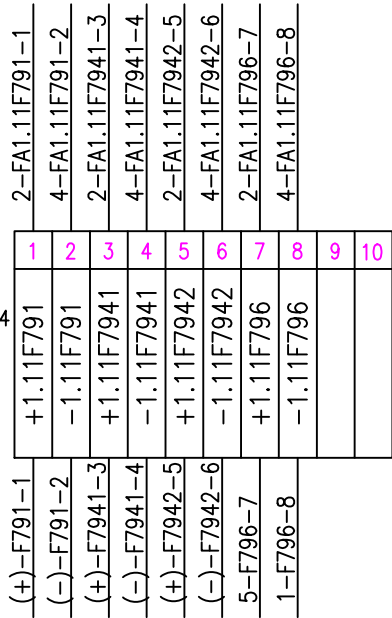10x UT 4



AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN Č. OBJ.: 4500095199
STAVEBNÍK	ČEPRO, s.s, DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA7, HOLEŠOVICE	
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JÍŽNÍ NÁM.32/15, BRNO 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	DATUM: 06-2024
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-30.1-11
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RYŠAVÝ	
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS30.1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, OCHRANY - R110 kV	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: A3
DRUH DOKUMENTU	SCHÉMA	LIST/CELKEM: 4/4
NÁZEV DOKUMENTU	MONTÁŽNÍ SCHÉMA DATOVÝCH PROPOJŮ AXE01	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: