	Ved. projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
	Zodp. projektant:	Ing. David Kopečný	06/2024	
	Vypracoval:	Daniel Knotek	Číslo stavby:	
	Číslo zakázky:	4500095199	019/22/OCN	
Stavba: Rekonstrukce rozvodny 110 kV, Sklad Šlapanov				Příloha:
PS-SO: PS 50 – Vlastní spotřeba				
Název: Technická specifikace spojky		Stupeň: DPS	D-2-50-20	

1. Předmět dodávky


Předmětem dodávky je:

- Dodávka materiálu v počtu a provedení dle bodu 3

2. Místo dodání

Šlapanov, Sklad pohonných hmot Šlapanov - Čepro

49.54967N, 15.63012E

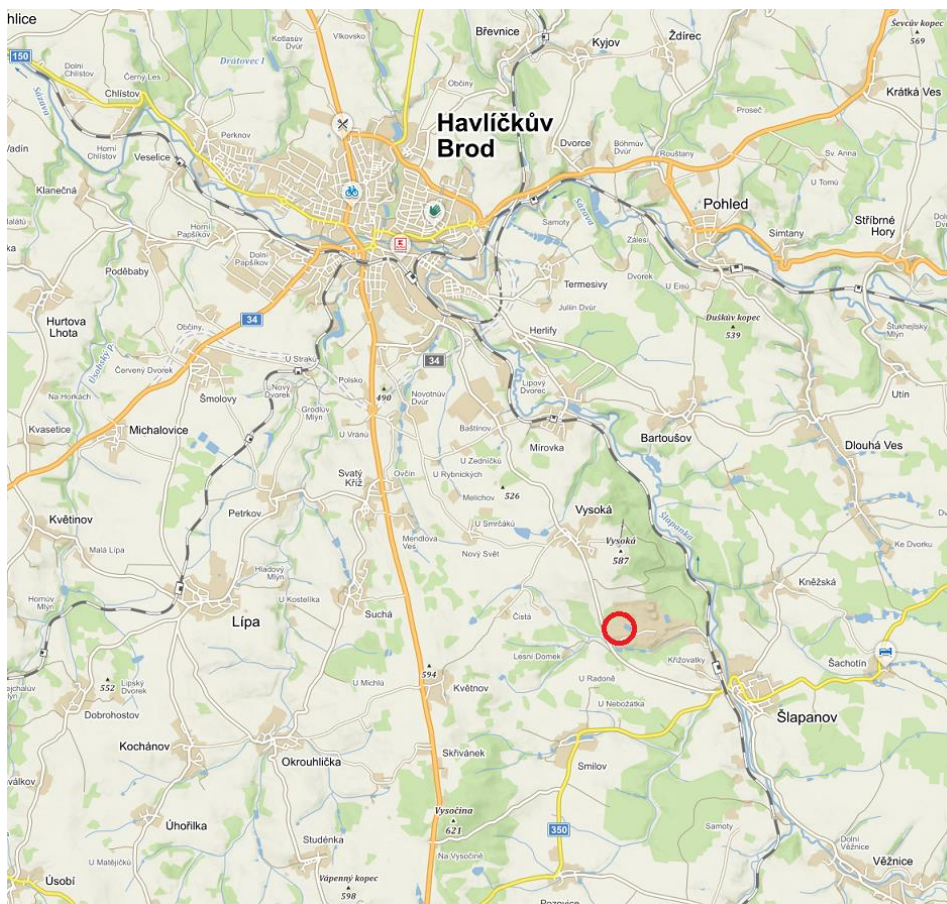

3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
1.	1 1.6m 10m 25m 1kpl	Spojka	Spojka Nosník NS Kabelový žlab pro dlouhé vzdálenosti CHBU 1x240 Drobný materiál <div style="float: right;">NS38/40x2000 mm WKSG 110, šířka 200 mm</div>