	Ved. projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
	Zodp. projektant:	Ing. David Kopečný	06/2024	
	Vypracoval:	Lukáš Brázda	Číslo stavby:	
	Číslo zakázky:	4500095199	019/22/OCN	
Stavba: Rekonstrukce rozvodny 110 kV, Sklad Šlapanov				Příloha: D-2-340-09
PS-SO: SO 340 – Vnější osvětlení				
Název: Technická specifikace stožárů a výložníků		Stupeň: DPS		

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Dovoz produktu na stavbu


Předmětem dodávky není:

- Montáž stožárů a výložníků

2. Místo dodání

Šlapanov, Sklad pohonných hmot Šlapanov - Čepro

49.54967N, 15.63012E

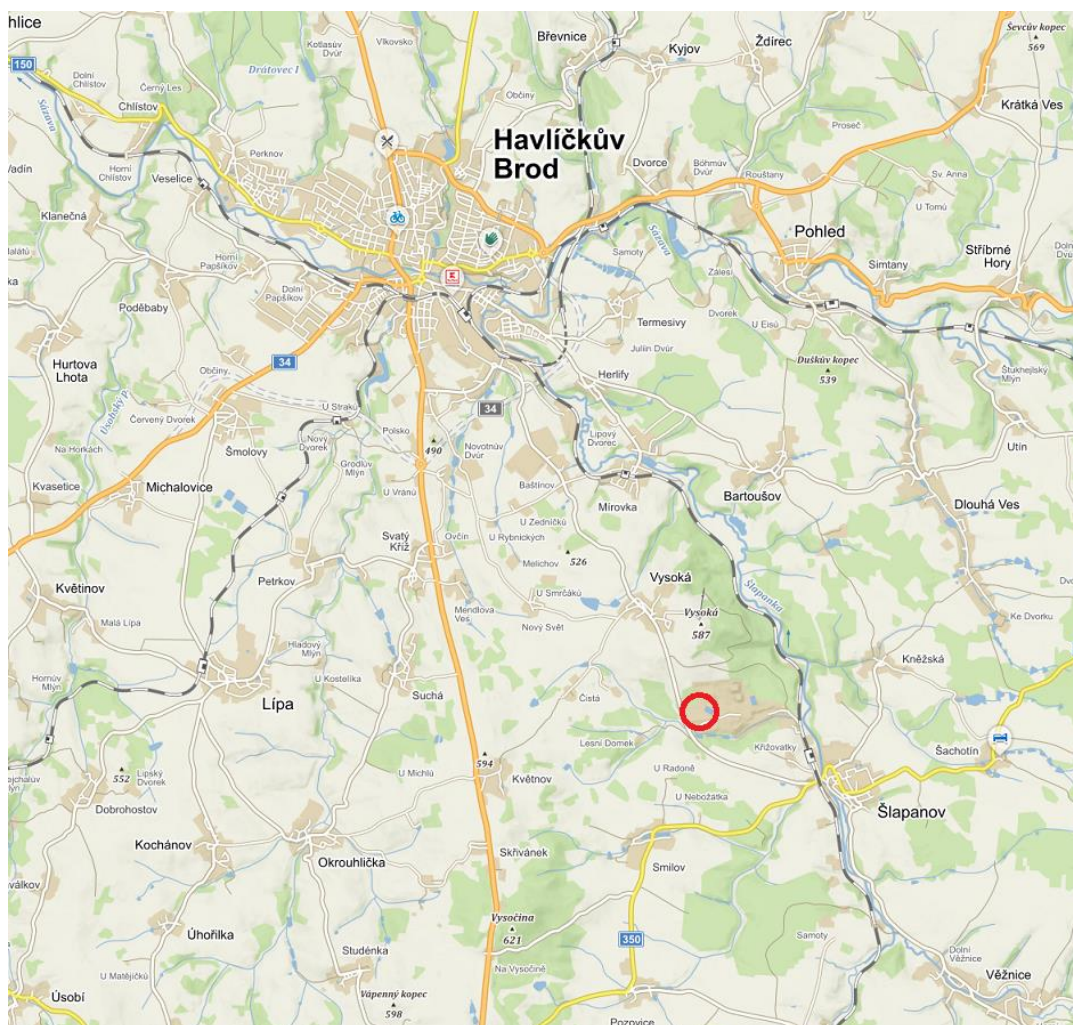

3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	MJ	Přístroj, zařízení
1.	7	Ks	LBH 4,5 - B
2.	8	Ks	LBH 5,5 - B
3.	12	Ks	UD 1/60 – 300
4.	3	Ks	UD 2/60 – 300/180
5.	10	Ks	UDS 1 - 200
6.	15	Ks	Ocelové manžety OM 114 (obj. č. 4200000114)
7.	15	Ks	Plastové zátky Z 60 (obj. č. 4500000060)