



Ved. projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
Zodp. projektant:	Ing. David Kopečný	06/2024	
Vypracoval:	Daniel Knotek	Číslo stavby:	
Číslo zakázky:	4500095199	019/22/OCN	
y 110 kV, Sklad Šlapanov			Příloha:  <b>D-2-50-07</b>
oa			
ace transformátorů T3 a T4	Stupeň: DPS		

## 1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2

Předmětem dodávky není:


- Stavební příprava

Veškeré konkrétní přístroje uvedené v této specifikaci je možné nahradit produkty od jiných výrobců, pokud tato změna nebude mít negativní dopad na funkčnost či bezpečnost.

## 2. Místo dodání

Šlapanov, Sklad pohonných hmot Šlapanov - Čepro

49.54967N, 15.63012E

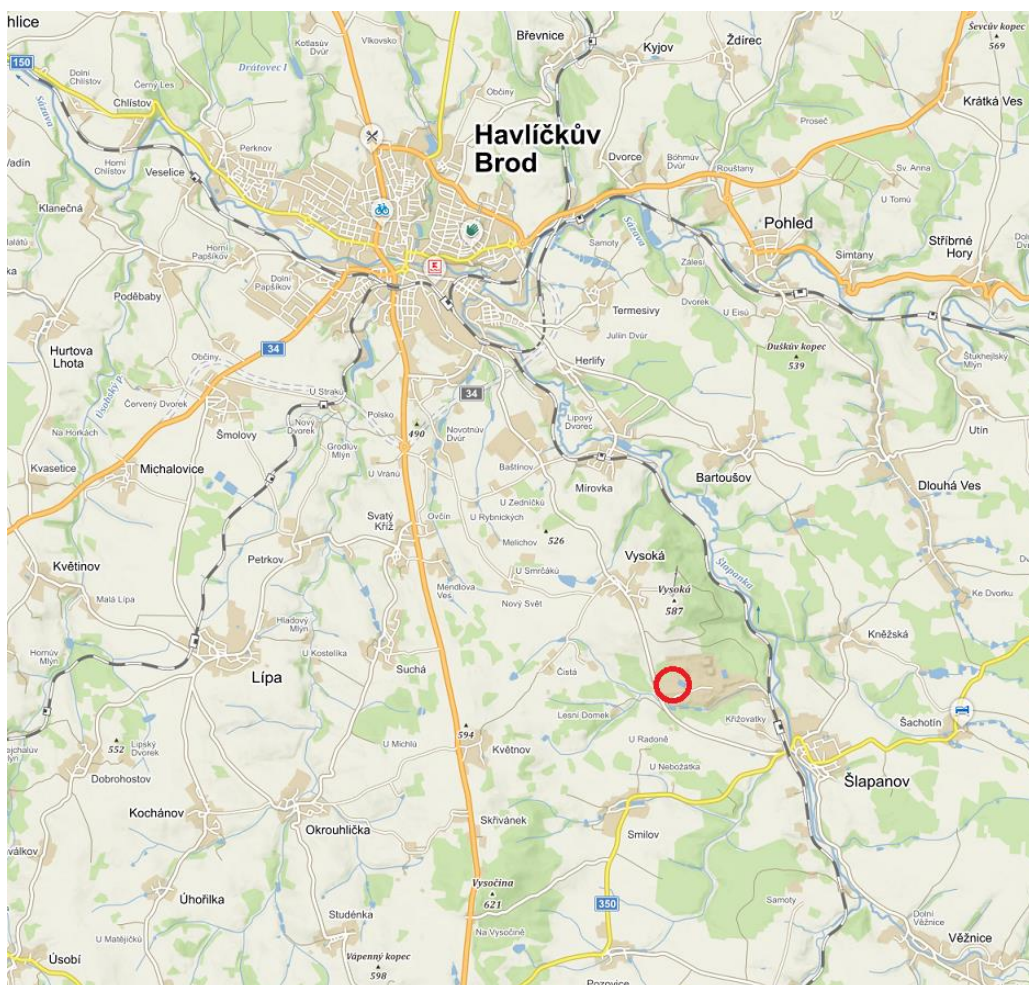

### 3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
1.	2 ks	ER3R12.1000 Skříň	1000 kVA; 6/0,4 kV; IP00; vinutí Al; Ecodesign 2, NN vývody pásovinou
2.	8 ks		IP23, pro vnitřní požití (1000 kVA) Tlumič vibrací a hluku (trafa do 1250kVA)
3.	6m		Přípojnice měděná 100x10 mm