PŘEDNÍ POHLED - ZAVŘENÉ DVEŘE

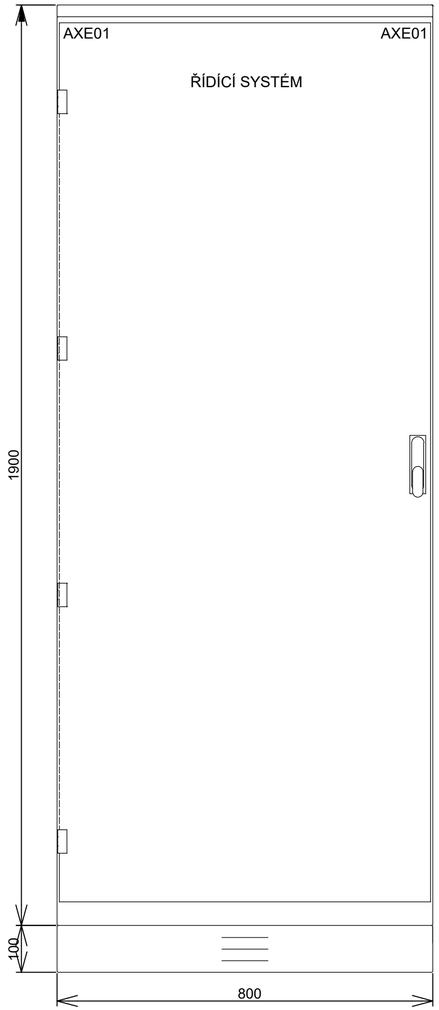

PŘEDNÍ POHLED - OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ

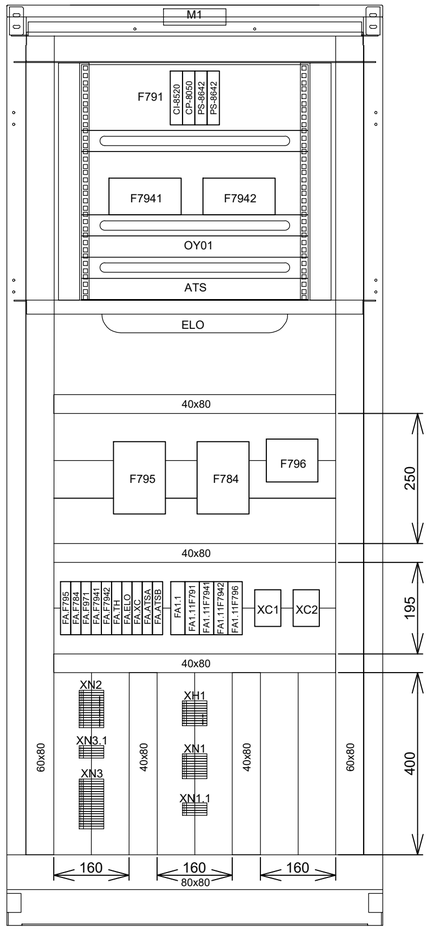

POZNÁMKA:

- MEZI SICAM A8000 (F791) A VENTILÁTOREM M1 MUSÍ BÝT VOLNÝ PROSTOR MINIMÁLNĚ 2U.
- PŘÍSTROJE F791, F7941, F7942, OY01, ATS UPEVNIT V 19" RÁMU VÝŠKY 11U. 19" RÁM BUDE BEZ BOČNÍ VÝPLNĚ A BUDE UMÍSTĚN V PŘEDNÍ ČÁSTI ROZVÁDĚČE.
- SKŘÍŇ BUDE OPATŘENA BOČNÍMI KRYTY Z OBOU STRAN.
- PANTY DVEŘÍ BUDOU UMÍSTĚNY VPRAVO.
- NA BOK SKŘÍNĚ SE OSADÍ TERMOSTAT TH1 A SVODIČ.
- ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ A ROZMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ VE SKŘÍNI JE ČISTĚ ORIENTAČNÍ A JE NA DODAVATELI SKŘÍNĚ, ABY VYBAVENÍ SKŘÍNĚ ROZMÍSTIL DLE ZVYKLOSTÍ A STANDARDŮ ČEZ DISTRIBUCE

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE:

PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ (800x2000x600 mm)
	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ S VYÝKLOPNOU KLIKOU
	OTEVÍRATELNÉ BEZ POUŽITÍ NÁSTROJŮ
	PODSTAVEC S VENTILACÍ (v=100 mm)
	STŘECHA S NUCENOU VENTILACÍ
	ZADNÍ PANEL
	OBA BOČNÍ KRYTY
	KAPSA NA KOMPLETNÍ AKTUÁLNÍ DOKUMENTACI
KRYTÍ:	IP40/20
NÁTĚR:	RAL 7035
PŘÍVODY, VÝVODY:	SPODEM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	2=110VDC/IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVANÍM S HLÍDÁNÍM IZOLAČNÍHO STAVU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	1/N/PE 230 V 50 Hz/TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEKÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN Č. OBJ.: 4500095199
STAVEBNÍK	ČEPRO, s.s, DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA7, HOLEŠOVICE	ČEPRO
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JÍŽNÍ NÁM.32/15, BRNO 619 00	SPENC
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RYŠAVÝ	ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-30.1-12
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS30.1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, OCHRANY - R110 kV	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: 3xA4
DRUH DOKUMENTU	SCHÉMA	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	POHLED NA SKŘÍŇ AXE01	ARCHIVNÍ ČÍSLO: