




Předávací svorkovnice signalizace UPS

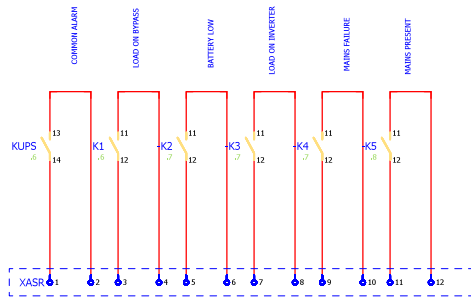


Předávací svorkovnice signalizace UPS do ASŘ



Vlastní spotřeba R-SBP 60

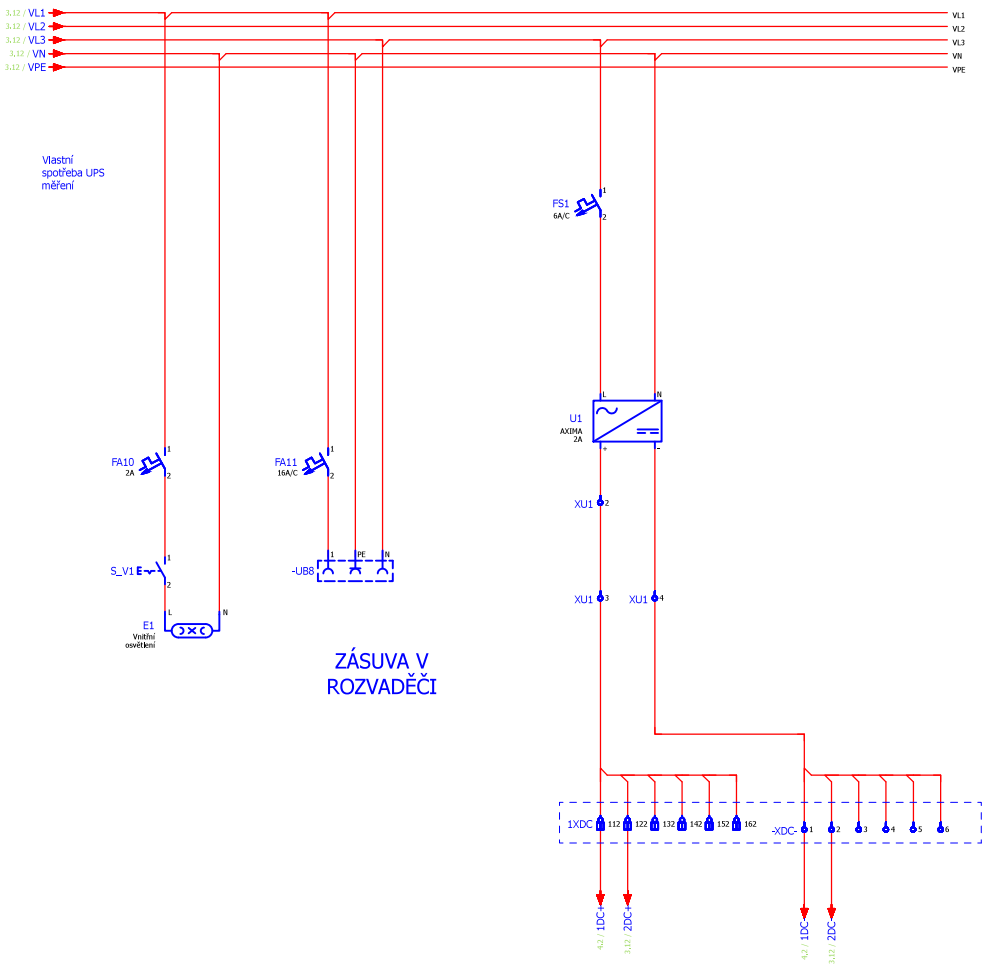

Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor :	Čepro a.s. Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz	Název :	2 - JIH sklad	Projekt :	INSTALACE UPS OBJEKTU 052 SKLAD HÁJEK		Datum :	06/2013	Číslo výtisku :				
		Adresa :	Hájek 118				Číslo projektu :	13Z023					
		Telefon :	353 169 711				Stupeň dokum. :	DSPS					
Zhotovitel :	 PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :	Bc. J. Veselý	Část stavby :	Slaboproudé rozvody		Formát :	ISO A3					
		Vypracoval :	Bc. J. Veselý				Příloha :	ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RSBP		Měřítko :	-	Číslo přílohy :	
		Kontroloval :	M. Pilát							Část :	LAN		HAJ-052-RSBP-02-V1