
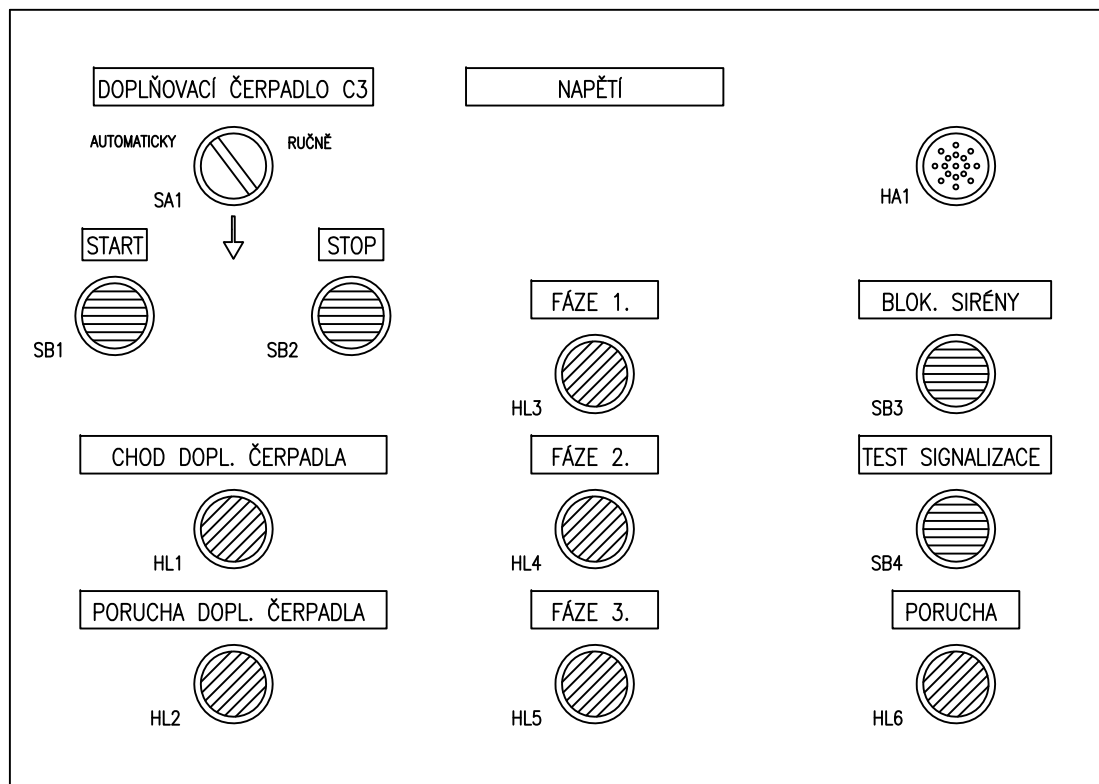
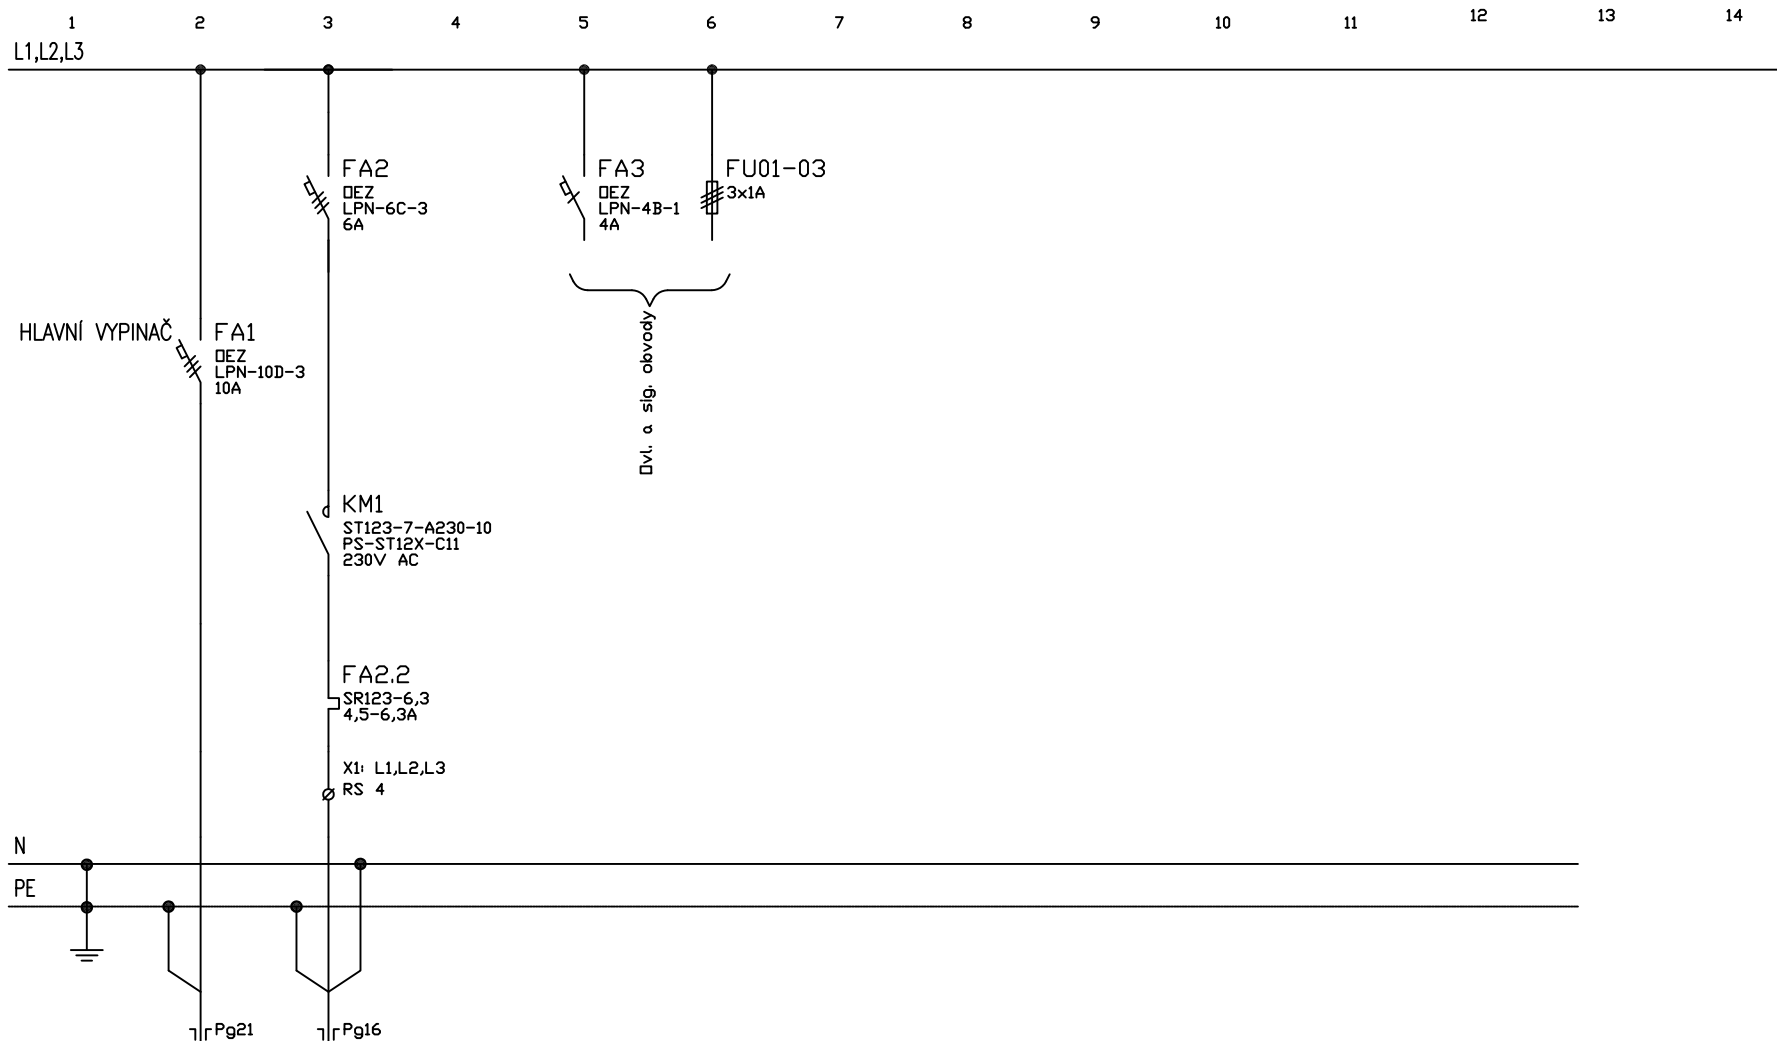


"V souladu s §4,odst.3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. je navržené zařízení vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením. Dle §5,odst.4 uvedené vyhlášky je společnost PATROL group s.r.o. výrobcem vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení se všemi právními důsledky.Vyhláškou stanovené kontroly uvedeného zařízení provádí výrobce nebo jím prokazatelně proškolená osoba".

1	04/2014	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	R. Langer	Ing. Jan Dosedla	František Pavlíček
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

AKCE ČEPRO, a.s., STŘEDISKO TŘEMOŠNÁ ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ					
ČÁST STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ			ZAKÁZKA 11422591		
VÝKRES SCHÉMA MOTOROVÉHO ROZVADĚČE DOPLŇOVACÍHO ČERPADLA C3			ČÍSLO VÝKRESU 21		VÝTISK
INVESTOR ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 12/213, 170 04 PRAHA 7			REVIZE 1		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Dosedla		MĚŘÍTKO –			
PROJEKTANT R. Langer		FORMÁT 7A4			
KRESLIL R. Langer		STUPEŇ DPS			






VÝVOD Č.	1	3
ČÍSLO KABELU	WL SHZ 1	WL SHZ 2
TYP KABELU	PRAFIaDur 1-CSKH-V180 5x2,5RM	součást dodávky čerpadla
	1.st. dodávky el. energie	doplňovací čerpadlo C3
ZAŘÍZENÍ	PŘÍVOD	
PI [kW]	4	3

PATROL®

1	04/2014	DPS	R. Langer	ing. J. Dosedla	ing. J. Dosedla
Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval	Schválil

NÁZEV:	SCHÉMA MOTOR. ROZVADEČE DOPLŇ. ČERPADLA C3
ČÁST:	STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

OBJEDNATEL: ČEPRO, a.s.			
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ			
DATUM:	04/2012	STUPEŇ PROJEKTU: DPS	Č. REVIZE: 1
Č. VÝKRESU:	21.2		

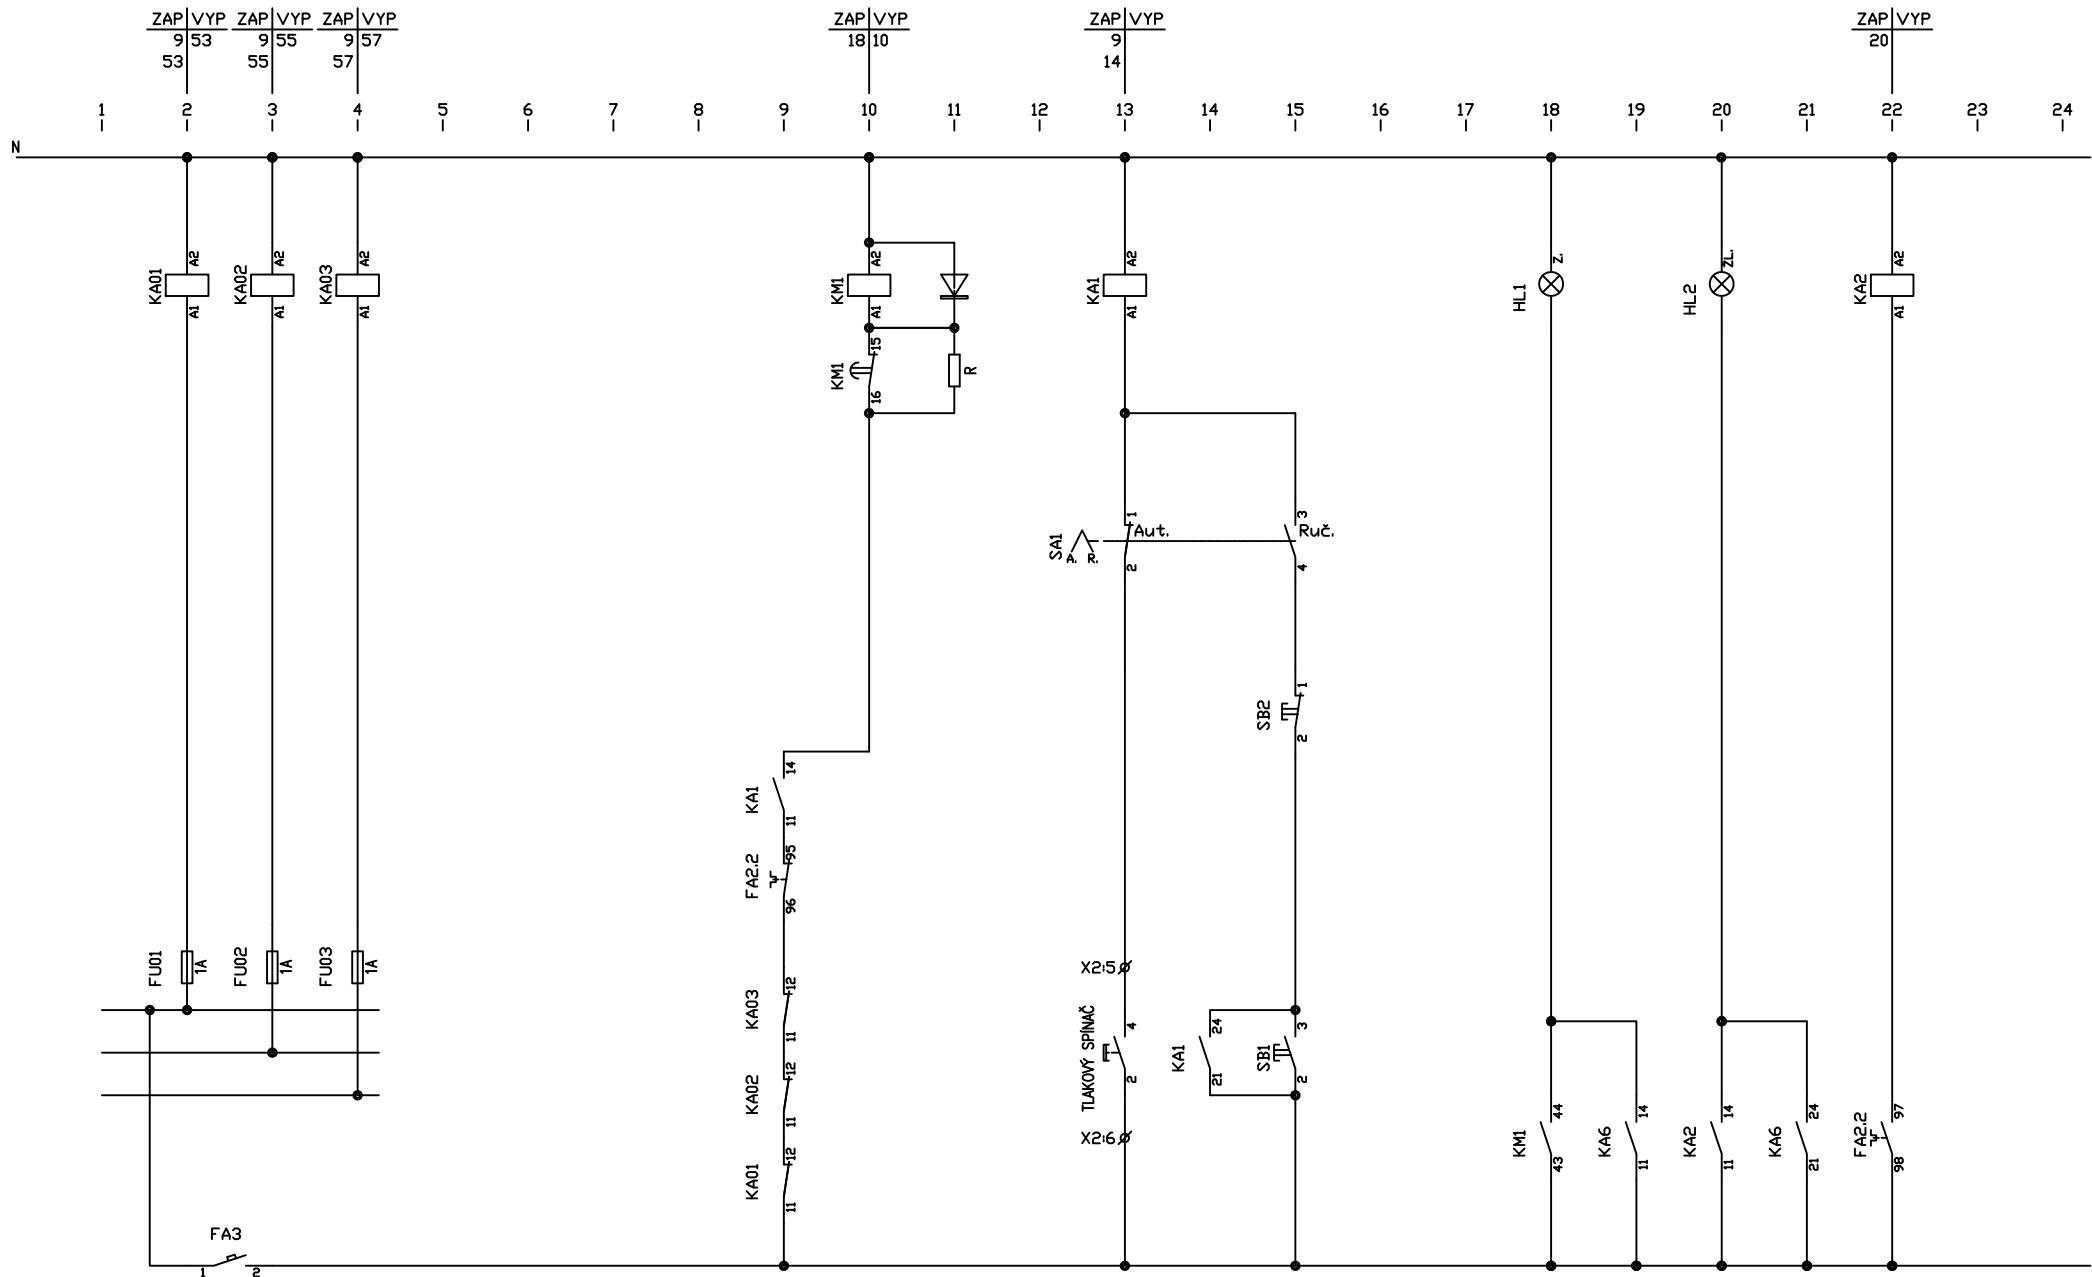




PATROL®

1	04/2014	DPS	R. Langer	ing. J. Dosedla	ing. J. Dosedla
Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval	Schválil

NÁZEV:
SCHÉMA MOTOR. ROZVAĐEČE
DOPLŇ. ČERPADLA C3
ČÁST: STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

OBJEDNATEL: ČEPRO, a.s.	STAVBA: ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ
DATUM: 04/2012	STUPEŇ PROJEKTU: DPS
Č. VÝKRESU: 21.3	Č. REVIZE: 1

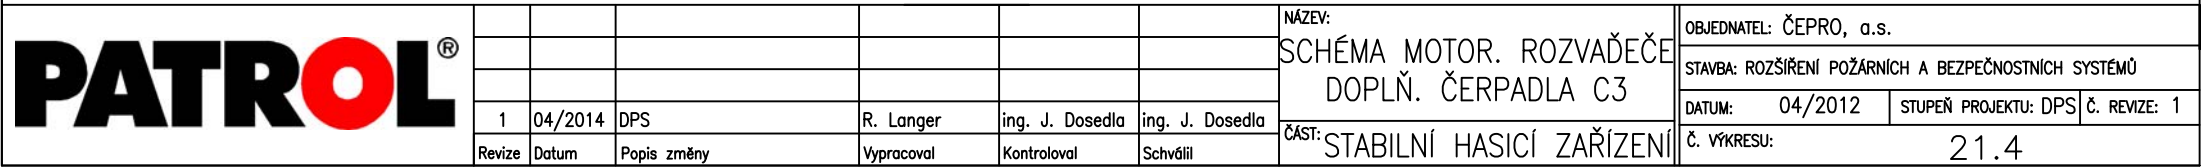

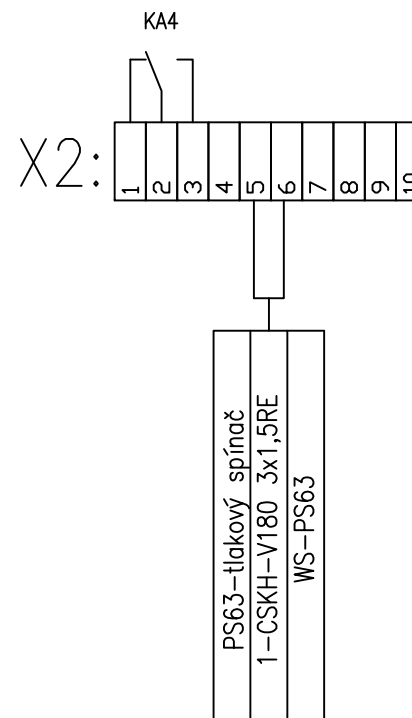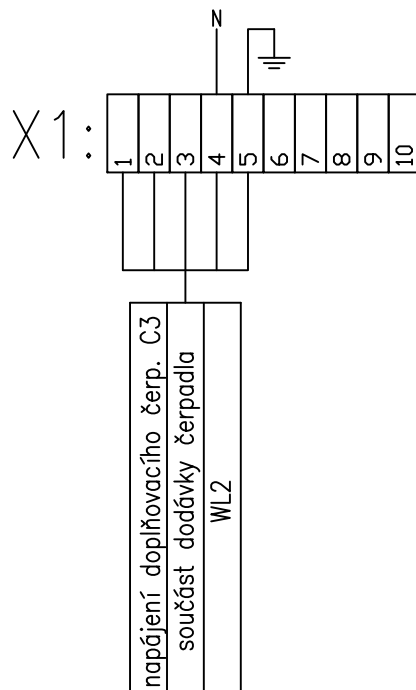

PATROL®

1	04/2014	DPS	R. Langer	ing. J. Dosedla	ing. J. Dosedla
Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval	Schválil

NÁZEV:
SCHÉMA MOTOR. ROZVAĐEČE DOPLŇ. ČERPADLA C3
ČÁST:
STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

OBJEDNATEL: ČEPRO, a.s.		
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ		
DATUM:	04/2012	STUPEŇ PROJEKTU: DPS
		Č. REVIZE: 1
Č. VÝKRESU:		21.5

POZNÁMKA (HLAVNÍ OBVODY):

Napěťová soustava:

3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S – hlavní rozvody

Typ provedení:

Krytí v uzavřeném stavu:

IP 66

Krytí v otevřeném stavu:

IP 00

Rozměry: (v x š x h)

cca600x380x350mm

Přívod(y):

zhora

Vývody:

nahoru

Tepelná ochrana se nastaví podle jmenovitého proudu motoru.

č. POLE	POPIS
10	stykač ovládání doplňovacího čerpadla C3
13	relé ovládání doplňovacího čerpadla C3
18	signalizace chodu doplňovacího čerpadla C3
20	signalizace poruchy doplňovacího čerpadla C3
22	relé poruchy doplňovacího čerpadla C3
28	signalizace napětí fáze L1
30	signalizace napětí fáze L2
32	signalizace napětí fáze L3
34	relé spínání akustické signalizace PORUCHA
35	relé spínání přenosu PORUCHA
37	relé vypínání akustické signalizace
42	relé test signalizace
43	relé test signalizace
44	relé test signalizace
45	signalizace poruchy
48	relé beznapěťových kontaktů pro přenos PORUCHA

POZNÁMKA:

Rezistor R je součástí dodávky stykače.

Čísla svorek kontaktů relé odpovídají číslování svorek miniaturních relé Schrack.

Relé KA01, KA02 a KA03 jsou v pohotovostním stavu sepnuté.

Svorkovnice X1 zakryta proti náhodnému dotyku.

PATROL®

1	04/2014	DPS	R. Langer	ing. J. Dosedla	ing. J. Dosedla
Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval	Schválil

NÁZEV:			OBJEDNATEL: ČEPRO, a.s.		
SCHÉMA MOTOR. ROZVAŽEČE			STAVBA: ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ		
DOPLŇ. ČERPADLA C3			DATUM: 04/2012	STUPEŇ PROJEKTU: DPS	Č. REVIZE: 1
ČÁST: STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ			Č. VÝKRESU: 21.6		