


L1,L2,L3

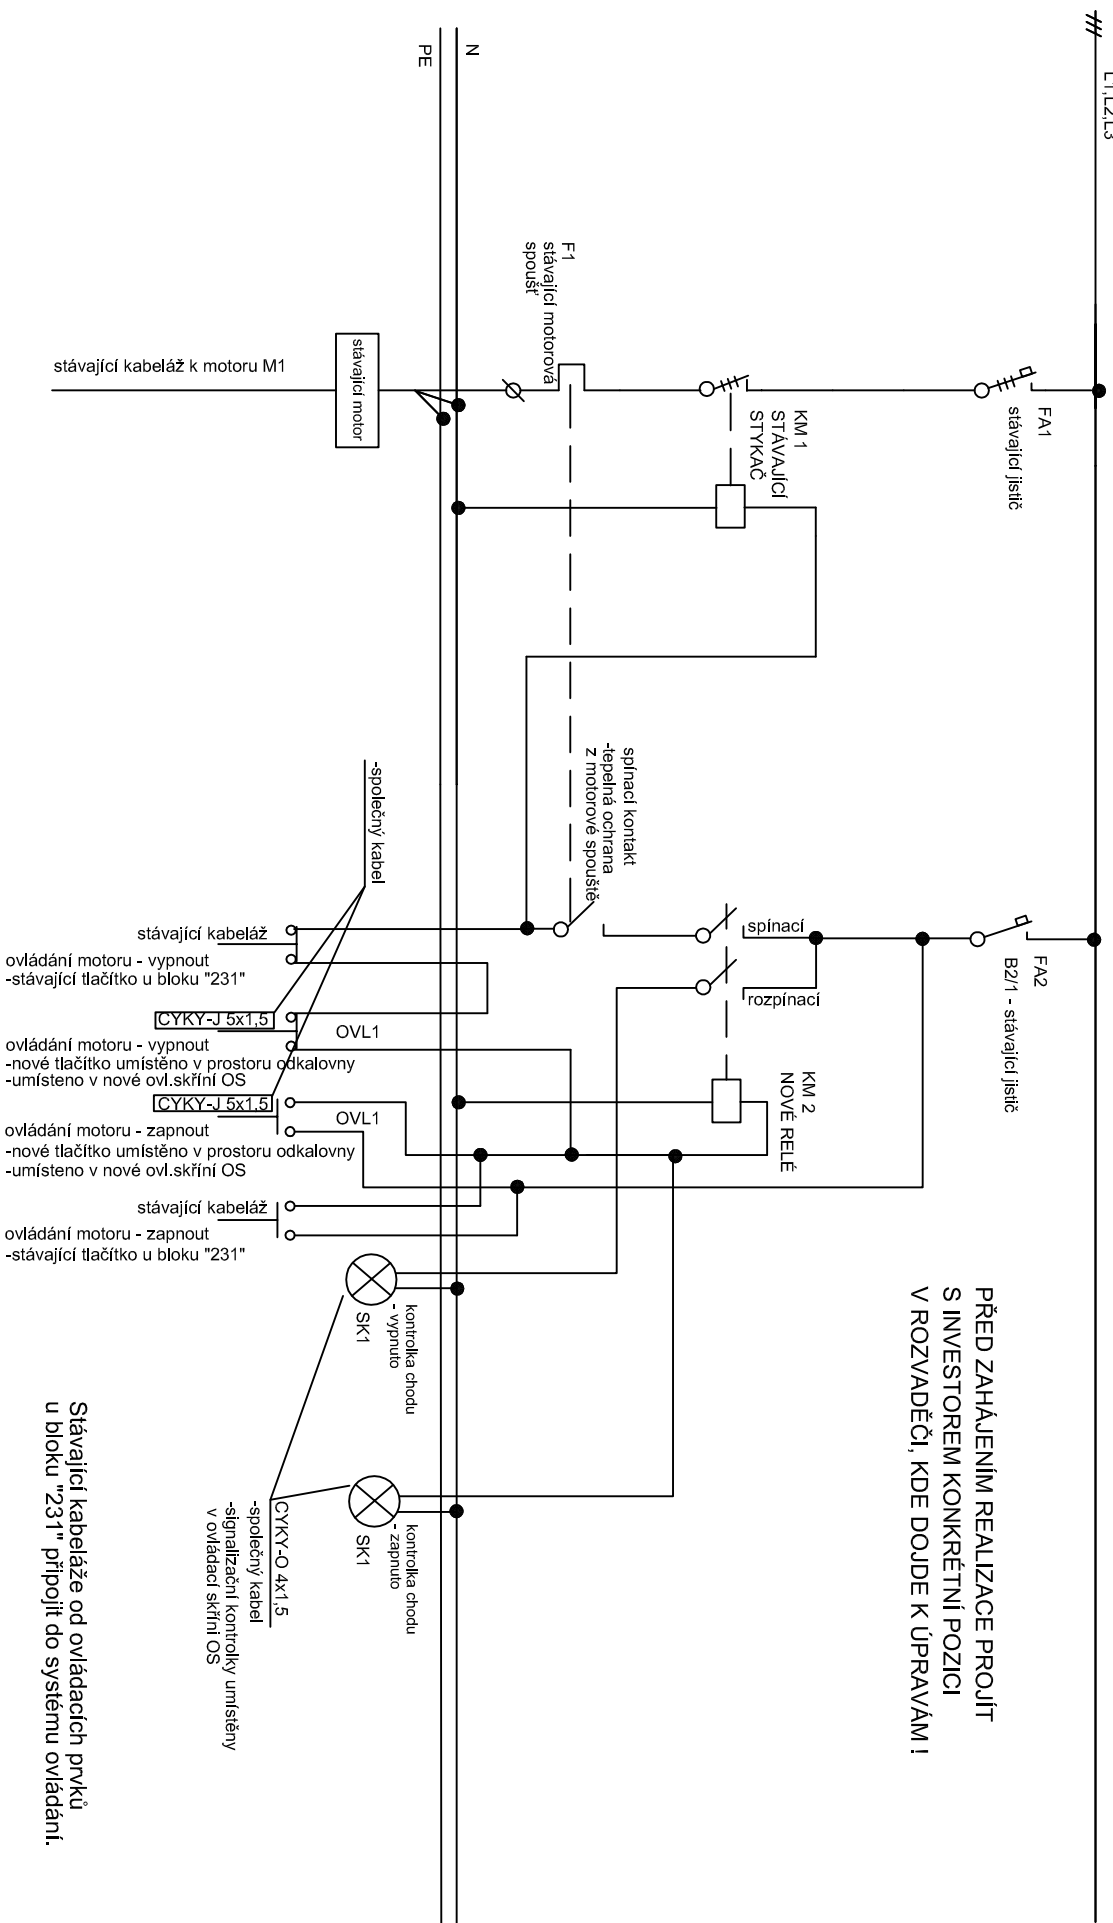

# úpravy rozvaděče RMS 221

-ovládání motoru M1 (studně "K")

KRYTÍ: IP 40/00

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN, stř 50Hz, 230/400V, TN-C-S ZVÝŠENÁ: PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

OCHR. PŘED NEBEZP. DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ  
ČSN 332000-4-41 ed.2 :

**ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTÍM, IZOLACÍ**

Stávající kabeláže od ovládacích prvků u bloku "231" připojit do systému ovládání.

NÁZEV VÝKRESU:

**stávající rozvaděč  
RMS 221 - motor M1**

LIST/LISTU:

1/1