


PAVOZ

PAZ-PROJ MAC



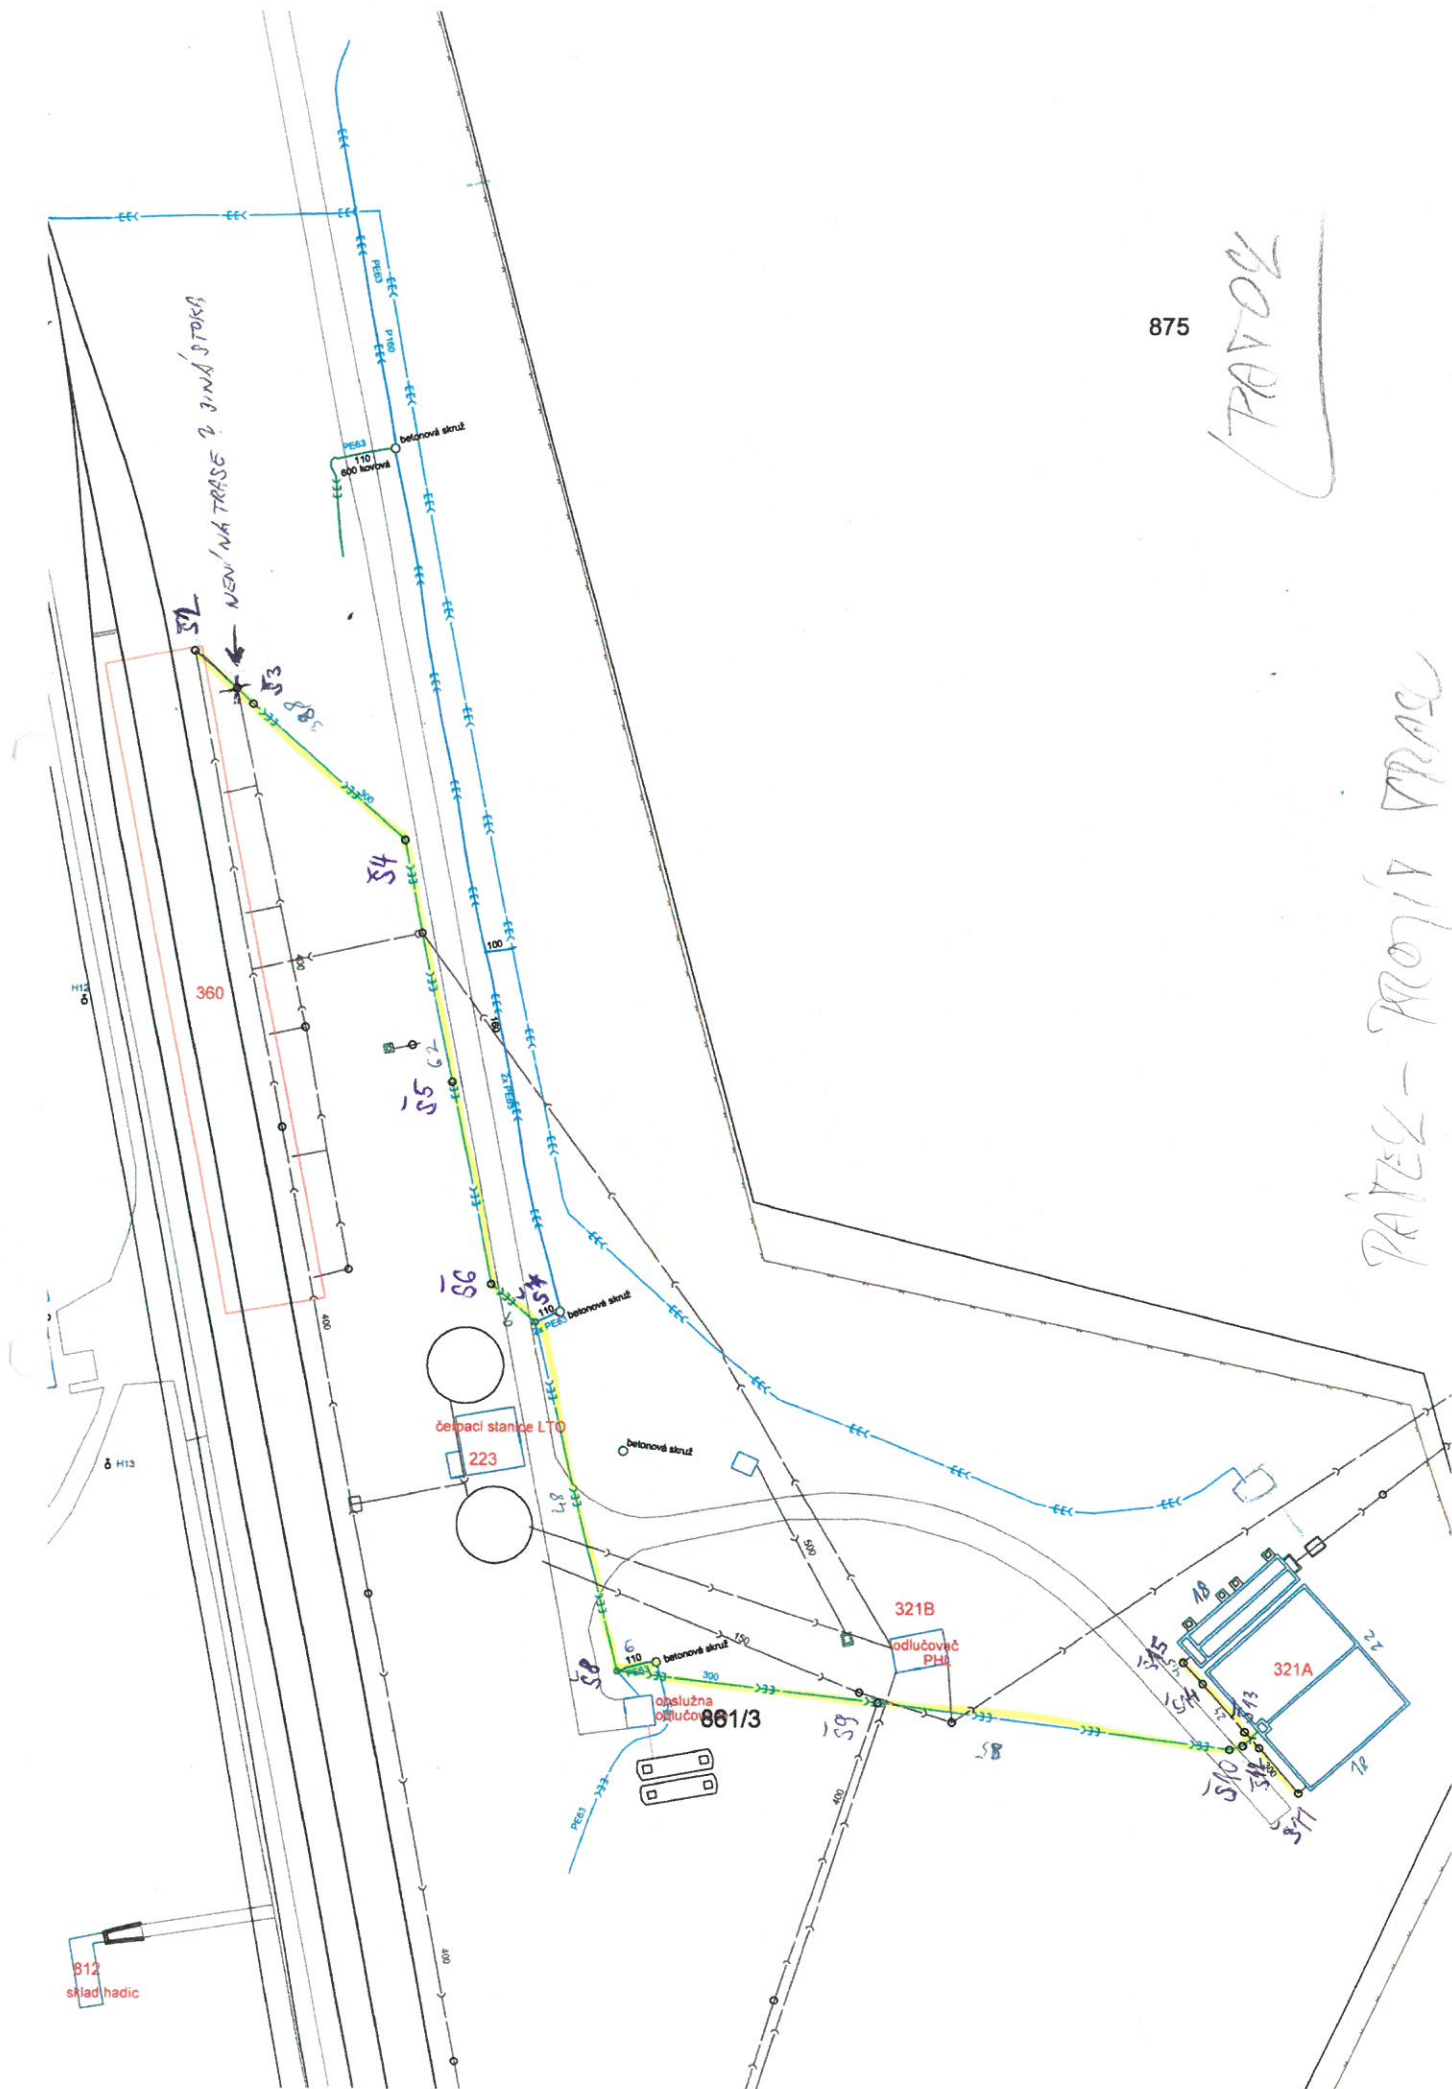

Objednatel: **Čepro a.s.**

Obec: **Štětí**

Okres:

Ulice: **areál**

Stoka:

Název úseku 011	Počáteční uzel Š14	Koncový uzel Š13	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 497	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 8,47 m	Očekávaná délka

0 m - BCDA - TC 00:00:06

Počáteční uzel - vstupní šachta

0 m - BCAEA - TC 00:00:07

Napojení kanalizační přípojky - jednoduchá přípojka, s výsekem (výřezem) - přípojka otevřená. Na 9 hod. v šachtě

8,47 m - BCEA - TC 00:02:09

Koncový uzel - vstupní šachta spádiště



Objednatel: **Čepro a.s.**

Obec: **Štětí**

Okres:

Ulice: **areál**

Stoka:

Název úseku 001	Počáteční uzel Š4	Koncový uzel Š3	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Neidentifikovatelný materiál	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 487	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 27,55 m	Očekávaná délka

1 m - BCDA - TC 00:00:06

Počáteční uzel - vstupní šachta

5,98 m - BAFBE - TC 00:01:30

Poškození povrchu. - odloupení (výlomek malé části z povrchové struktury) - příčinu nelze jednoznačně stanovit. Od 3 do 6 h od., Na spoji

25,07 m - BAIAB - TC 00:03:38

Výčnávající těsnicí materiál potrubí - těsnicí kroužek - visící, ale nezlomený. Redukce průřezu - 20 %. Od 1 do 12 hod. Na spoj

27,55 m - BCEA - TC 00:04:33

Koncový uzel - vstupní šachta


Objednatel: Čepro a.s.

Obec: Štětí
Okres:
Ulice: areál
Stoka:

Název úseku 001	Počáteční uzel Š4	Koncový uzel Š3	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Neidentifikovatelný materiál	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 487	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 27,55 m	Očekávaná délka


Kód: BAFBE Vzálenost: 5,98 m Time code: 00:01:30 Poloha na / od: 3 hod. do: 6 hod. Záv.: 3

Poškození povrchu. - odloupení (výlomek malé části z povrchové struktury) - příčinu nelze jednoznačně stanovit, Od 3 do 6 hod., Na spoji

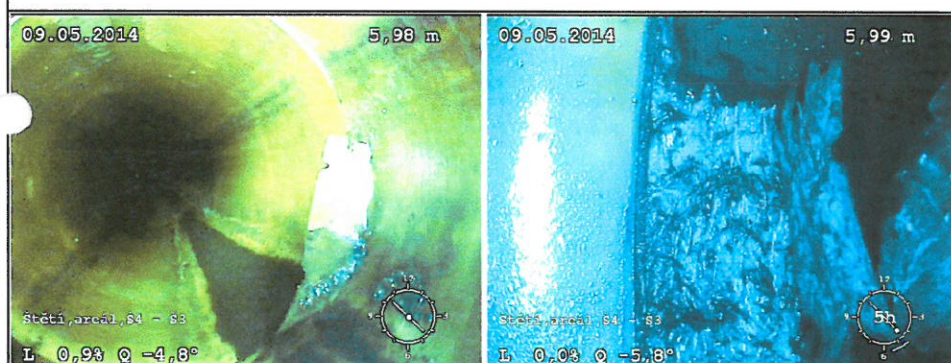

Kód: BAIAB Vzálenost: 25,07 m Time code: 00:03:38 Poloha na / od: 1 hod. do: 12 hod. Záv.: 1

Vyčnívající těsnicí materiál potrubí - těsnicí kroužek - visící, ale nezlomený, Redukce průřezu - 20 %, Od 1 do 12 hod., Na spoji

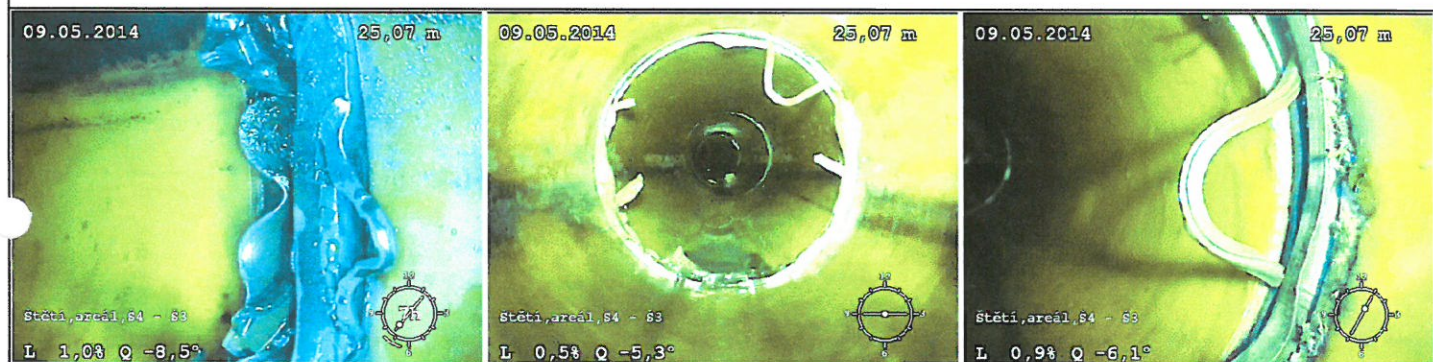



Objednatel: **Čepro a.s.**


Obec: **Štětí**

Okres:

Ulice: **areál**

Stoka:

Název úseku 002	Počáteční uzel Š3	Koncový uzel Š2	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Neidentifikovatelný materiál	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 488	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 10,39 m	Očekávaná délka

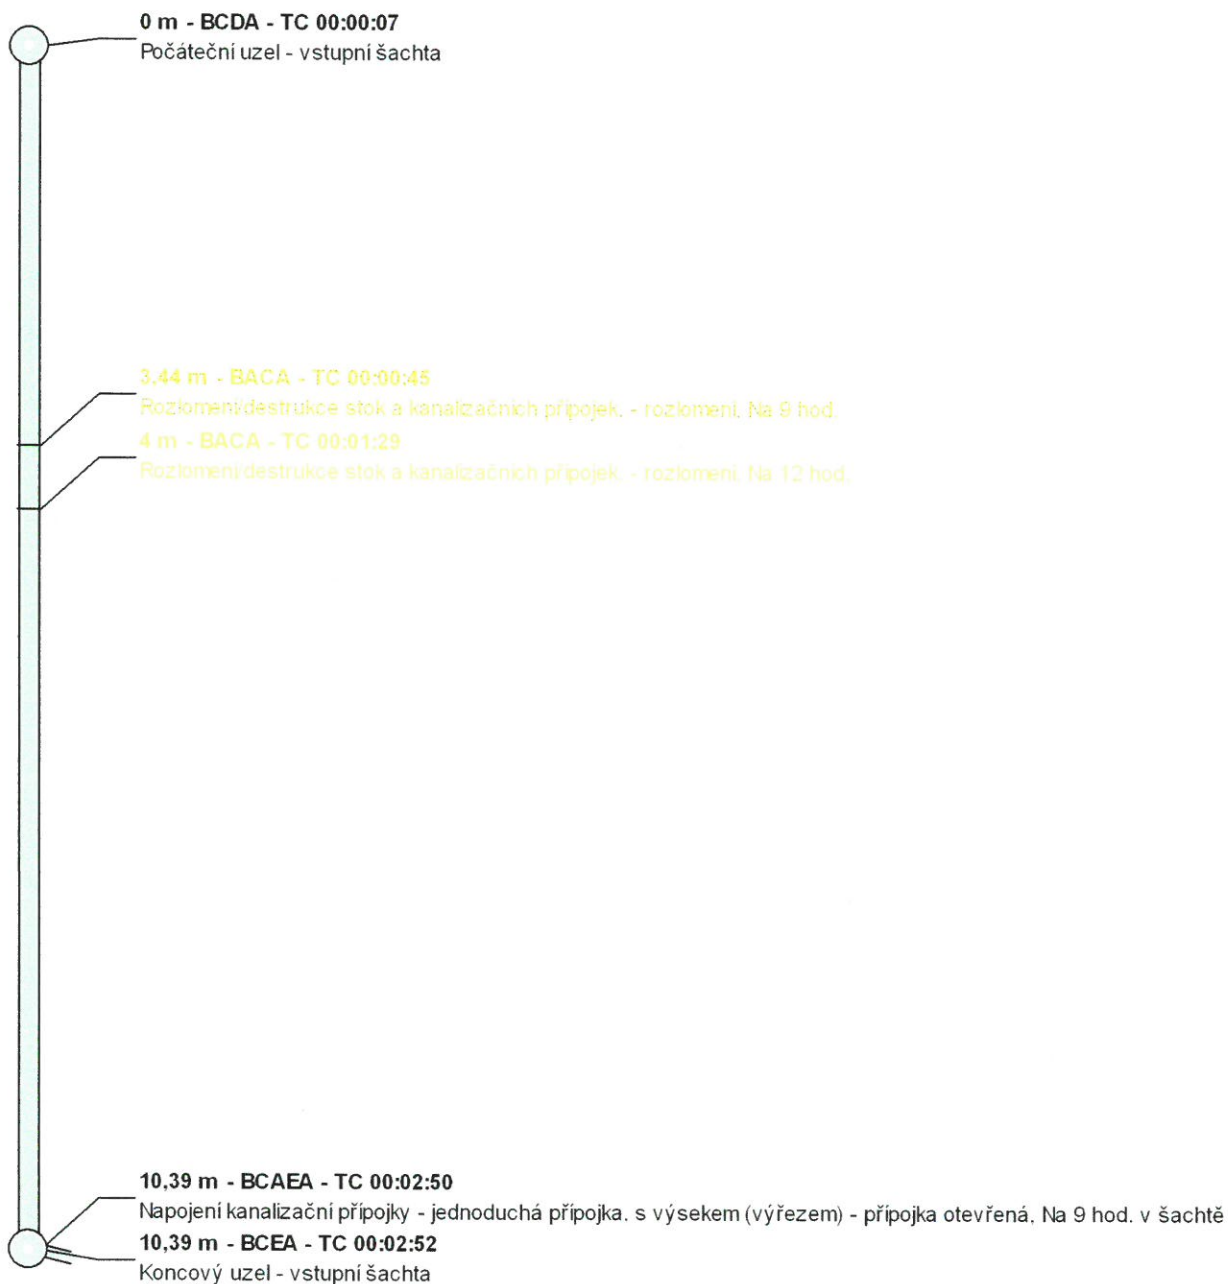


Objednatel: Čepro a.s.

Obec: Štětí
Okres:
Ulice: areál
Stoka:

Název úseku 002	Počáteční uzel Š3	Koncový uzel Š2	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Neidentifikovatelný materiál	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 488	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 10,39 m	Očekávaná délka


Kód: BACA Vzálenost: 3,44 m Time code: 00:00:45 Poloha na / od: 9 hod. do: hod. Záv.: 1

Rozlomení/destrukce stok a kanalizačních přípojek. - rozlomení, Na 9 hod.

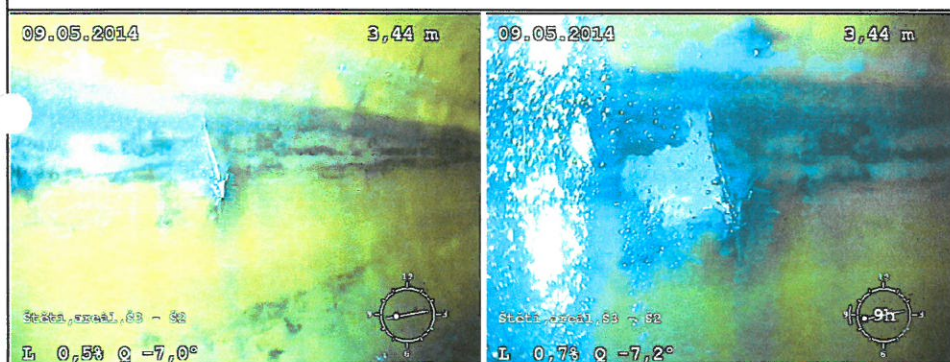

Kód: BACA Vzálenost: 4 m Time code: 00:01:29 Poloha na / od: 12 hod. do: hod. Záv.: 2

Rozlomení/destrukce stok a kanalizačních přípojek. - rozlomení, Na 12 hod.

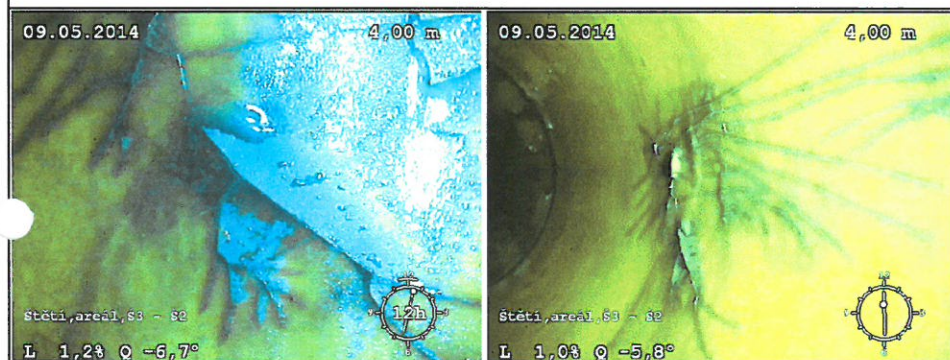



Objednatel: **Čepro a.s.**

Obec: **Štětí**

Okres:

Ulice: **areál**

Stoka:

Název úseku 003	Počáteční uzel Š4	Koncový uzel Š5	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Neidentifikovatelný materiál	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 489	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 33,91 m	Očekávaná délka

1 m - BCDA - TC 00:00:09

Počáteční uzel - vstupní šachta

33,91 m - BCEA - TC 00:03:35

Koncový uzel - vstupní šachta



Objednatel: **Čepro a.s.**

Obec: **Štětí**

Okres:

Ulice: **areál**

Stoka:

Název úseku 004	Počáteční uzel Š5	Koncový uzel Š6	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Neidentifikovatelný materiál	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 490	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 28,17 m	Očekávaná délka

0 m - BCDA - TC 00:00:09

Počáteční uzel - vstupní šachta

28,17 m - BCEA - TC 00:04:27

Koncový uzel - vstupní šachta

Název úseku 005	Počáteční uzel Š7	Koncový uzel Š6	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Neidentifikovatelný materiál	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 491	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 7,89 m	Očekávaná délka

0 m - BCAEA - TC 00:00:24

Napojení kanalizační přípojky - jednoduchá přípojka, s výsekem (výřezem) - přípojka otevřená, Na 3 hod. 2x DN20

1 m - BCDA - TC 00:00:05

Počáteční uzel - vstupní šachta

7,89 m - BCEA - TC 00:01:04

Koncový uzel - vstupní šachta

Název úseku 006	Počáteční uzel Š7	Koncový uzel Š8	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Neidentifikovatelný materiál	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 492	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 48,99 m	Očekávaná délka

0 m - BCAEA - TC 00:00:08

Napojení kanalizační přípojky - jednoduchá přípojka, s výsekem (výřezem) - přípojka otevřená, Na 9 hod. 2x DN20

1 m - BCDA - TC 00:00:05

Počáteční uzel - vstupní šachta

20,17 m - BDB - TC 00:01:34

Obecná poznámka protispád potrubí

43,49 m - BDB - TC 00:03:29

Obecná poznámka protispád potrubí

48,99 m - BCAEA - TC 00:04:10

Napojení kanalizační přípojky - jednoduchá přípojka, s výsekem (výřezem) - přípojka otevřená, Na 11 hod. v šachtě

48,99 m - BCEA - TC 00:04:16

Koncový uzel - vstupní šachta

Objednatel: **Čepro a.s.**

Obec: **Štětí**

Okres:

Ulice: **areál**

Stoka:

Název úseku 007	Počáteční uzel Š8	Koncový uzel Š9	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Neidentifikovatelný materiál	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 493	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 35,92 m	Očekávaná délka

1 m - BCDA - TC 00:00:05

Počáteční uzel - vstupní šachta

1 m - BCAEA - TC 00:00:13

Napojení kanalizační přípojky - jednoduchá přípojka, s výsekem (výřezem) - přípojka otevřená, Na 1 hod. v šachtě

31,51 m - BABBC - TC 00:02:35

Tvorba prasklin - Prasklina - komplexní tvorba prasklin, Šířka praskliny - 2-3 mm, Na 12 hod.

31,54 m - BDB - TC 00:03:03

Obecná poznámka protispád potrubí

35,92 m - BCAEA - TC 00:05:31

Napojení kanalizační přípojky - jednoduchá přípojka, s výsekem (výřezem) - přípojka otevřená, Na 4 hod. v šachtě

35,92 m - BCEA - TC 00:05:33

Koncový uzel - vstupní šachta



Objednatel: Čepro a.s.

Obec: Štětí

Okres:


Ulice: areál

Stoka:

Název úseku 007	Počáteční uzel Š8	Koncový uzel Š9	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Neidentifikovatelný materiál	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 493	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 35,92 m	Očekávaná délka

Kód: BABBC	Vzálenost: 31,51 m	Time code: 00:02:35	Poloha na / od: 12 hod. do: hod.	Záv.: 3
------------	--------------------	---------------------	----------------------------------	---------

Tvorba prasklin - Prasklina - komplexní tvorba prasklin, Šířka praskliny - 2-3 mm, Na 12 hod.

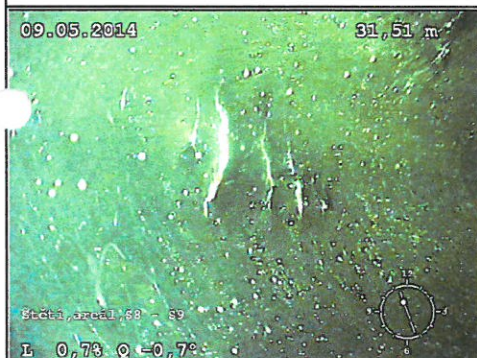

Objednatel: **Čepro a.s.**

Obec: **Štětí**

Okres:

Ulice: **areál**

Stoka:

Název úseku 008	Počáteční uzel Š9	Koncový uzel Š10	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Neidentifikovatelný materiál	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 494	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 48,6 m	Očekávaná délka

0 m - BCDA - TC 00:00:06

Počáteční uzel - vstupní šachta

0 m - BCAEA - TC 00:00:14

Napojení kanalizační přípojky - jednoduchá přípojka, s výsekem (výřezem) - přípojka otevřená, Na 4 hod. v šachtě

48,6 m - BCEA - TC 00:04:52

Koncový uzel - vstupní šachta



Objednatel: **Čepro a.s.**

Obec: **Štětí**

Okres:

Ulice: **areál**

Stoka:

Název úseku 009	Počáteční uzel Š11	Koncový uzel Š12	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky ve směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 495	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 7,95 m	Očekávaná délka


1 m - BCDA - TC 00:00:05

Počáteční uzel - vstupní šachta

7,95 m - BCEA - TC 00:01:33

Koncový uzel - vstupní šachta spádiště

Název úseku 010	Počáteční uzel Š15	Koncový uzel Š14	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 496	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 3,68 m	Očekávaná délka

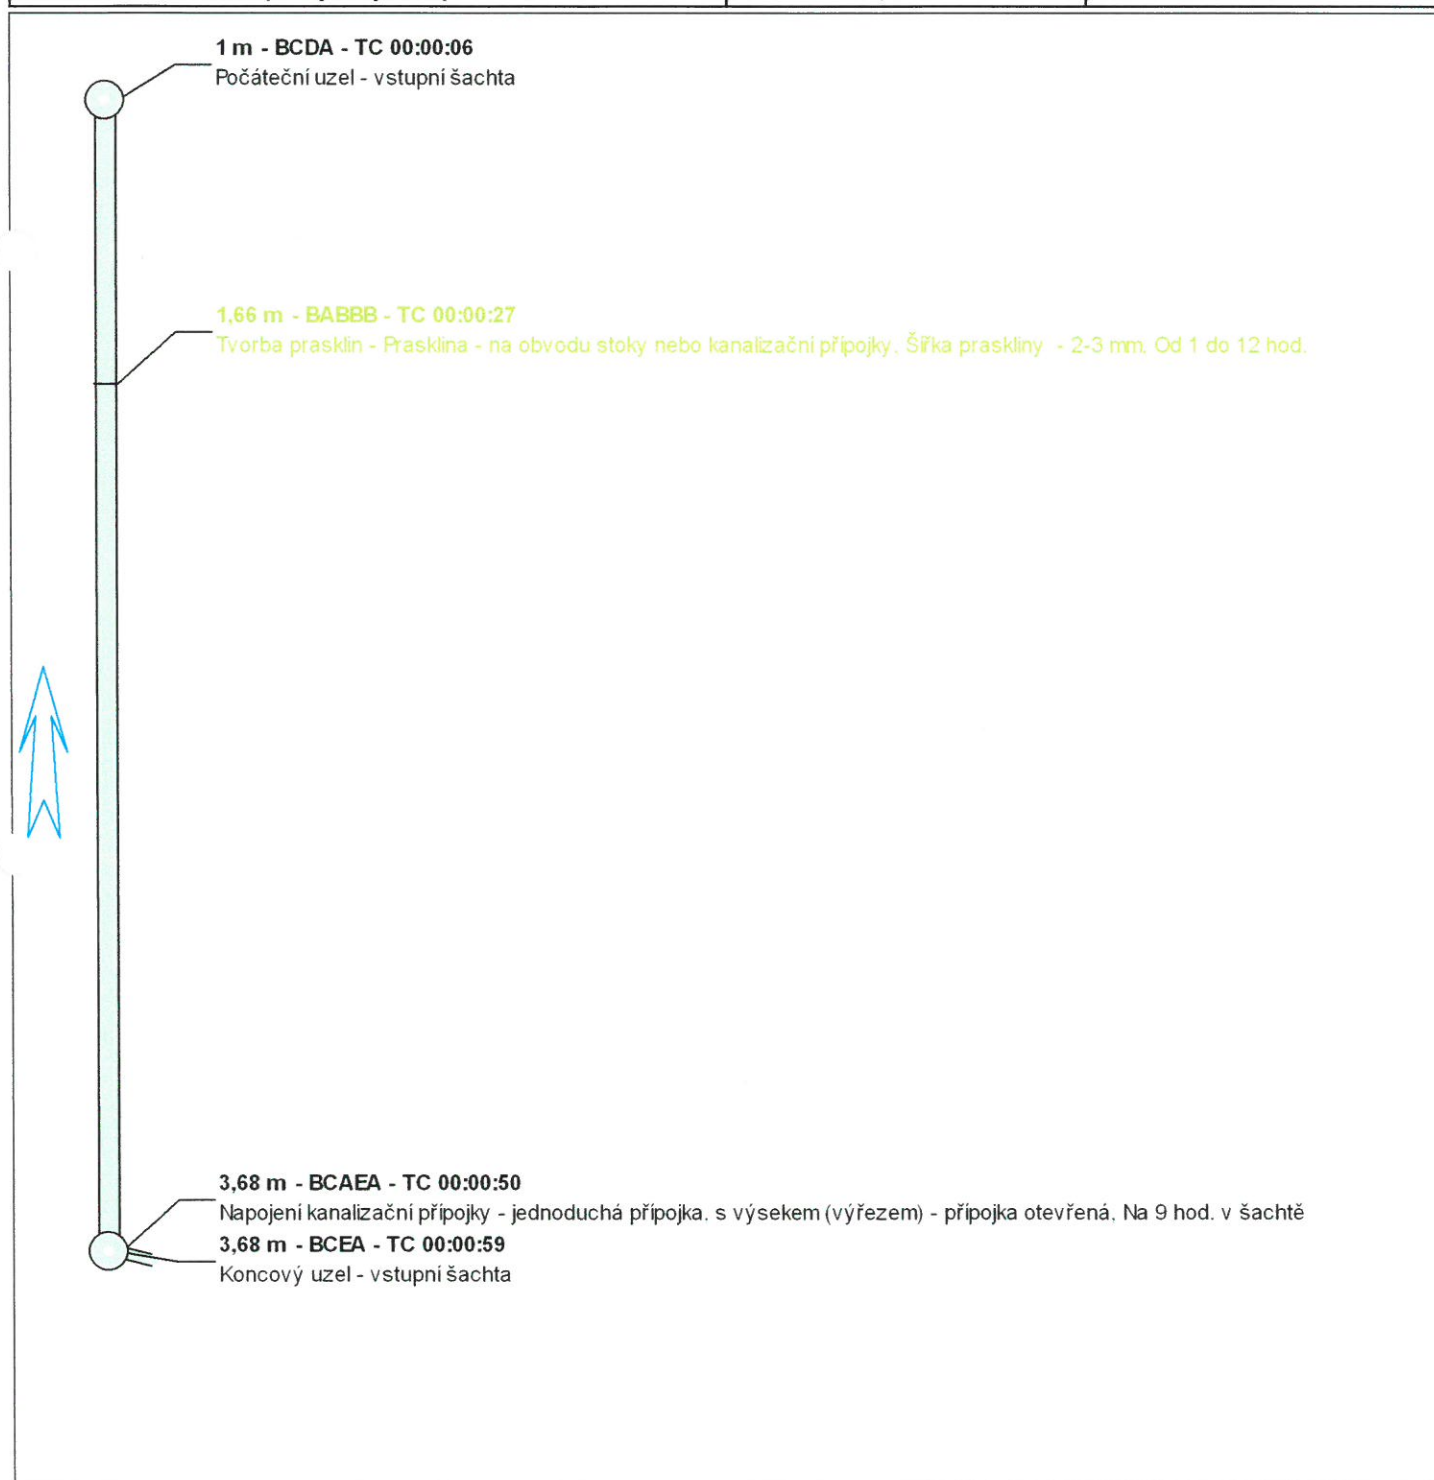



Objednatel: **Čepro a.s.**

Obec: **Štětí**

Okres:

Ulice: **areál**

Stoka:

Název úseku 010	Počáteční uzel Š15	Koncový uzel Š14	Datum kontroly 9.5.2014
Materiál Kamenina	Profil stoky Kruhový	Výška / Šířka 300 /	Směr prohlídky proti směru toku
Zakázka	Prohlídka IBOS 496	Odkaz na uložení videa dvd	Operátor Vích Jan
Využití Odvádění průmyslových odpadních vod		Kontrolovaná délka 3,68 m	Očekávaná délka

Kód: **BABBB** Vzálenost: **1,66** m Time code: **00:00:27** Poloha na / od: **1** hod. do: **12** hod. Záv: **3**

Tvorba prasklin - Prasklina - na obvodu stoky nebo kanalizační přípojky, Šířka praskliny - 2-3 mm, Od 1 do 12 hod.

